


LEGENDA	
ZNAČKA	POPIS
	SVIETIDLO Philips StreetSaver typ BPP007
	STOŽIAR ROSA SAL-3,5/B60
	AYKY-J 4x10mm²
	TRASA KÁBLOV

REZY UKLADANIA KÁBELOVÝCH VEDENÍ NN

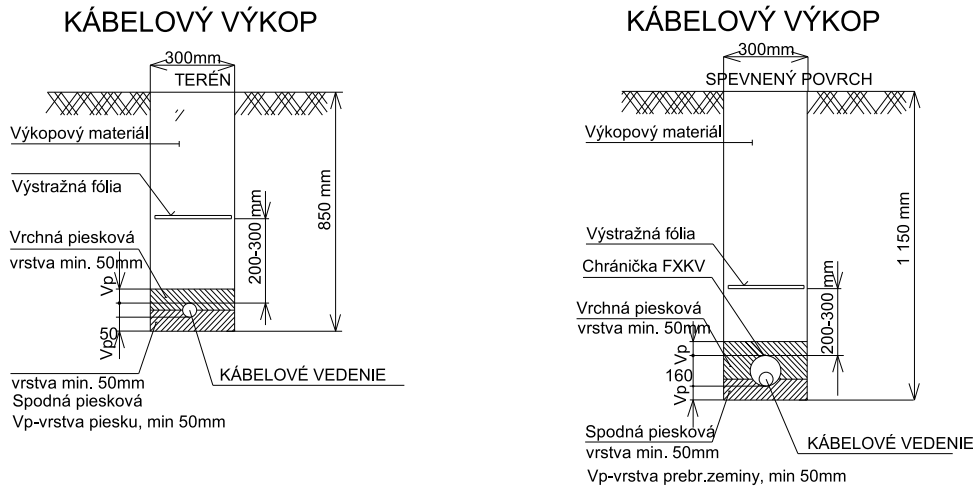

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA:


NN ... 3+PE+N AC 400V/230V 50Hz, TN-S

sieť s priamo uzemneným neutrálnym bodom

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI ZARIADENIACH NN:

- Ochranné opatrenia : samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41:2007
- opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom): čl. 411.2
    - Príloha A, kapitola A.1 základná izolácia živých častí
    - Príloha A, kapitola A.2 zábranami alebo krytmi
    - Príloha B, kapitola B.2 prekážkami
    - Príloha B, kapitola B.3 ochrana umiestne ním mimo dosahu
  - opatrenia na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): čl. 411.3
    - Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie ... čl. 411.3.1
    - Samočinné odpojenie pri poruche ... čl. 411.3.2
  - doplnková ochrana: čl. 415
    - Prúdové chrániče (RCD) ... čl. 415.1
    - Doplnkové ochranné pospájanie ... čl. 415.2

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta !!  
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d.) zákona č. 383/1997 Z.z.

ARCHITEKTÚRA	AR.COM ARCHITECTURE	 <div>E1 ELEKTRO PROJEKT, s.r.o. Alžbetínske nám. 1194/1 92901, Dunajská Streda e1.elektro.projekt@gmail.com</div>	
ZODP.PROJEKTANT	ING. PETER BÍRÓ		
KONTROLOVAL	ING. PETER BÍRÓ		
VYPRACOVAL	ATTILA KOVÁTS, MÁTÉ PALACKA		
INVESTOR	THERMAL PARK DS, a.s., GABČIKOVSKÁ CESTA 237/38, 929 01 DUNAJSKÁ STREDA		
MIESTO STAVBY	k.ú. DUNAJSKÁ STREDA, č.p.: 2820/1,28,69; 2821/3; 2826/229	STUPEŇ PD	PDSP
NÁZOV STAVBY	CULTACROSS - REVITALIZÁCIA BREHU JAZERA THERMALPARK	DÁTUM	10/2016
		FORMÁT	4xA4, 420x594mm
OBJEKT	SO - 08 VEREJNÉ OSVETLENIE	MIERKA	1:250
ČASŤ	C-ELEKTROINŠTALÁCIA	ARCH. Č.	1351016.204
OBSAH	SITUÁCIA časť 2		