


**POZNAMKY :**

Prúdová a napäťová sústava:  
Ochrana pred úrazom elektrinou:  
V normálnej prevádzke:  
Pri poruche:  
Učenie vonkajších vplyvov:  
Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie:.  
Druh el. zariadenia (vhl.508/09 Z.z.):.

IT~3x22 kV, 50 Hz  
Rozvodná sieť s rýchlym vypnutím  
izoláciou, polohou  
samostatným odpojením od zdroja  
Podľa protokolu (STN 332000-5-51)  
3.štupieň (STN 341610 §1610)  
Vyrobené elektrické zariadenie skupiny A  
vysoká miera ochrany.

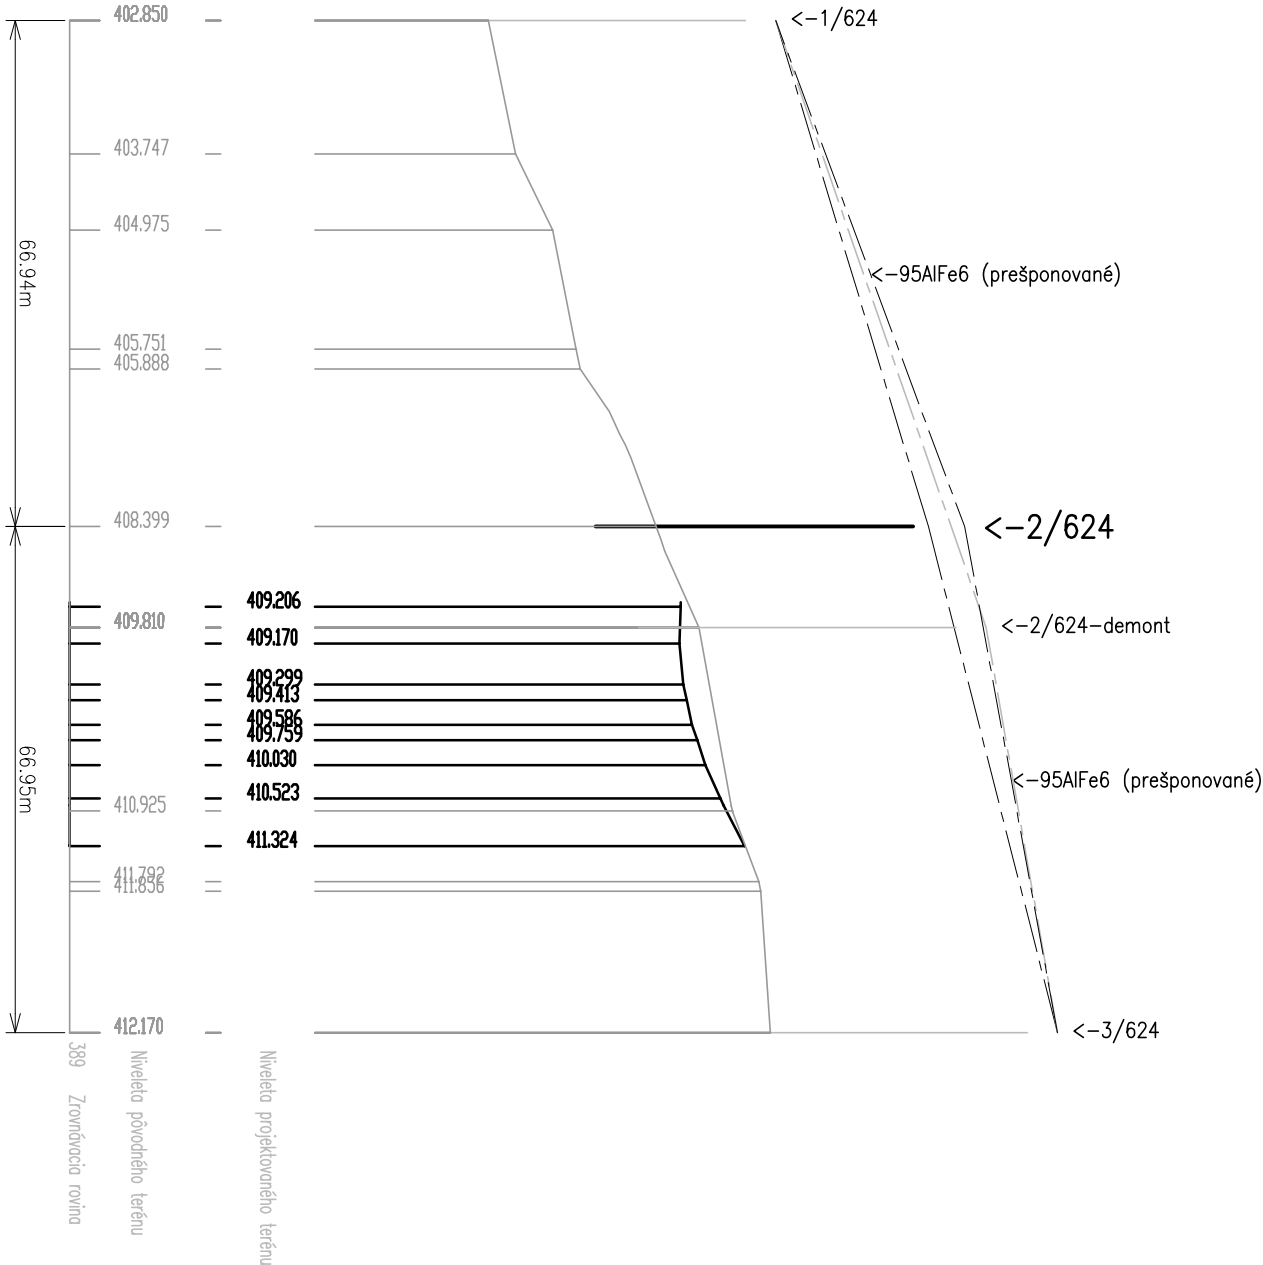

Číslo stožiaru	Typ stožiaru	Typ hlavy	Výzbroj	Izolátory VPa180/0,8a	Poznámka
1/624	JB10,5/6	LK	dozbrojiť AB – zóbrany	JN	Jestlivujúci –osťova bez zmeny
2/624	JB10,5/6	ABl JzJB		JN	Nový
2/624–demont	JB10,5/6	LK		JN	Demontovať
3/624	JB10,5/6	LK	dozbrojiť AB – zóbrany	JN	Jestlivujúci –osťova bez zmeny

**ZDRUŽENIE Kysucké Nové Mesto-Oščadnica**

D8  
624-00

VRACOVÁL P.KOVÁL	ZODP.PROJEKTANT P.KOVÁL	HLINŤ.PROJEKTU ING.I.BEKEČ	
KONTROLOVAL ING.Š.KOZELNICKÝ	OKRES (OBVOD) STAVBY KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA		
OBJEDNÁVATEĽ NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., BRATISLAVA			
<b>DIALNIČNICA D3</b>			
<b>KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - OŠČADNICA</b>			
OBJEKT : PRELOŽKA 22 kV L.Č. 109 PRI SÚBEHU S CESTNÝM obj.135-00			
STUPEŇ DSP			FORMÁT 2 A4
DATUM 08.2010			Č.ZKAZKY 6575-05
MIEKA x1:1000 y1:250			Č.ARCH. 753
Č.VÝKRESU 4			Č.SÚPRAVY