


3PEN~50Hz, 230/400/TN-C

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:
Ochranné opatrenia: ochranné uzemnenie, čl. 411.3.1.1,
ochranné pospájanie, čl. 411.3.1.2,
samočinné odpojenie pri poruche, čl. 411.3.2,
základizolácia živých častí, príl. A.1,
zábrany alebo kryty, príl. A.2,
dvojité alebo zosilnené izolácie, čl. 412

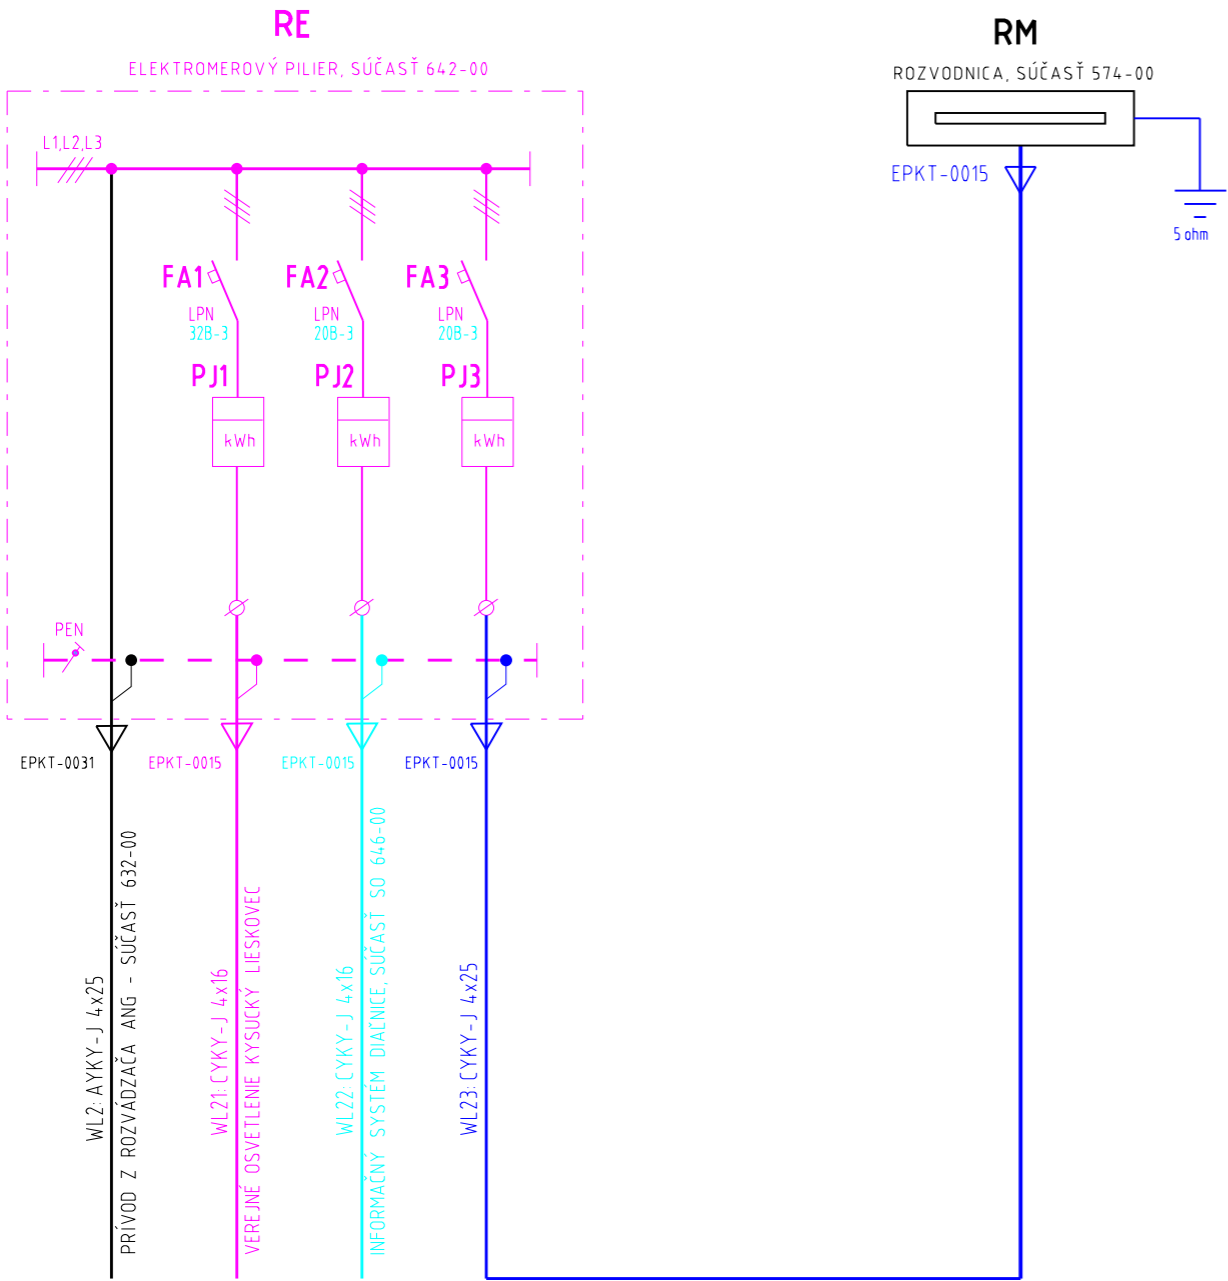

HLAVNÝ PROJEKTANT	LÍDER ZDRUŽENIA	ZDRUŽENIE
DOPRAVOPROJEKT, a.s. BRATISLAVA	DOPRAVOPROJEKT, a.s. BRATISLAVA	Kysucké Nové Mesto-Oščadnica
RIADITEĽ DIVÍZIE	Č. ZÁKAZKY	
ING. S. GABRYŠ	6575-05	
HL. INŽ. PROJEKTU	Č. ARCH.	
ING. I. BEKEČ	753	

D.8
633-00

VYPRACOVAL ING.P.PETRUŠŇSKÝ		ZODP.PROJEKTANT ING.V.ČULEN		HL.INŽ.PROJEKTU ING.I.BEKEČ		<div>PRODEX[®]</div> <div>PROJEKTOVANIE STAVIEB</div> <div>Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava</div>	
KONTROLOVAL R.ŠVANTNER		OKRES (OBVOD) STAVBY KYSUCKÉ NOVÉ MESTO					
OBJEDNÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. BRATISLAVA							
<div>DIAĽNICA D3</div> <div>KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-OŠČADNICA</div> <div>OBJEKT: 633-00 Preložka 0,4 kV prípojky pre zariadenia SEVAK a.s., km 23.328</div>							
<div>PREHLADNÁ SCHÉMA ROZVODU</div>						<div>STUPEŇ</div> <div>DSP</div>	<div>FORMÁT</div> <div>2x A4</div>
						<div>DÁTUM</div> <div>08.2010</div>	<div>Č.ZÁKAZKY</div> <div>2010/08</div>
						<div>MIERKA</div>	<div>Č.ARCH.</div> <div>2010_08_DSP</div>
						<div>Č.VÝKRESU</div> <div>3</div>	<div>Č.SÚPRAVY</div>