

LEGENDA ARMATÚR

OZN.	
GK	GULOVÝ KOHÚT PLNOPRIETOČNÝ
VK	VYPÚŠŤACÍ GULOVÝ KOHÚT
AOV	AUT. ODVZDUŠ. VENTIL FLAMCO FLEXVENT, 1/2"
SK	SPÄTNÁ KLAPKA
F	FILTER ZÁVITOVÝ/PRÍRUBOVÝ
T	TEPLOMER
P	TLAKOMER
PV	POISTNÝ VENTIL


LEGENDA ZARIADENÍ

POZ.	
1	VZDUCHOM CHLADENÝ VODNÝ CHILLER PRE VONKAJŠIU INŠTALÁCIU FIRMY CLIVET, TYP WSAT-XEE
2	AKUMULAČNÁ NÁDOBA, OBJEM 800 L
3	MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX NG
4	OBEHOVÉ ČERPADLO, VETVA FC GRUNDFOS MAGNA 3 230V; 50Hz
5	OBEHOVÉ ČERPADLO, VETVA VZT GRUNDFOS MAGNA 3 230V; 50Hz
6	3-OKRUHOVÝ ROZDEĽOVAČ/ZBERAČ

VETVA 1 - CHLADENIE FC
VETVA 2 - CHLADENIE VZT
VETVA 3 - CHILLER
VETVA 4 - KOLONÁDA

LEGENDA POTRUBÍ

- prívodné potrubie - vetva 1
- vratné potrubie - vetva 1
- prívodné potrubie - vetva 3
- vratné potrubie - vetva 3
- prívodné potrubie - vetva 2
- vratné potrubie - vetva 2
- prívodné potrubie - vetva 4
- vratné potrubie - vetva 4
- prívodné potrubie z ocelových rúr
- vratné potrubie z ocelových rúr
- poistné potrubie expanznej nádoby

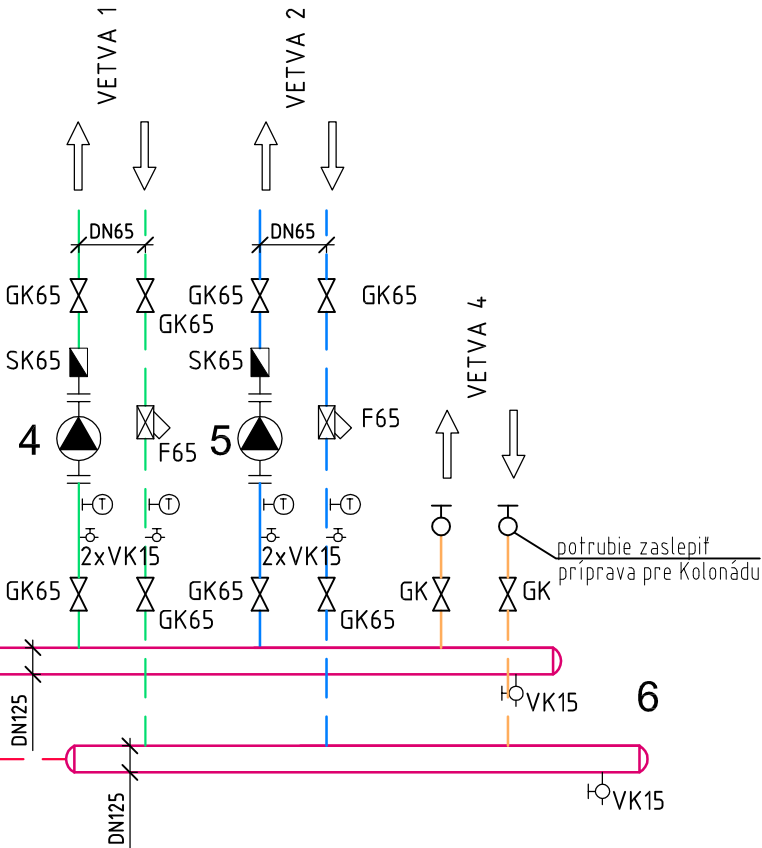

HL. ING. PROJEKTU : Ing. Arch. P. MIKOLÁŠ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. A. KRIŠKO

VYPRACOVAL : Ing. A. BREZNAKOVÁ

INVESTOR : APHRODITE - Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o.

NÁZOV STAVBY :

Rekreačno-reštauračné kúpeľné zariadenie

OBJEKT :

MIESTO STAVBY : RAJECKÉ TEPLICE

PROFESIA :

CHLADENIE

NÁZOV VÝKRESU :

Schéma zapojenia



Č.SADY:

DÁTUM : DECEMBER 2013

STUPEŇ :

PROJEKT
SKUTOČNÉHO
VYHOTOVENIA

Č. ZÁK :

12Z2317

MIERKA :

N

FORMÁT :

2xA4

Č.VÝKRESU

CHL-03