


# ULOŽENIE KÁBLA PODĽA STN 73 6005

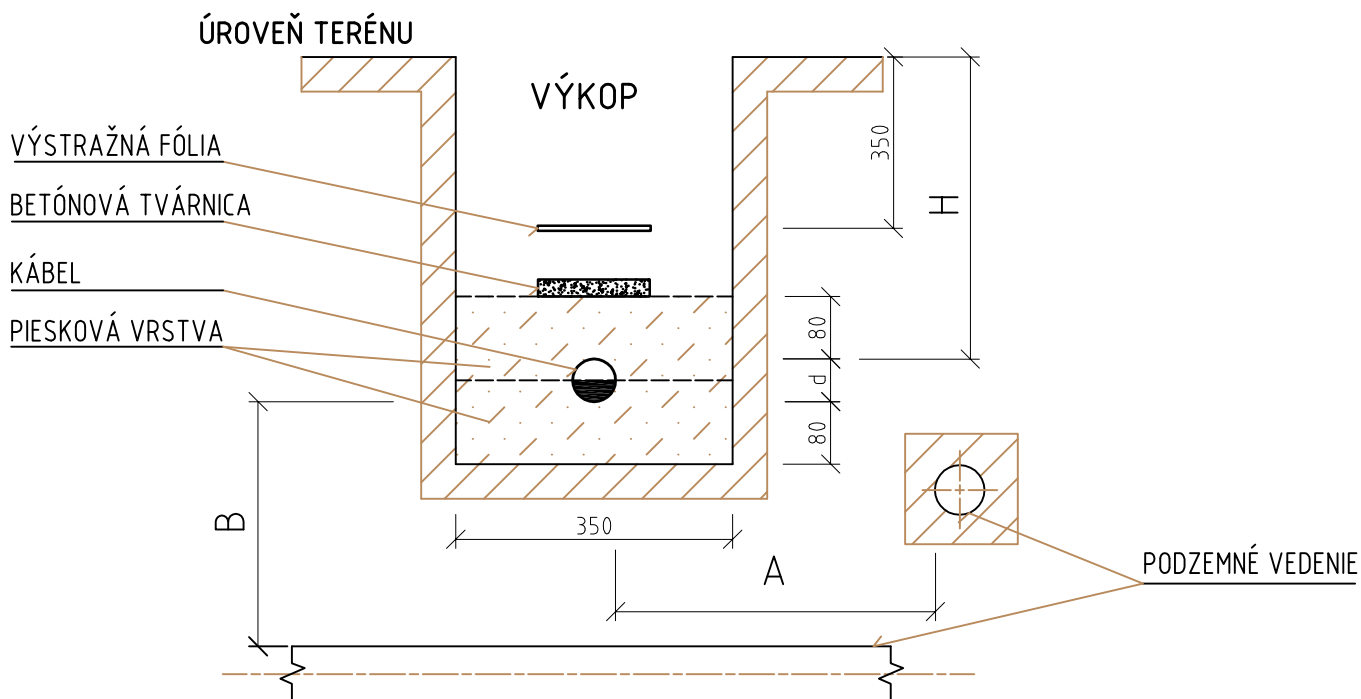

## VZÁJOMNÁ VZDIALENOSŤ V mm

	A	B	
Vodovodné potrubie	400	400	
Kanalizačné potrubie	500	300	
Teplovodné potrubie	300	300	
Plynové potrubie	400	100	I NTL - do 4,9 kPa
Plynové potrubie	600	100	II STL - do 980 kPa
Plynové potrubie	1000	200	III VTL - do 3,1 MPa
Oznamovacie káble	100	100	Chránené
Oznamovacie káble	300	300	Nechránené
VN káble do 35kV	200	200	

## HĽBKU ULOŽENIA V mm - MINIMÁLNE

	H	
Pod chodník	350	
Pod voľný terén	700	Bez chráničky
Pod voľný terén	350	V chráničke
Pod komunikáciu	1000	