



KOMPENZAČNÉ VANKÚŠE HR. 40 mm	
PARAMETRE – HORÚCOVODU	
PREV. TEPLOTA	110 °C
PREDPÍNANIE	60 °C
KRYTIE	cca 1,0 m
TLAK	16 bar

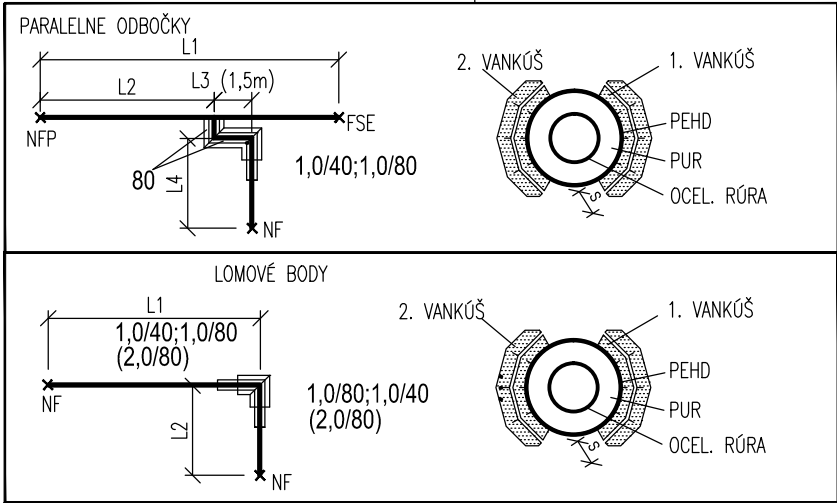

LEGENDA:

- PRÍVODNÉ POTRUBIE NOVÉ PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE
- - - VRATNÉ POTRUBIE NOVÉ PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE

- L01 – LOMOVÝ BOD
- 0–1 – ODBOČKA NA TRASE
- SPOJKA NA POTRUBÍ
- 1,5/40 – VANKÚŠ: DLŽKA/HRÚBKA
- VANKÚŠ: CELÁ DLŽKA (1m)
- - VANKÚŠ: POLOVIČNÁ DLŽKA (0,5m)
- 2xOV – ODVZDUŠNENIE NA TRASE
- 2xTU – TRASOVÉ UZÁVERY – KOMBI



400–ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Vedúci projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	<div>Termoklima</div> <div>Poprad</div>	
Ing. Ján Stanek	Ing. Ján Stanek	Eleonóra Pavlanská	Eleonóra Pavlanská		
Miesto stavby: Prešov				Zákazka:	TK-2015-100
Investor: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov				Dátum:	06.2016
Stavba: <div>REKONŠTRUKCIA PRIMÁRNEHO VYKUROVACIEHO OKRUHU</div> <div>CK JAZDECKÁ, PREŠOV</div>				Stupeň:	Projekt pre realizáciu
				Formát:	2 A4
				Merítka:	1:250
				Číslo výkresu: <div>409/8</div>	
Objekt: SO 01 VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY					
Obsah: KOMPENZAČNÉ VANKÚŠE – PRÍPOJKA K OS A8 – VETVA C					