


# PRIEČNY REZ DN200 V TK 1200/800

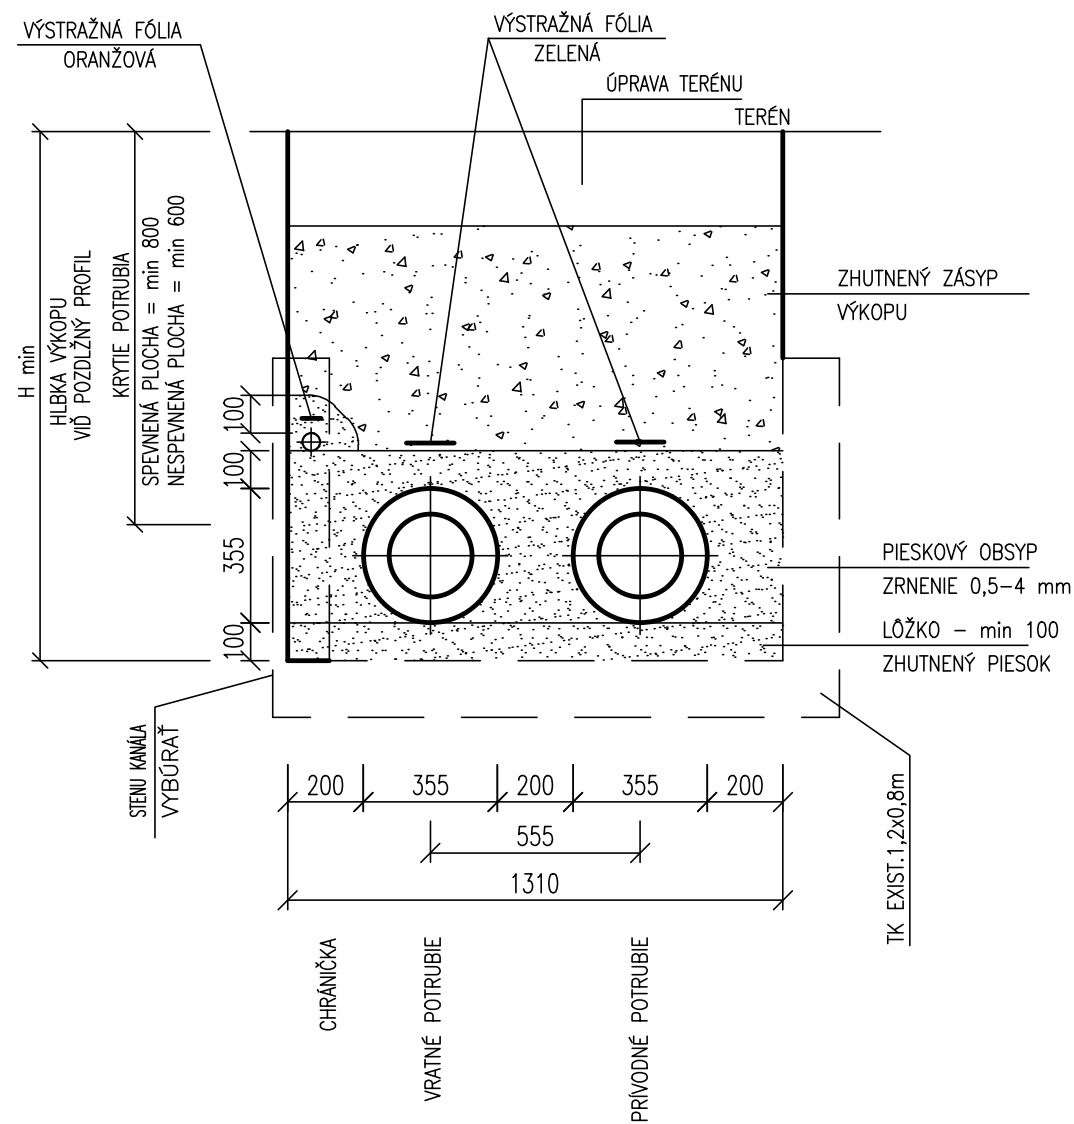

## POZNÁMKA

1. PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ ZAMERAŤ A VYTÝČIŤ EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE
2. ULOŽENIE POTRUBIA VO VÝKOPĚ SO ZVISLÝMI STENAMI SA BUDE OD HLBKY 1,30m PAŽÍŤ OBOJSTRANNE PO CELEJ DLŽKE
3. PRI KRÍŽOVANÍ A SÚBEHU INŽINIERSKÝCH SIETÍ DODRŽAŤ STN 73 6005

## 400-ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Vedúci projektant		Zodp. projektant		Vypracoval		Kreslil		<div>Termoklima</div> <div>Poprad</div>	
Ing. Ján Stanek		Ing. Ján Stanek		Ing. Milan Mindok		Ing. Milan Mindok			
Miesto stavby: Prešov								Zákazka: TK-2015-100	
Investor: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov								Dátum: 06.2016	
Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIMÁRNEHO VYKUROVACIEHO OKRUHU CK JAZDECKÁ, PREŠOV								Stupeň: Projekt pre realizáciu	
								Formát: 2 A4	
								Merítko: 1:20	
Objekt: SO 03 VÝMENA POTRUBNÉHO ROZVODU POD KRÍŽOVATKOU ul. LEVOČSKÁ								Číslo výkresu:  404	
Obsah: PRIEČNÝ REZ									

TK-2015-100