



NAJMENŠIA DOVOLENÁ ZVISLÁ VZDIALENOSŤ PRI KRIŽOVANÍ VYKUROVACIEHO ROZVODU S PLYNOVODOM

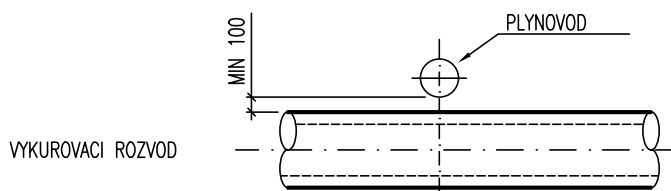

V PRÍPADE, AK JE PLYNOVODNÉ POTRUBIE Z "LPE" JE NAJMENŠIA VZDIALENOSŤ 200 mm

NAJMENŠIA DOVOLENÁ VODOROVNÁ VZDIALENOSŤ PRI SÚBEHU VYKUROVACIEHO ROZVODU S PLYNOVODOM

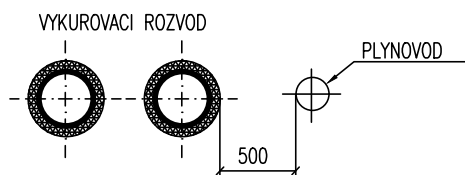

POZNÁMKA

ODHALENÉ POTRUBIA VODY A PLYNU BUDÚ ZABEZPEČENÉ PROTI POŠKODENIU VYVESENÍM.

AK JE POTREBNÁ ÚPRAVA VEDENIA, JE POTREBNÉ TÚTO ÚPRAVU KONZULTOVAŤ SO SPRÁVCOM VEDENIA

PRED ZAHÁJENÍM PRÁČ JE INVESTOR POVINNÝ VYTÝČIŤ VŠETKY EXISTUJÚCE SIETE, KTORÉ KRIŽUJÚ TRASU STAVENISKA, ALEBO PRECHÁDZAJÚ V BLÍZKOSTI.(JE NUTNÉ PRIZVAŤ ZÁSTUPCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU)