
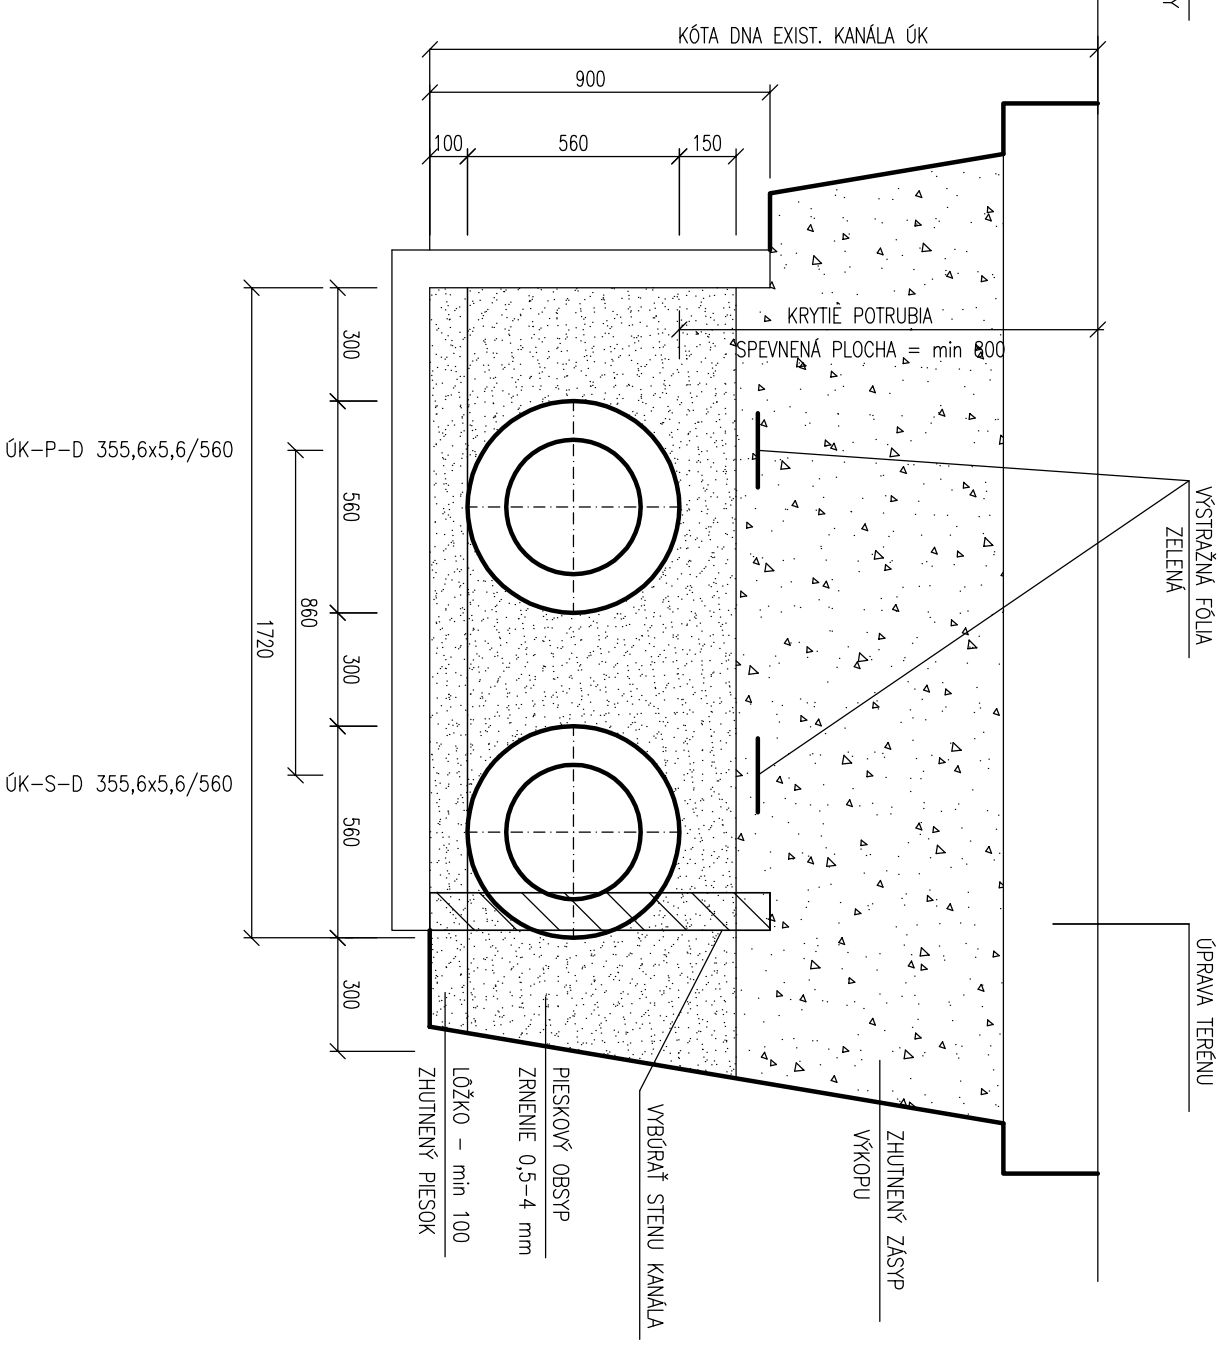


PRIEČNY REZ TK 1600/900–DN350

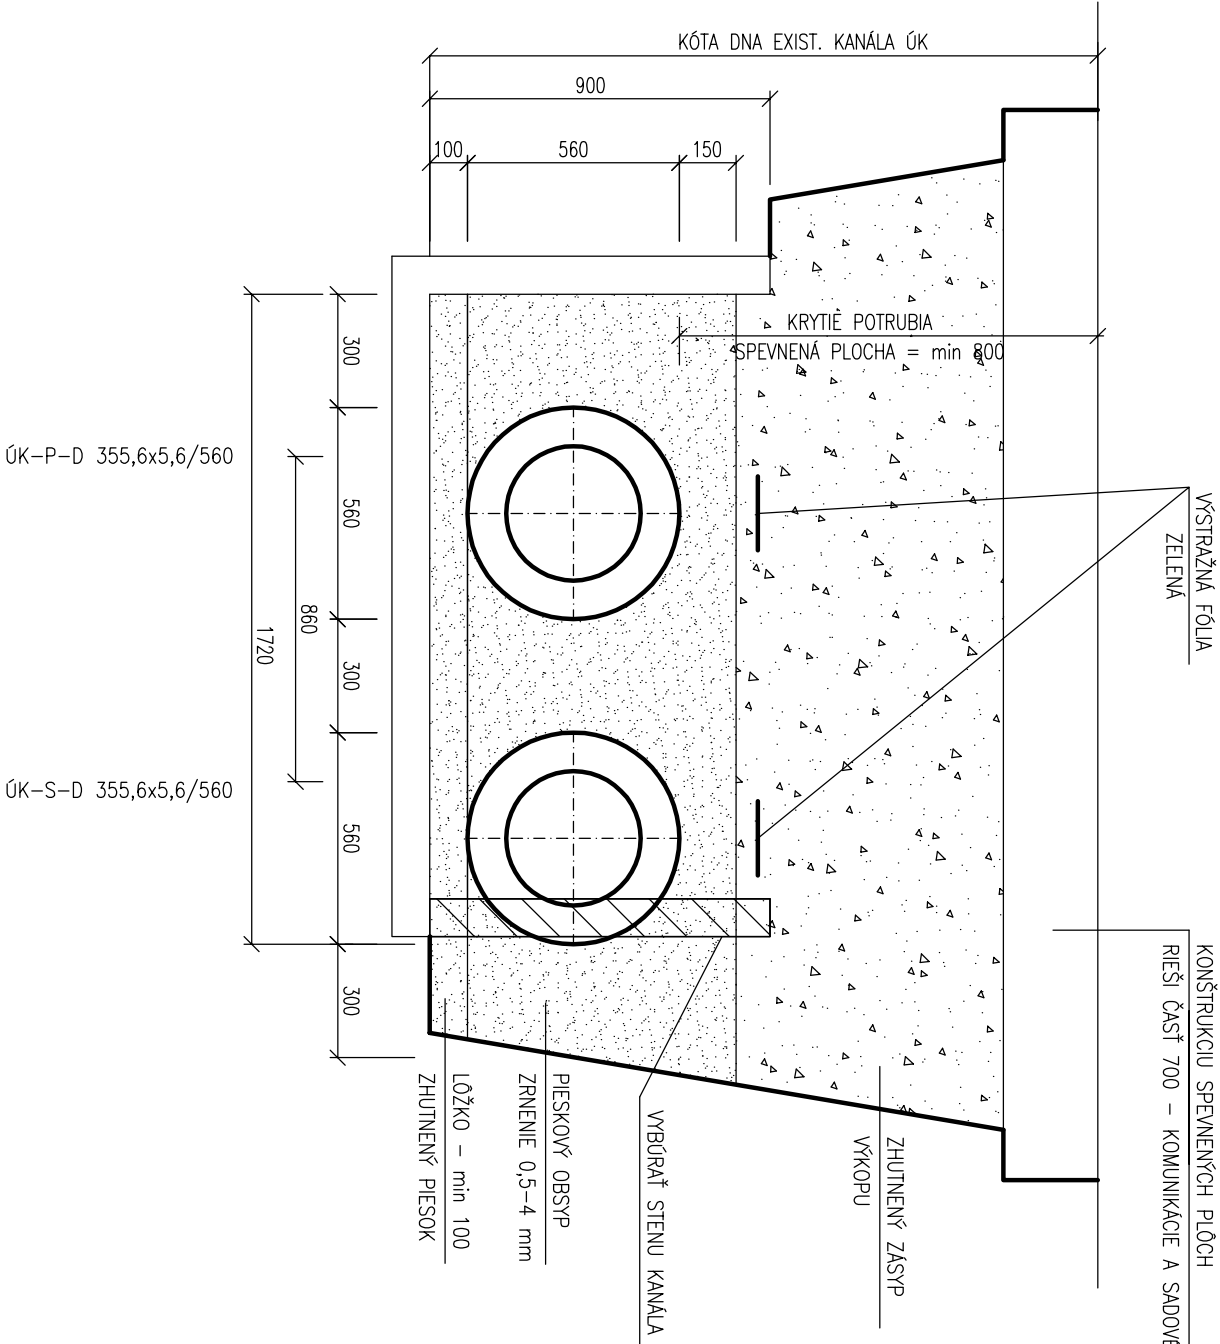

POZNÁMKA

1. PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ ZAMERAŤ A VYTRČIŤ EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIEŤE
2. ULOŽENIE POTRUBIA VO VÝKOPE SO ZVISLÝMI STENAMI SA BUDE OD HLBKÝ 1,30m PAŽÍŤ OBOJSTRANNE PO CELEJ DĽŽKE
3. PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU INŽINIERSKÝCH SIETÍ DODRŽAŤ STN 73 6005
4. ÚPRAVU TERÉNU RIEŠI ČASŤ KOMUNIKÁCIE A SADOVÉ ÚPRAVY

400 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Vedúci projektant		Zodp. projektant		Výpracoval		Kreslil									
Ing. Ján Štánek		Ing. Ján Štánek		Miroslav Krížšák		Miroslav Krížšák									
Miesto stavby: PREŠOV															
Investor: SPRÁVBYTKOMFORT, a.s. Prešov															
Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIMÁRNEHO VYKUROVACIEHO OKRUHU CK SEKČOV, PREŠOV															
Objekt: SO 01 VONKAŠIE POTRUBNÉ ROZVODY															
Obsah: PRIEČNY REZ TK 1600/900—DN350															
Číslo výkresu: 403/2															