
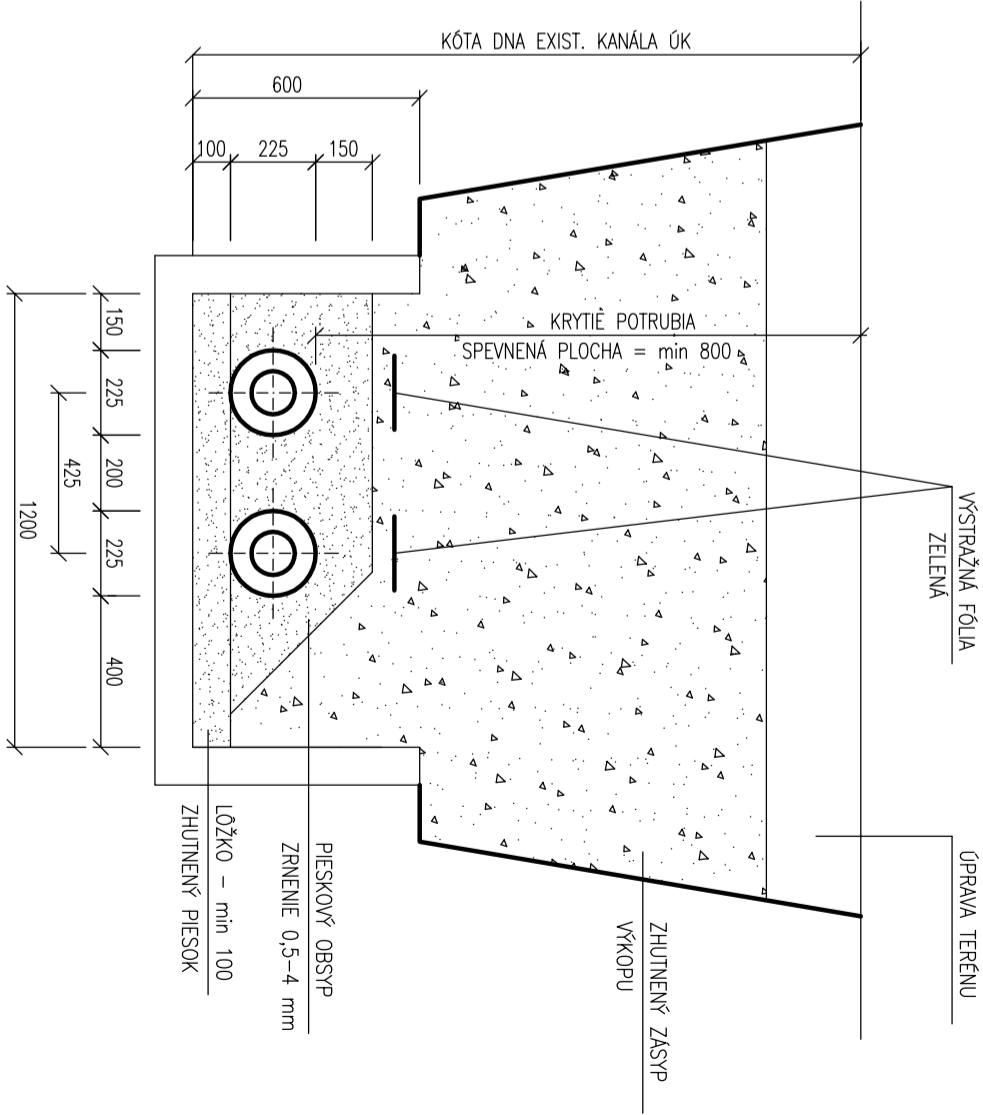


PRIEČNY REZ TK 1200/600–DN100

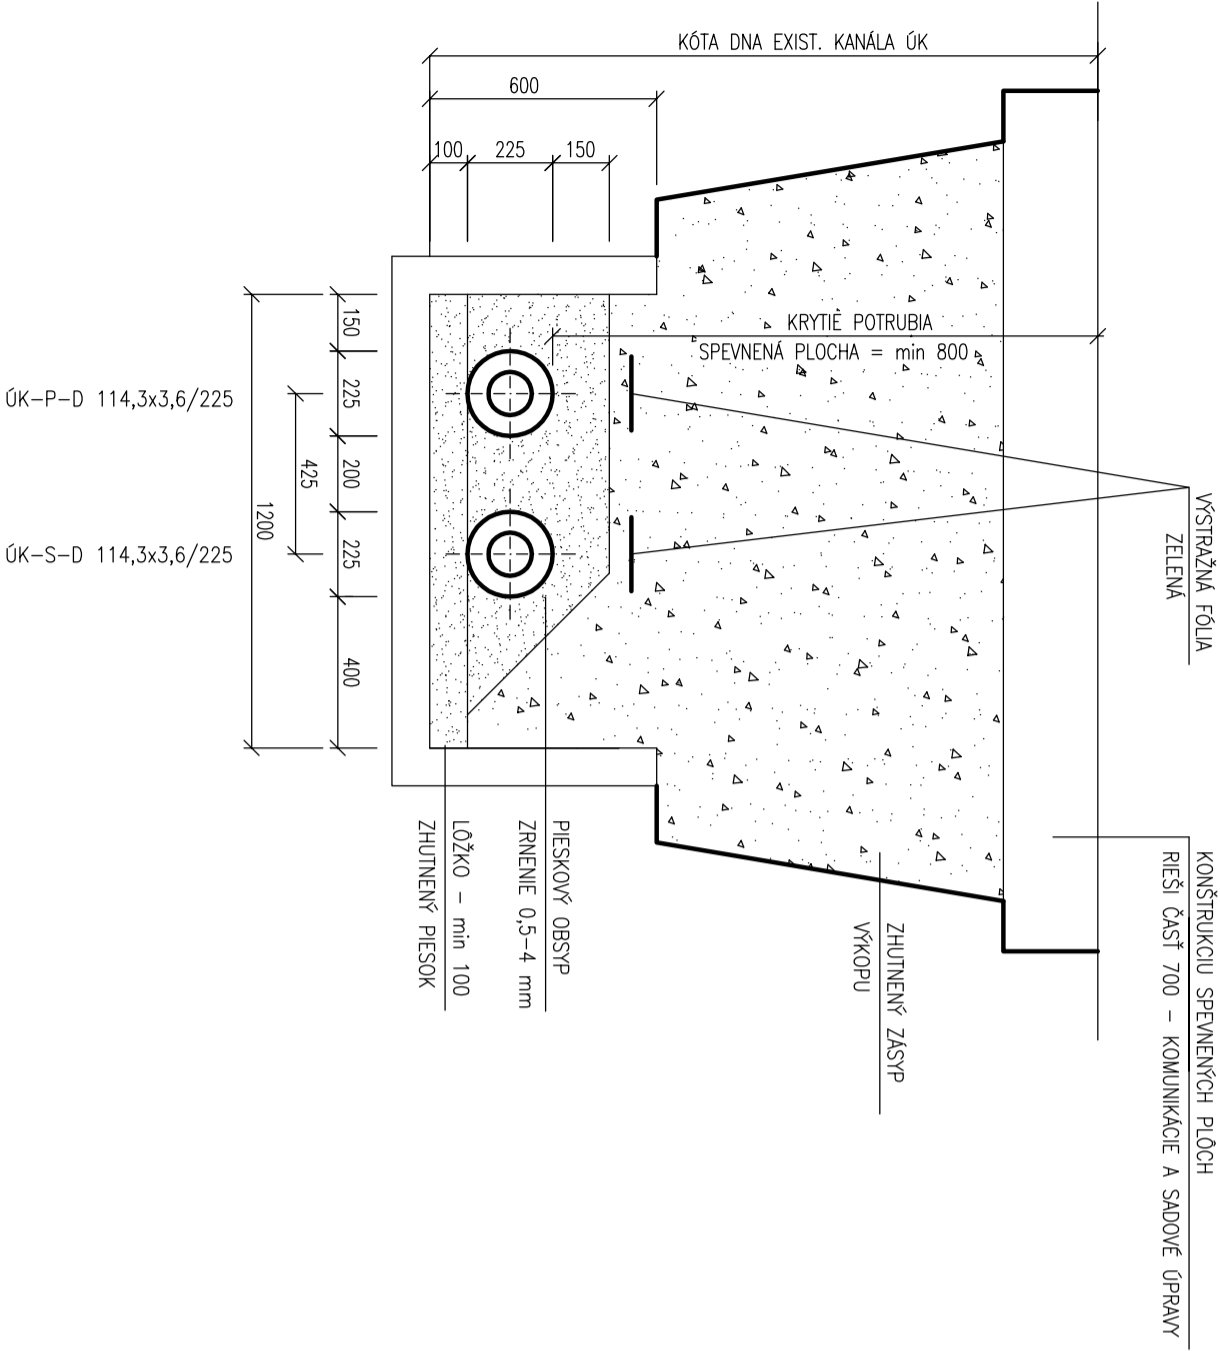

POZNÁMKA

1. PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ ZAMERAŤ A VYTRÝČIť EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE
2. ULOŽENIE POTRUBIA VO VÝKOPĚ SO ZVISLÝMI STENAMI SA BUDE OD HLBKÝ 1,30m PAŽIŤ OBOUSTRANNE PO CELEJ DĹŽKE
3. PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU INŽINIERSKÝCH SIETI DODRŽAŤ STN 73 6005
4. ÚPRAVU TERÉNU RIEŠI ČASŤ KOMUNIKÁCIE A SADOVÉ ÚPRAVY

400 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Vedúci projektant		Zodp. projektant		Výpracoval		Kreslil	
Ing. Ján Štárek		Ing. Ján Štárek		Miroslav Kráškák		Miroslav Kráškák	
Miesto stavby: PREŠOV							
Investor: SPRÁVBYTKOMFORT, a.s. Prešov							
Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIMÁRNEHO VYKUROVACIEHO OKRUHU CK SEKČOV, PREŠOV							
				Základka: TK-2015-099			
				Dátum: 02.2016			
				Stupeň: Projekt pre realizáciu			
				Formát: 2 A4			
				Meritko: 1:20			
Objekt: SO 01 VONKAŠIE POTRUBNÉ ROZVODY				Číslo výkresu: 403/11			
Obsah: PRIEČNY REZ TK 1200/600–DN100							