
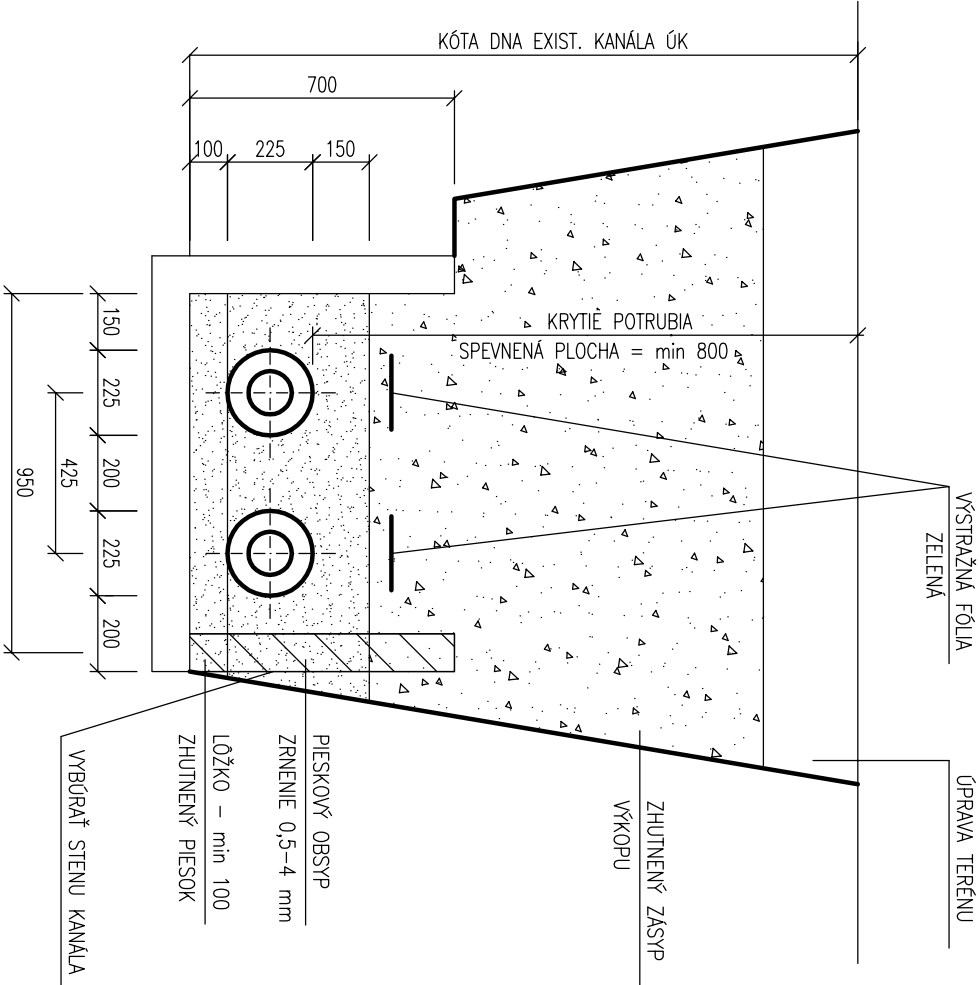


PRIEČNY REZ TK 900/700–DN100

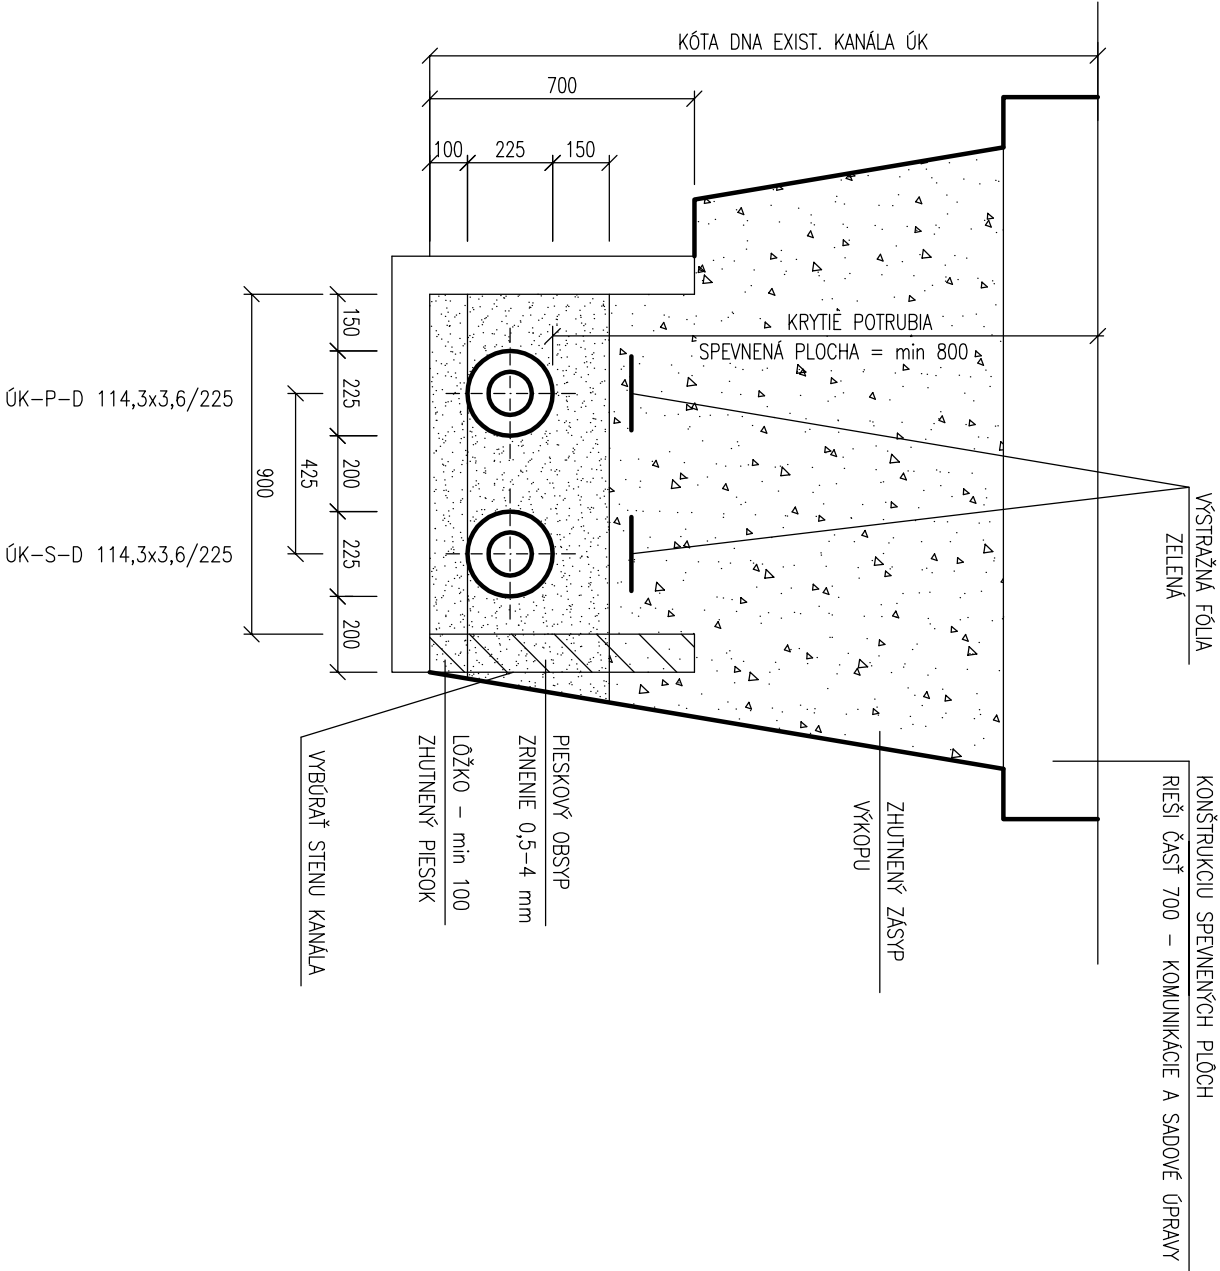

POZNÁMKA

1. PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ ZAMERAĽ A VŤRČÍŤ EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIEŤE
2. ULOŽENIE POTRUBIA VO VÝKOPĚ SO ZVISLÝMI STENAMI SA BUDE OD HLBKÝ 1,30m PAŽÍŤ OBOJSTRANNE PO CELEJ DĽŽKE
3. PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU INŽINIERSKÝCH SÍŤÍ DODRŽAĽ STN 73 6005
4. ÚPRAVU TERÉNU RIEŠÍ ČASŤ KOMUNIKÁCIE A SADOVÉ ÚPRAVY

400 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Vedúci projektant		Zodp. projektant		Výpracoval		Kreslil	
Ing. Ján Štárek		Ing. Ján Štárek		Miroslav Kráškák		Miroslav Kráškák	
Miesto stavby: PREŠOV							
Investor: SPRÁVBYTKOMFORT, a.s. Prešov							
Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIMÁRNEHO VYKUROVACIEHO OKRUHU CK SEKČOV, PREŠOV							