


KOMBI 0V, 0V

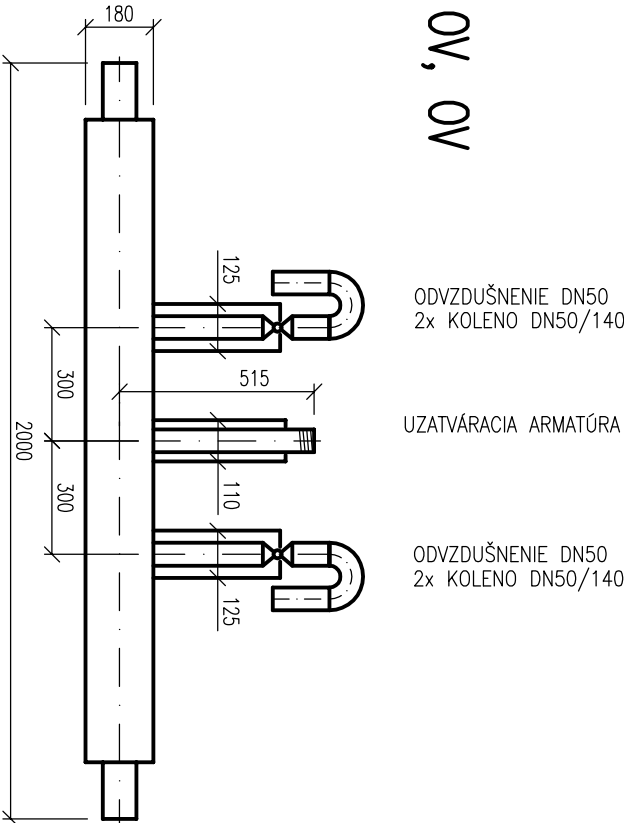

TU4 KOMBI DN80/180 | U.T.=246,17; KDP=244,31; HLBK A VÝKOPU=-2,01m; Da=180

POZNÁMKA

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ ZHOTOVÍ SONDY, ZAMERAŤ A VRTÝČÍŤ BOD NÁPOJENIA.
ULOŽENIE POTRUBIA VO VÝKOPĚ AŤ V EXISTUJÚCICH KANÁLOCH ÚK PRÍSPÔSOBIŤ EXISTUJÚCEMU STAVU.

400 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Vedúci projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Termoklima <i>Poprad</i>
Ing. Ján Štorek	Ing. Ján Štorek	Valéria Jeseňáková	Valéria Jeseňáková	
Miesto stavby: PREŠOV				
Investor: SPRÁVBYTKOMFORT, a.s. Prešov				
Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIMÁRNEHO VYKUROVACIEHO OKRUHU CK SEKČOV, PREŠOV				
Objekt:	SO 01 VONKAŠIE POTRUBNÉ ROZVODY			Číslo výkresu: 404/4
	PRIEČNY REZ ARMATÚROU TU4 KOMBI 80/180			
Obsah:				