


# DETAIL CHLADIACEHO KUSU DN200

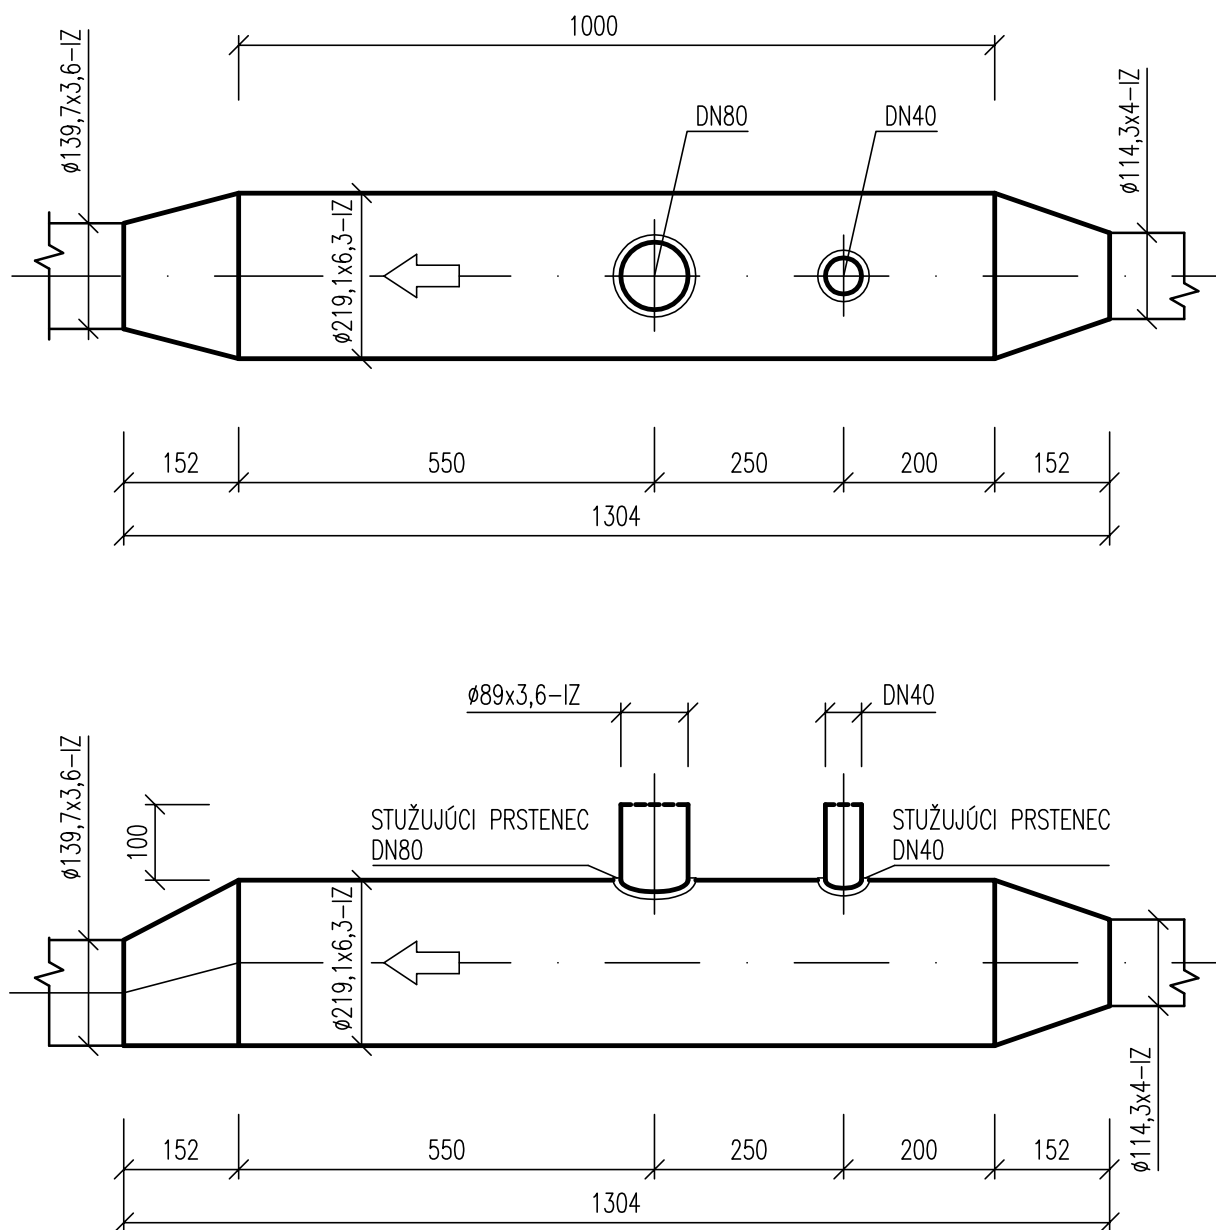

## 400-ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Vedúci projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	<div>Termoklima</div> <div>Poprad</div>	
Ing. Ján Stanek	Ing. Ján Stanek	Darina Kriššáková	Darina Kriššáková		
Miesto stavby: PREŠOV				Zákazka:	TK-2015-099
Investor: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov				Dátum:	02.2016
Stavba: <div>REKONŠTRUKCIA PRIMÁRNEHO VYKUROVACIEHO OKRUHU CK SEKČOV, PREŠOV</div>				Stupeň:	Projekt pre realizáciu
				Formát:	1 A4
				Merítka:	1:10
Objekt: SO 02 REKONŠTRUKCIA ŠACHTY Š208				Číslo výkresu: <div>410</div>	
Obsah: CHLADIACI KUS DN200					