


ROZVÁDZAČ RE
typ: RE2.0 F403 25A P1, v=500

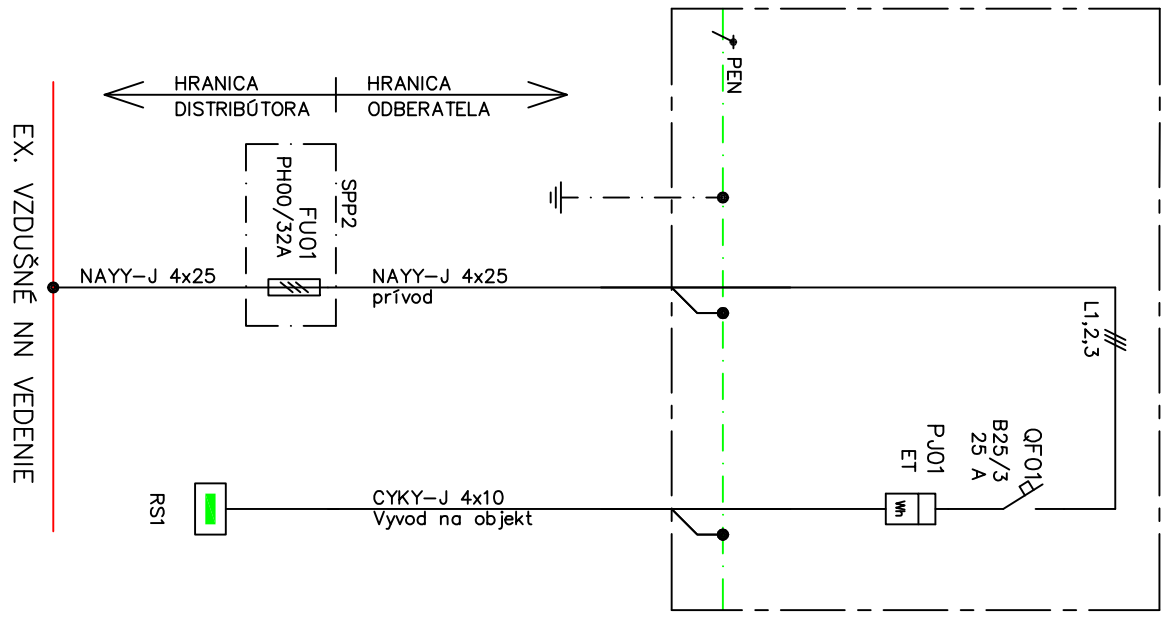


Rozvodná sústava:
Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41: 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C
čl.411 samočinné odpojenie napájania
čl.412 dvojité alebo zesilnené izolácia

POZNAMKA:
Rozvádzač RE je pilierový, plastový, HASMA, IP 44/20

<http://www.aproving.sk>

±0,000 = m n.m. (URČENÁ PRI REALIZÁCII)
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA
A PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ
VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASŤI PROJEKTU DEFIINUJÚ DILO, ALEBO
JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUSÉVNÝM MAJETKOM AUTORA,
A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO BA SO SÚHLASOM
AUTORA!
ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ BA S PRÍSOBNÝM SÚHLASOM AUTOROV!



ZMENA:		DATUM:		PODPIS:	
A					
B					
C					
AUTOR PROJEKTU:		ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
Ing. Roman Valo		Ing. Vladimír Klešč		Ing. Marián Klešč	
STAVEBNÍK:		Ing. Vladimír Klešč		Ing. Vladimír Klešč	
MIESTO STAVBY:		Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa, 980 53		Podpis: Ing. Vladimír Klešč	
NÁZOV STAVBY:		Železničná 106, Rimavská Baňa, 980 53, p.č. 295/1, k.ú. Rimavská Baňa		MIEŠKA: -	
OBJEKT:		Rekonštrukcia a stavebné úpravy budovy – Zriadenie komunálneho centra v obci Rimavská Baňa		Č. PARÉ:	
OBJEKT:		Železničná 106, Rimavská Baňa, 980 53, p.č. 295/1, k.ú. Rimavská Baňa		Č. VÝKRESU: 01	
OBSAH:		SO-04. Odborné elektrické zariadenie		ARCH. Č.: A163/2017	
STUPEŇ:		Schéma napájania		DÁTUM: 09/2017	
PROJEKT STAVBY		PROJEKT STAVBY		FORMÁT: 1x44	
PROFESIA:		Elektroinštalácia			