
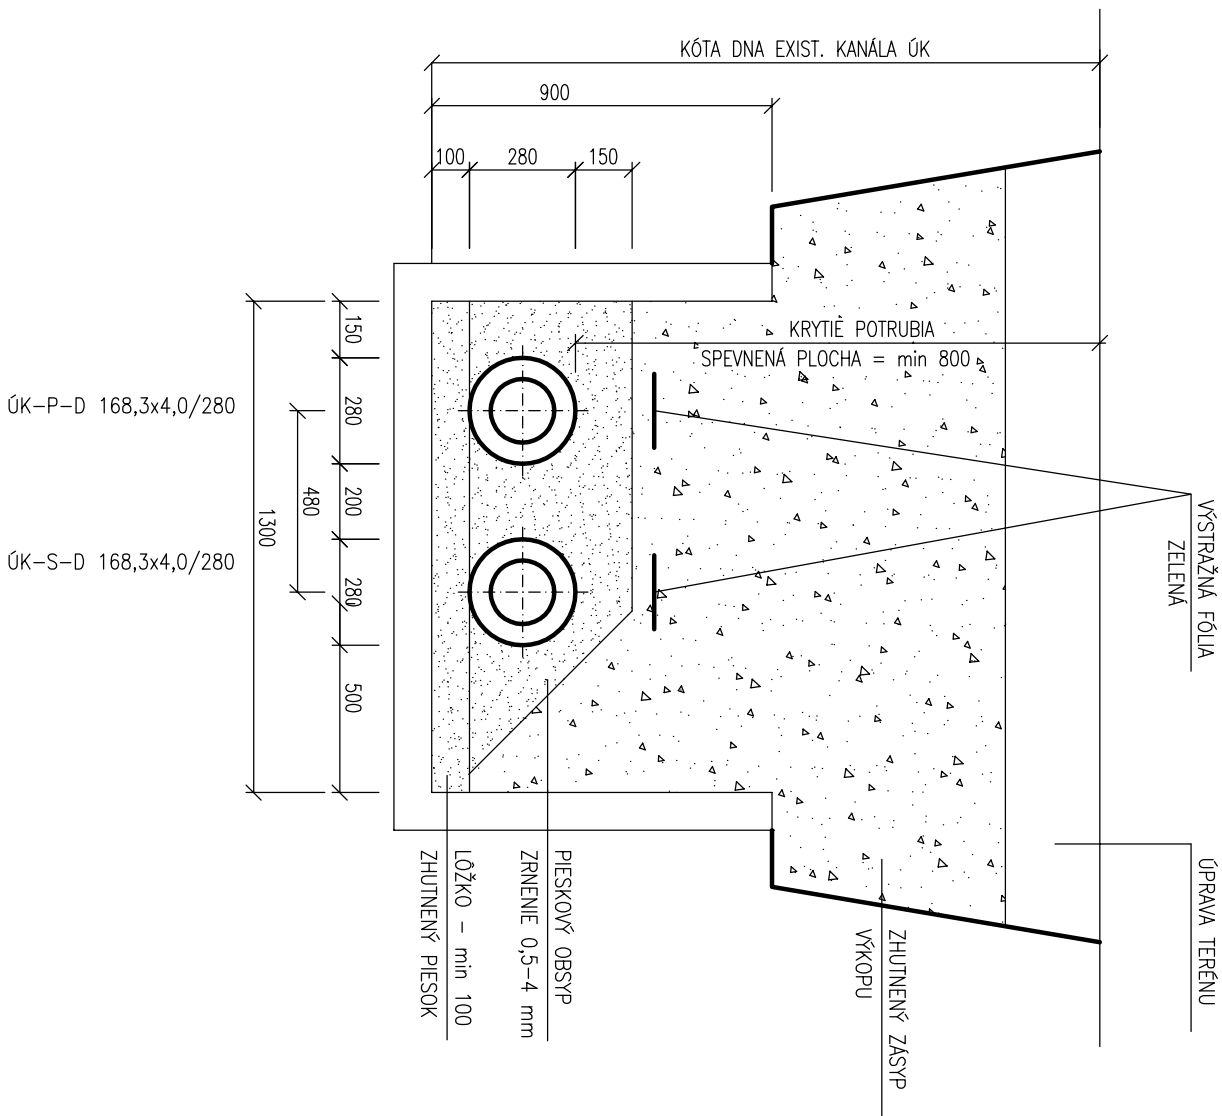


# PRIEČNY REZ TK 1300/900-DN150

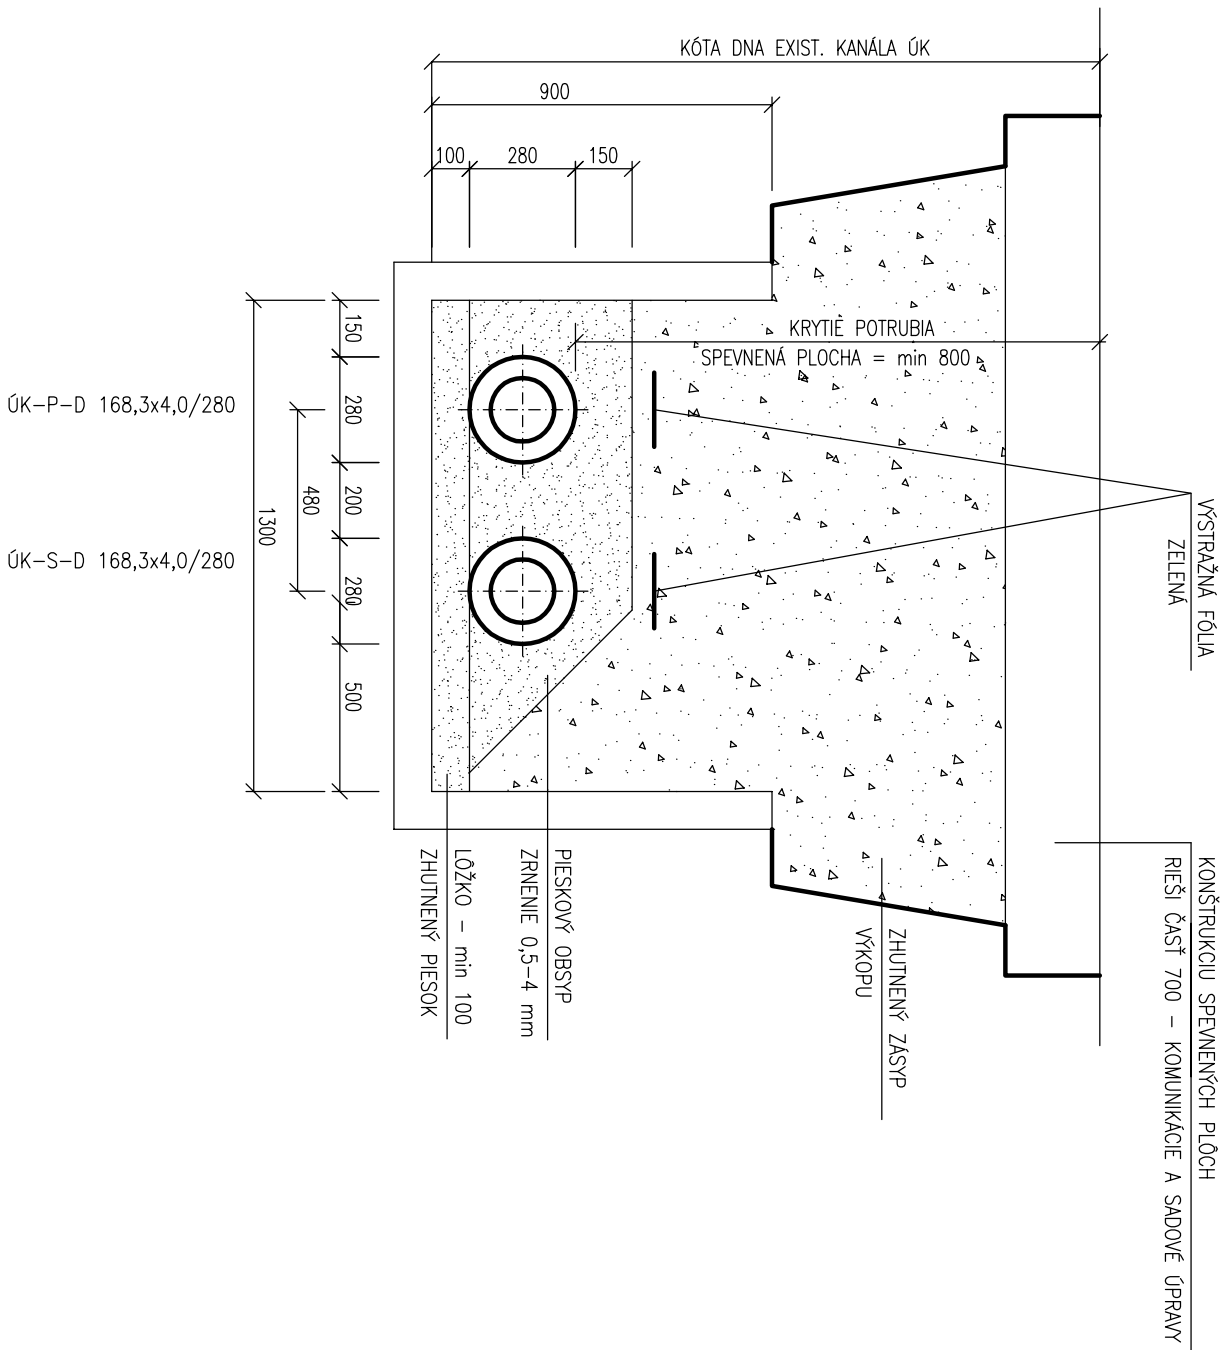

# POZNÁMKA

1. PRED ZAČATIM VÝKOPOVÝCH PRÁČ ZAMERAŤ A VYŤAČIŤ EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE
2. ULOŽENIE POTRUBIA VO VÝKOPE SO ZVISLÝMI STENAMI SA BUDE OD HLBKY 1,30m PAŽIŤ OBOUSTRANNE PO CELEJ DĺŽKE
3. PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU INŽINIERSKÝCH SIETI DODRŽAŤ STN 73 6005
4. ÚPRAVU TERÉNU RIEŠI ČASŤ KOMUNIKÁCIE A SADOVÉ ÚPRAVY

Vedúci projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing. Ján Starek	Ing. Ján Starek	Miroslav Kríššák	Miroslav Kríššák
Miesto stavby: PREŠOV			
Investor: SPRÁV/BIKOMFORT, a.s. Prešov			
Stavba: REKONŠTRUKCIA PRÍMÁRNEHO VYKUROVACIEHO OKRUHU CK SEKČOV, PREŠOV			
Objekt: SO 01 VONKAŠIE POTRUBNÉ ROZVODY	Číslo výkresu: 403/6		
Obdobie: PRIEČNY REZ TK 1300/900-DN150			