
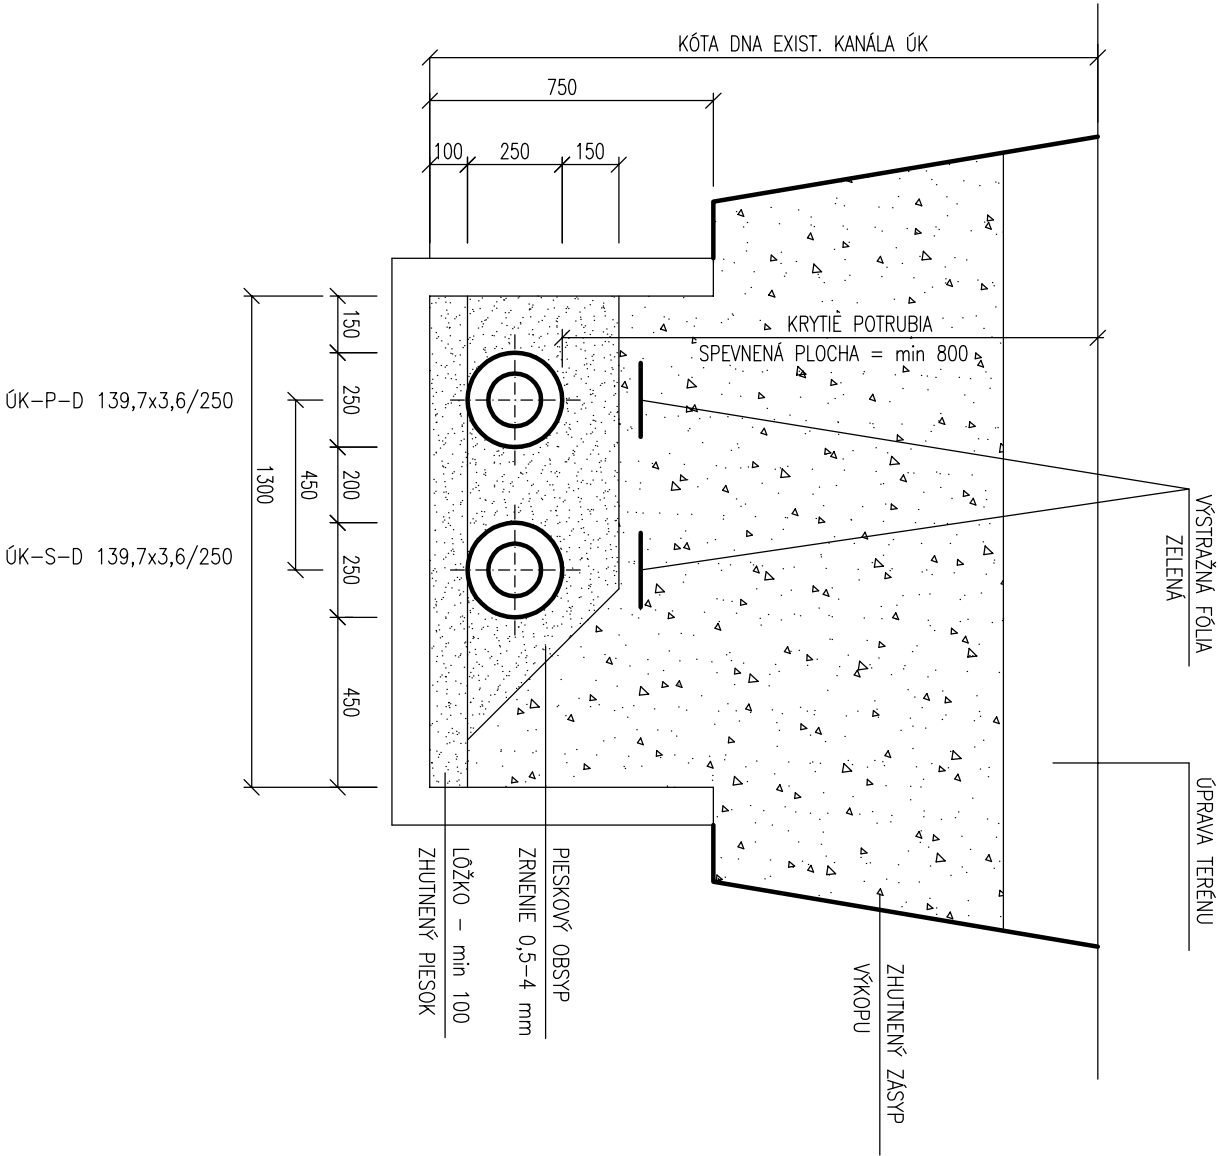


PRIEČNY REZ TK 1300/750-DN125

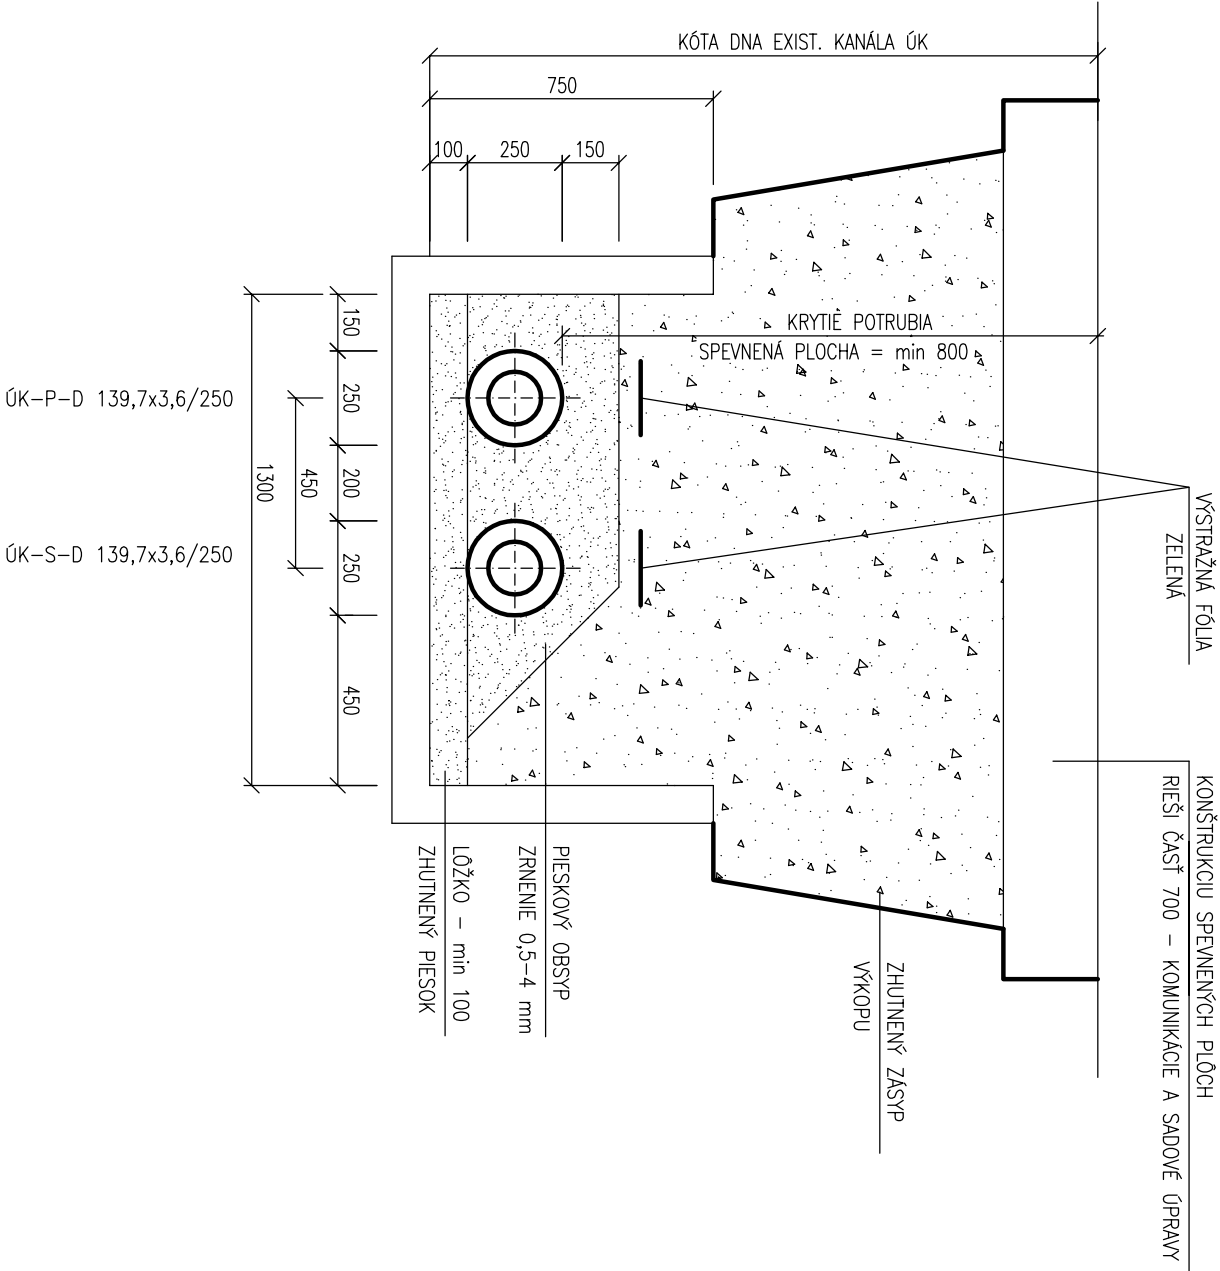

POZNÁMKA

1. PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ ZAMERAŤ A VYTRČIŤ EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIEŤE
2. ULOŽENIE POTRUBIA VO VÝKOPĚ SO ZVISLÝMI STENAMI SA BUDE OD HLBKÝ 1,30m PAŽÍŤ OBOJSTRANNE PO CELEJ DĹŽKE
3. PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU INŽINIERSKÝCH SIETÍ DODRŽAŤ STN 73 6005
4. ÚPRAVU TERÉNU RIEŠI ČASŤ KOMUNIKÁCIE A SADOVÉ ÚPRAVY

400 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Vedúci projektant		Zoob. projektant	Výpracoval	Kreslil
Ing. Ján Štánek		Ing. Ján Štánek	Miroslav Krššák	Miroslav Krššák
Miesto stavby: PREŠOV				
Investor: SPRÁVBYTKOMFORT, a.s. Prešov				
Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIMÁRNEHO VYKUROVACIEHO OKRUHU CK SEKČOV, PREŠOV				
Objekt: SO 01 VONKAŠIE POTRUBNÉ ROZVODY				
Obsah: PRIEČNY REZ TK 1300/750-DN125				