
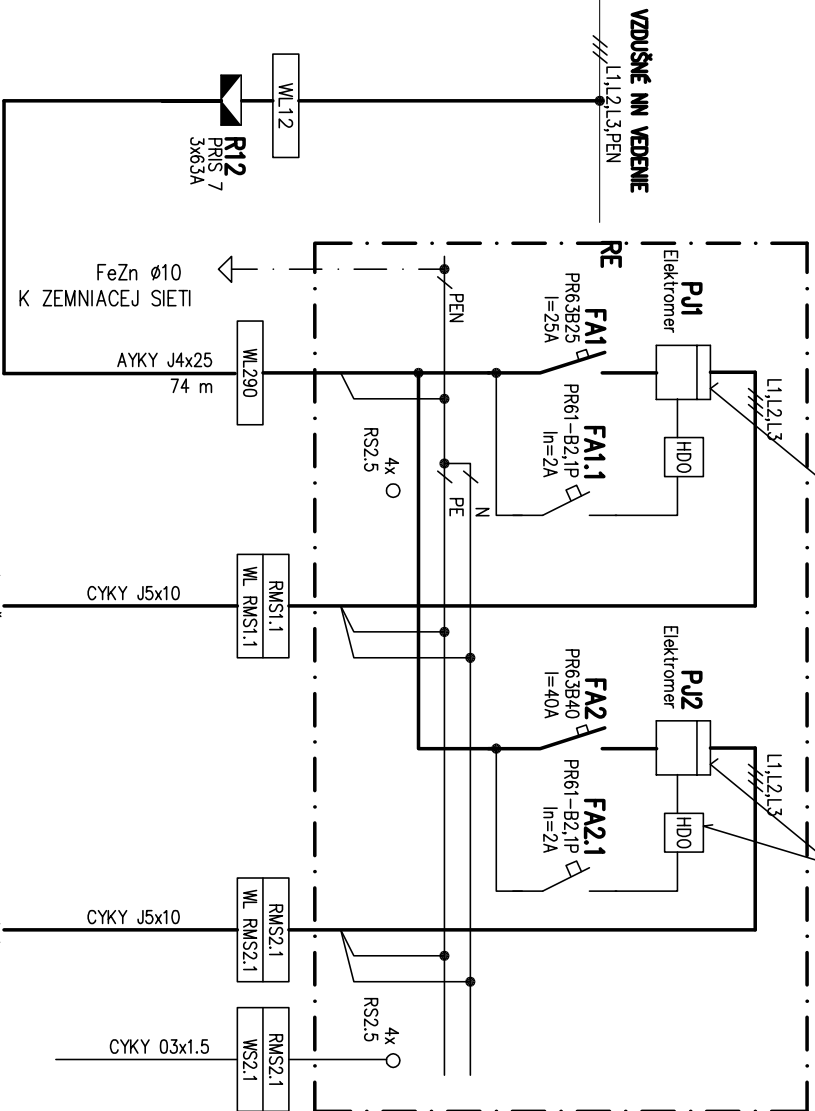


6 5 4 3 2 1

NAPÁŤOVÁ SÍSTAVA 3/PEN AC 230/400V 50Hz, TN-C-S
OCHRANÉ OPATRENIA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN332000-4-41
SAMOCHNÉ OPOLENE NÁPÁJANIA-SYSTÉM TN
ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁKLADNOU IZOLACIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTÍM
OCHRANA PRI PORUČE – SAMOCHNÉ OPOLENE PRI PORUČE
PROSTREDIE:  AB3,AB5,AC1,AD4-d66,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL,AM1-1,AN2,AP1,AQ3,AS2,AT1,AU2,
BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1




SLOVENSKÁ POŠTA
MERANIE JE JEDNOTARIFOVÉ
DVOUTARIF SA NEZAPAJA

OBECNÝ ÚRAD
MERANIE JE DVOUTARIFOVÉ


ELEKTROMEROVÁ SKRIŇA

OZNAČENIE: RE290, TYP ER1.0 Z663 1x25, 1x40 A P1
ROZMER:1335x245x660 (vnxš)
PRÍVOD : SPODOM
VÝVOD: SPODOM
KRYTIE: IP44/20
MATER: ŠTANDARDNÝ
SKRÍNU OSADIŤ ZAPUŠTENIM DO OBJEKTU PRÍSTAVBY OBEČNÉHO ÚRADU

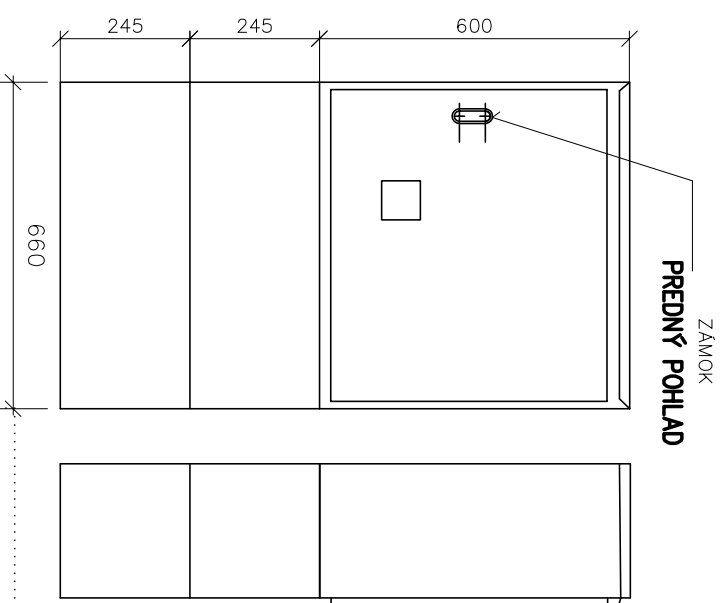

20.000 = 344.290	
PROJEKT JE SPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE REALIZÁCIU STAVBY PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SÍTE ICH SPRÁVCAMI	

Zodpovedný projektant	Ing. Ján Hámor
Výpracoval	Ing. Ján Hámor
Kontroloval	Ing. arch. Andrea Klenovcová
Ing. Ján Hámor, kpt. Nálepku 104/47, 059212, Svlt	

Autor projektu	Ing. arch. Andrea Klenovcová, Ing. arch. Roman Klenovčí	 AR.K. atelier s.r.o., Okružná 1145/5, 010 03 Žilina www.arkatelier.sk
Generálny projektant	A.R.K. atelier, s.r.o., Okružná 1145/5, 010 03 Žilina	
Investor	Obec Teplička n/Váhom, Nam. Sv. Floriána 290/2, Teplička n/Váhom	REALIZAČNÝ PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIA
Katastrálne označenie	Teplička nad Váhom Parcela 255/2	
Stavba PRÍSTAVBA OBEČNÉHO ÚRADU Teplička nad Váhom		Dátum 07/2018
Objekt SO 05 Preložka NN prípojky		č. zhv. 2018_08
Obsah SCHÉMA ZAPOJENIA NN PRÍPOJKY		Formát 1xA4
		Mierka
		Sada
		Protlač
		Číslo výkresu
		2