

Príloha č. 5


Požiadavky na použitý materiál potrubia na rozvod tepla:

- Potrubie oceľové v predizolovanom vyhotovení od výrobcu: áno
- Trieda izolácie – zosilnená: áno
- Tepelná vodivosť izolácie – nižšia alebo rovná hodnote 0,027 W/mK: áno
- Tepelná strata nižšia ako je uvedená v tabuľke:

Požiadavky na tepelné straty potrubia rozvodu ÚK										
DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Tepelná strata (W/mK) – požadované hodnoty	0,154	0,175	0,198	0,223	0,234	0,244	0,283	0,324	0,344	0,35
Tepelná strata (W/mK) (vyplní uchádzač)	0,154	0,170	0,190	0,212	0,232	0,232	0,265	0,305	0,315	0,339

Osoba podľa § 8 má zavedený systém energetického manažérstva ISO 50 001 a zákazku obstaráva s cieľom zlepšenia energetických ukazovateľov rozvodov tepla, a teda požiadavka vyplývala z dôvodu stanovenia minimálnych tepelnotechnických požiadaviek na materiál potrubného systému. Dispozícia uvedeným zariadením je nevyhnutná pre úplne/riadne uskutočnenie danej zákazky.


V Nitre dňa 09.08.2018


Ing. Milan Kreškóci
predseda predstavenstva
INPEK HOLDING, a.s.


Obsah ponuky na CD nosiči

Zákazka na CD nosiči „Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom“

zverejnená vo Vestníku č. 138/2018 zo dňa 13.07.2018
pod referenčným číslom 9545 - WYP

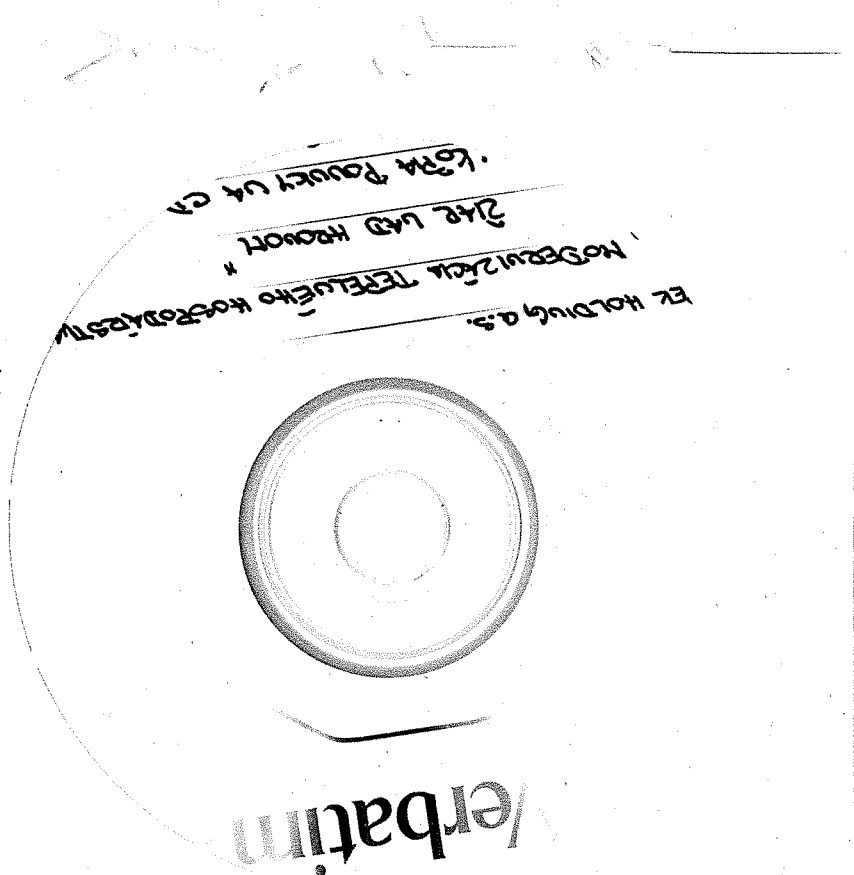

V Nitre, dňa 09.08.2018

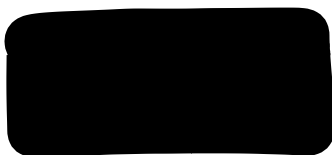

8

Ing. Milan Kreškóci
predseda predstavenstva
INPEK HOLDING, a.s.