



ZAKLAD PRE OCELOVÝ STOŽIAR :

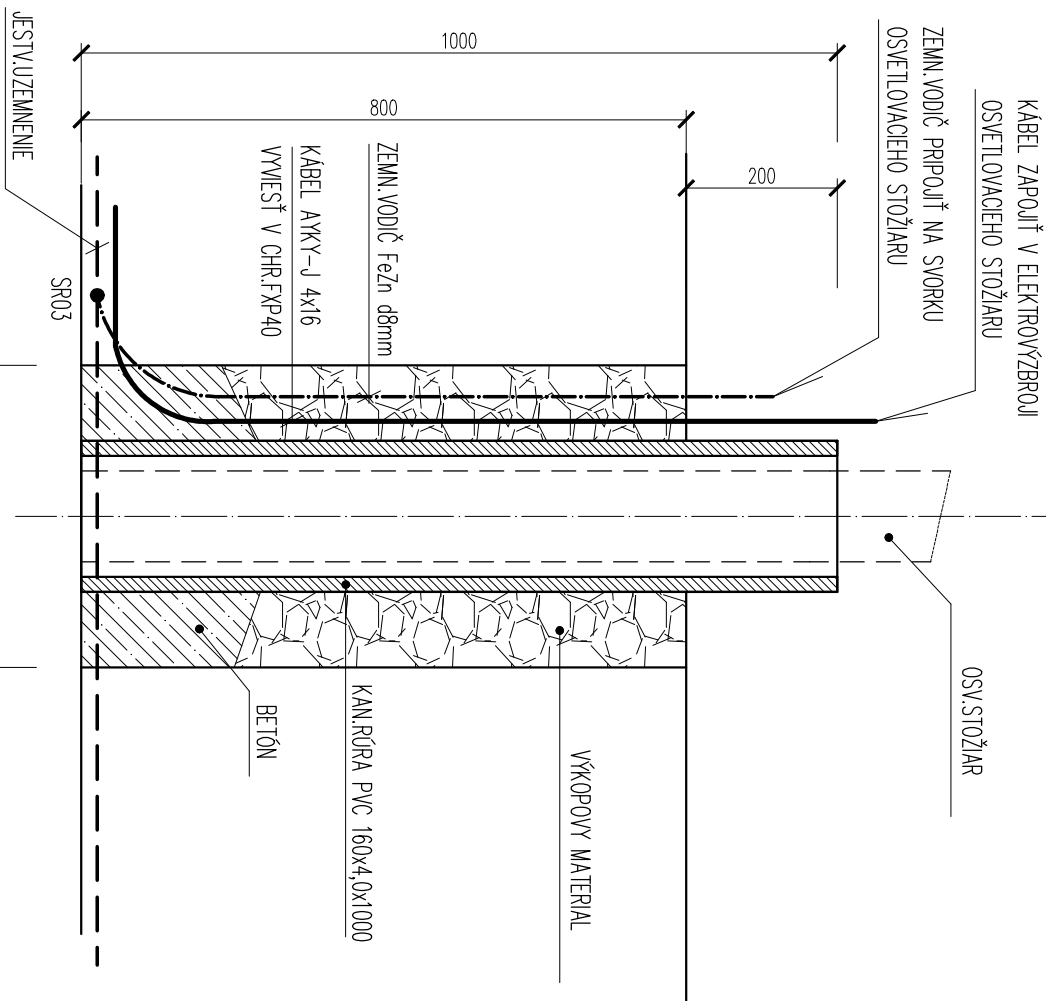

Napätiové sústava : 3x230/400V, 3+PEN, 50 Hz sít., TN-C
Ochr. pred úrazom eliprúdom podľa STN 33 2000-4-41 :
o/ v prevádzke: krytíni, zďoberaním, izol. živých častí, umiestnením mimo dosahu
b/ pri poruche: samočinným odpojením napájania
Prostredie : VI – vonkajšie



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZACIU

ZÁKLADNÉ ÚDAJE		INVESTOR	
A	OBJEKT	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, OKRUŽNÁ 693, ČADCA	
B	STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU DIEŤNI A ŠKOLY, VSTAVBA SPOJOVACEJ CHODBY	
C	PROJEKTANT	SOŠ TECHNICKÁ	
AUTOR NÁVRHU		OBJEKT	
PROJEKTANT		OBJEKT	
VÝKONOVÁ		VÝKONOVÁ	
POČET LÁ		POČET LÁ	
MÉRIKA 1:500		MÉRIKA 1:500	
DÁTUM 12/2016		DÁTUM 12/2016	
OBSAH VÝKRESU		OBSAH VÝKRESU	
Situácia		Situácia	
Č. V. 01		Č. V. 01	