


# Jednopolová schéma RAA časť 2

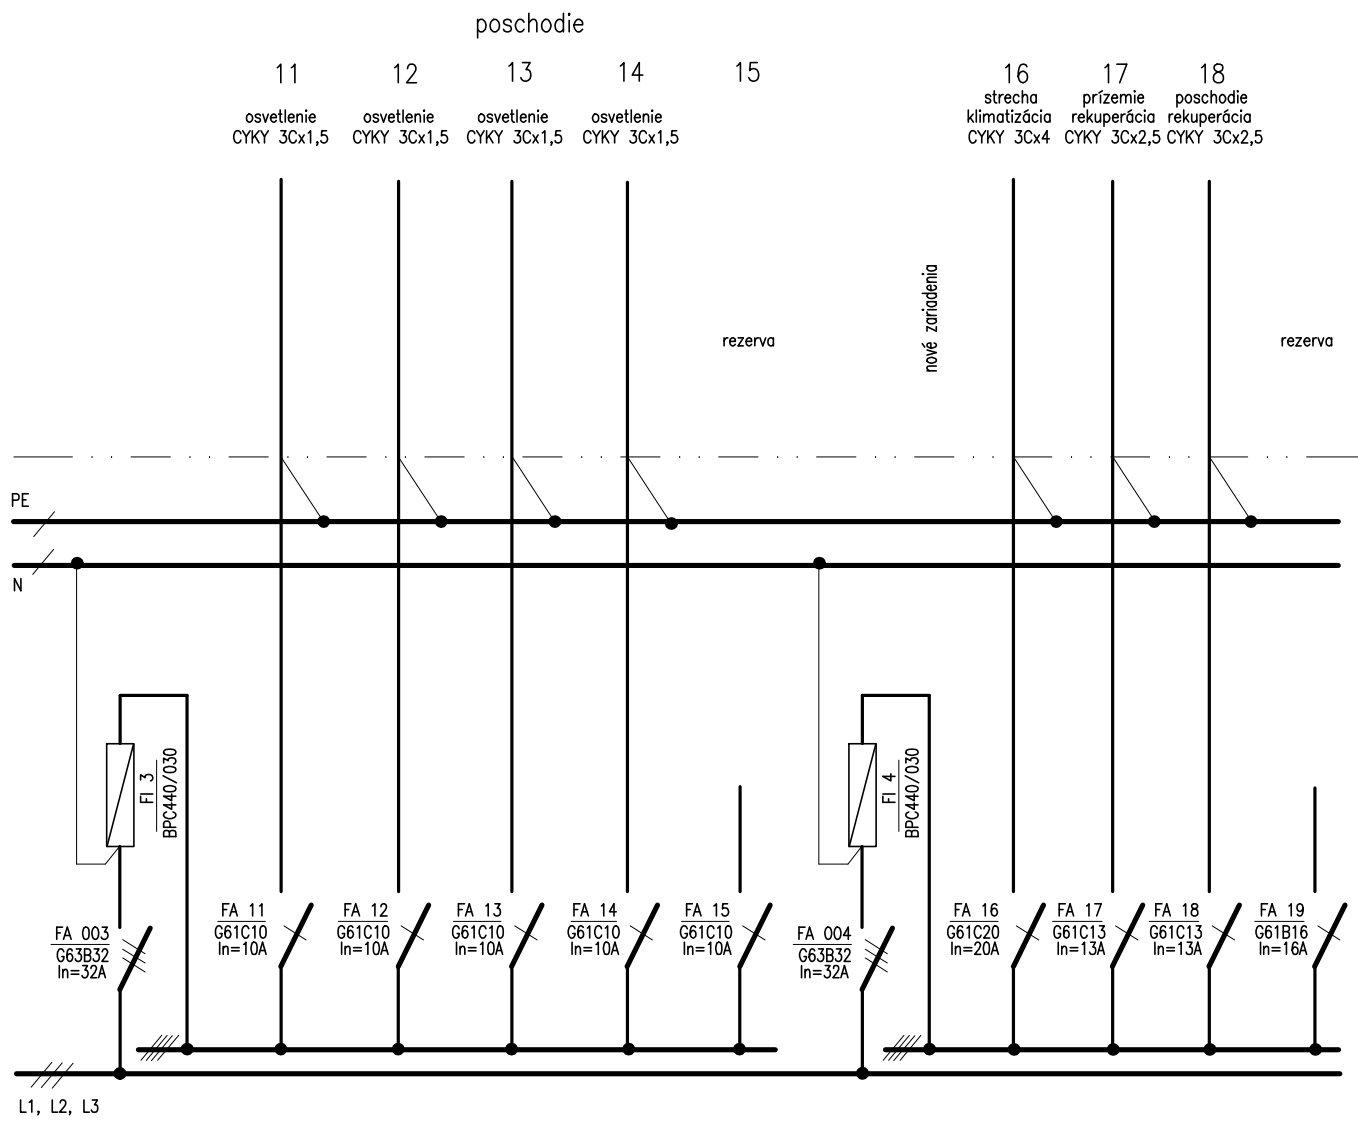

Náplň rozvádzača je prevažne z katalogu "GE"

## ELEKTROINSTALACIA

Napäťová sústava: 3+NPE, str., 400V, 50Hz, TN-S

Ochrana živých častí STN 332000-4-41: základná – zábranami a krytmi, izoláciou  
doplnková – prúdovým chráničom

Ochrana neživých častí: samočinným odpojením od zdroja v sieti TN

Hlav.inž.projektu	Zodpoved. projektant	Kreslil		
Ing. Košnar J.	Ing. Mészáros Peter	Ing. Mészáros Peter		
Miesto stavby: Želiezovce, Veľký dvor, č.parc.: 4127/6				
Investor : UVTOS Želiezovce				
Komplexná obnova objektu č.11			Formát	2 x A4
			Dátum	04/2017
			Účel	projekt stavby
			Mierka	/
			Software	ZWCAD 2011 CZ
Charakter: obnova budovy			Číslo výkresu	
Výkres : JEDNOPOLOVA SCHEMA – RAA – úprava a doplnenie			E–05.2	