

LEGENDA:

- ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO NÁSTENNÉ, 60W/230V, IP20
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ RAD. 1, ZAPUSTENÝ, 10A/230V, IP20
- STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RAD. 6, ZAPUSTENÝ, 10A/230V, IP20
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ RAD. 5, ZAPUSTENÝ, 10A/230V, IP20
- DVOJITÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RAD. 5B, ZAPUSTENÝ, 10A/230V, IP20
- KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ RAD. 7, ZAPUSTENÝ, 10A/230V, IP20
- TLACIDLOVÝ SPÍNAČ RAD. 1/0, ZAPUSTENÝ, 10A/230V, IP20
- ROZVODNÁ ELEKTROINŠTALAČNÁ KRABICA POD OMIETKU/NA POVRCH
- ROZVÁDZAČ
- STUPAČKY
- VÝVOD, VŠEOBECNÝ, 1-fázový
- 2x ZÁSUŠKA V DVOJRÁMIKU, ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP20
- 2x ZÁSUŠKA V DVOJRÁMIKU, DO ŽLABU, 16A/230V, IP20
- ZÁSUŠKA JEDNODUCHÁ, ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP20
- PARAPETNÝ ŽLAB, DVOJKOMOROVÝ
- SVETIDLO NÚDZOVÉ – EXIT (SVETIACIA PLOCHA ZO STROPU) (POZOROVACIA VZDIALENOSŤ 200x VÝŠKA PIKTOGRAMU)
- SVORKOVNICA VYROVNANIA POTENCIÁLU (Úbo bettermann) TYP 1809

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA:

3PEN AC 50Hz 230V/400V, TN-C			
3NPE AC 50Hz 230V/400V, TN-C-S			
3NPE AC 50Hz 230V/400V, TN-S			
1NPE AC 50Hz 230V, TN-S			
220V, DC, IT			
Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:			
A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)			
čl. A.1 Základná izolácia živých častí			
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi			
čl. B.2 Prekážkami			
čl. B.3 Umiestnením mimo dosah			
B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)			
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie			
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche			
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana			
C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)			
SKUPINA PRIESTOROV	KÓD VONKAŠÍCH VPLYVOV	MIN. KRYTIE	
Poznámka	Pre priestory s triedami vonkajších vplyvov AD2, AD3, AD4 - manipuláciu s elektrickým zariadením vykonávajú aspoň osoby znále podľa STN 34 3100	EL. PRÍSTROJE	ROZVÁDZAČE
411 (VI) vonkajšie	AA3,AA4,AB3,AB4,AC1,AD,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM-1-2,AM-2-2,AM3-2,AM-4,AM-5,AM-8-1,AM-9-1,AM-22-3,AM-23-2,AM-24-1,AM-25-2,AM-31-1,AN3,AP1,AQ3,AS2,AT2,AU2,BA1,BB2,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,AA7,AB7,AC7,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM-1-2,AM-2-2,AM3-2,AM-4,AM-5,AM-8-1,AM-9-1,AM-22-3,AM-23-2,AM-24-1,AM-25-2,AM-31-1,AN2,AP1,AQ1,AR1,AS1,AT1,AU1,BA1,BB1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1	IP44 (IP5x)	IP44/IP20
412 (V) pod prístreškom	AA7,AB7,AC7,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM-1-2,AM-2-2,AM3-2,AM-4,AM-5,AM-8-1,AM-9-1,AM-22-3,AM-23-2,AM-24-1,AM-25-2,AM-31-1,AN2,AP1,AQ1,AR1,AS1,AT1,AU1,BA1,BB1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1	IP21	IP43/IP20
311 (III) (s regulovanou teplotou)	AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM-1-2,AM-2-2,AM3-2,AM-4,AM-5,AM-8-1,AM-9-1,AM-22-3,AM-23-2,AM-24-1,AM-25-2,AM-31-1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AT1,AU1,BA1,BB2,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1	IP20	IP30/IP20

LEGENDA MIESTNOSTÍ


ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
G1.01	KANCELÁRIA	24,82m²
G1.02	KANCELÁRIA	35,35m²
G1.03	CHODBA	4,87m²
ÚŽITKOVÁ PLOCHA CELKOM		65,04 m²
ZASTAVANÁ PLOCHA /BEZ TERASY/		437,15 m²

- POZNÁMKY:
- NEODDELITELNOU SOČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
  - DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.
  - KAŽDÝ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
  - DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÝ PROJEKTOVÝ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
  - REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRAĐZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA !!!
  - DODÁVATEĽSKÁ DOKUMENTÁCIA MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM REALIZAČNÉHO PROJEKTU!

INVESTOR	Kancelária NS SR Župné nám.13, 814 90 Bratislava
GENERÁLNY PROJEKTANT	DMARCHITEKTI s.r.o. Uhrova 1, 831 01 Bratislava
ZODPOVEĎNÝ PROJEKTANT	Ing. Luboš Nekoranec
VYPRACOVÁVAL	Jakub Kocian Dominik Vilhanček
NÁZOV AKCIE	ŠTÚDIA INTERIÉRU PRESTAVBY A REKONŠTRUKCIE BUDOVY NS SR NA KLOBUČNÍCKEJ ULICI č.7, BA
MIESTO STAVBY	Bratislava, Klobučnícka ulica k.u. Staré Mesto, Bratislava-Staré Mesto pozemok s p.č. 82/1
STUPEŇ PROJEKT DOKUMENTÁCIE	ŠTÚDIA INTERIÉRU PRESTAVBY A REKONŠTRUKCIE BUDOVY NS SR NA KLOBUČNÍCKEJ ULICI č.7, BA
ČASŤ	ELEKTROINŠTALÁCIA SO 01 - Administratívna budova

VÝKRES	ČÍSLO VÝKRESU
PÓDORYS 1.N.P.   GALÉRIA	E 2

**DM**Architekti **s.r.o.**  
UHROVA 1, 831 01 BRATISLAVA, TEL./FAX, 421 2 641 318 09

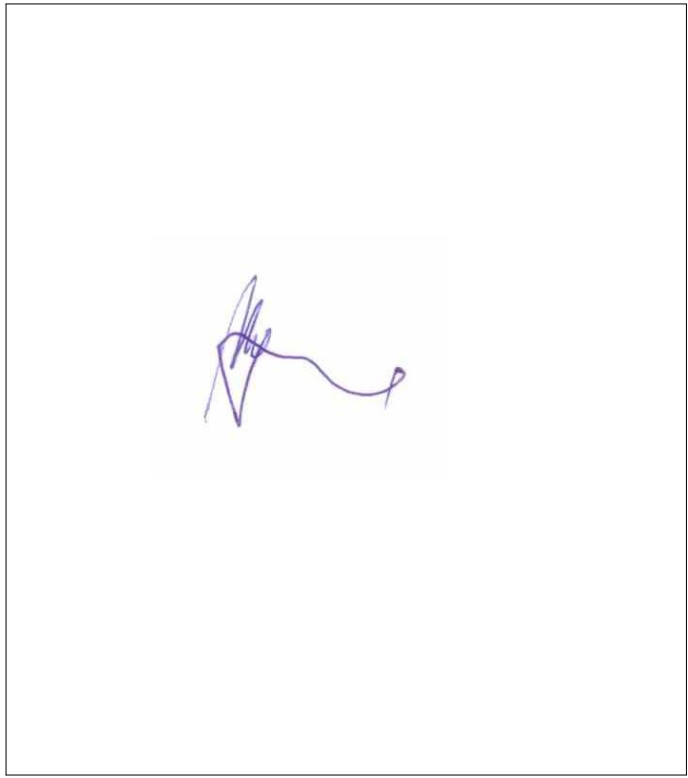

ČÍSLO ZAKAZKY	DÁTUM
	OKTOBER 2018
MERKA	FORMÁT
1:50	4 x A4