



REZ A-A'

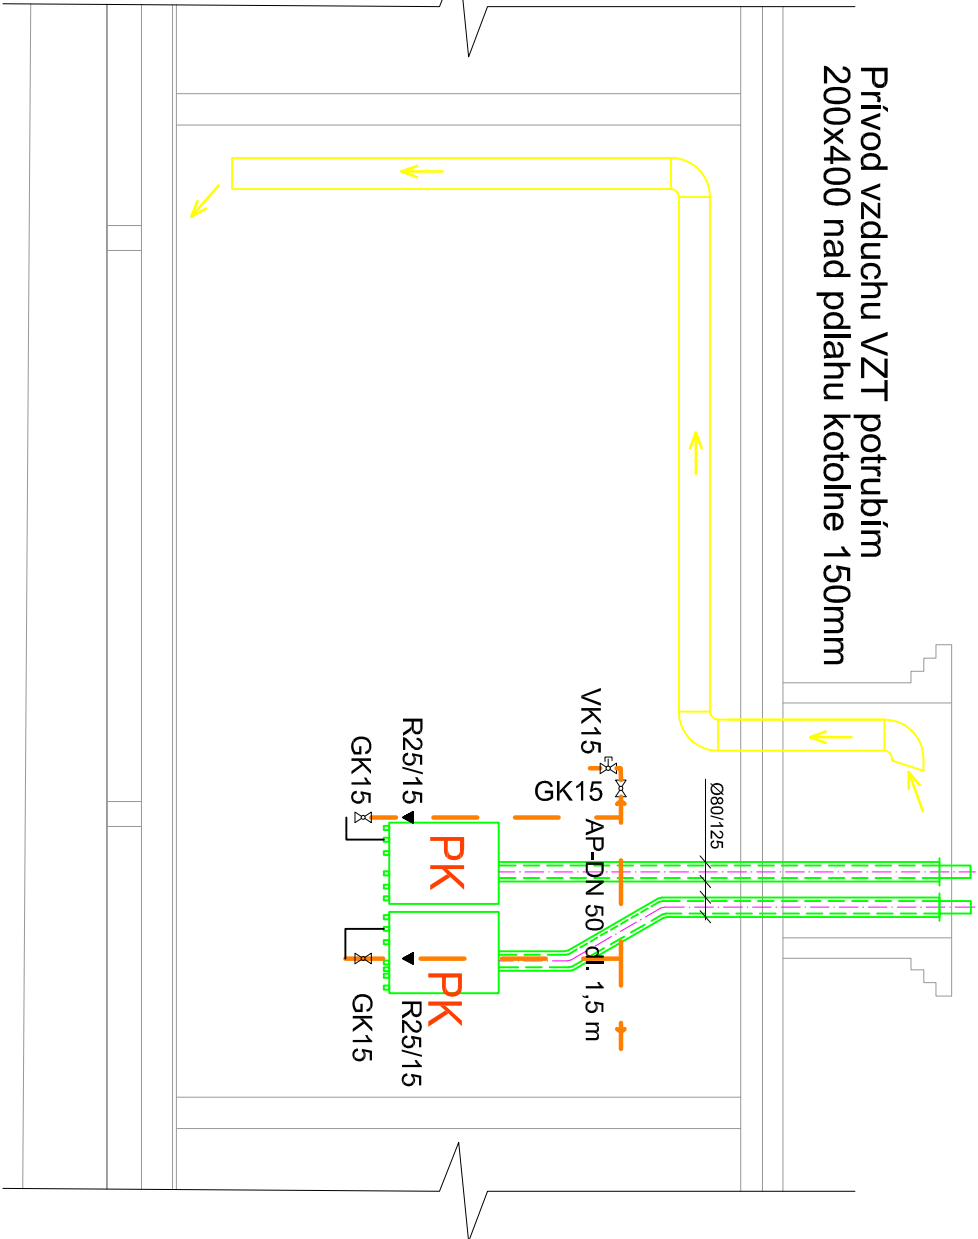

REN B-B'

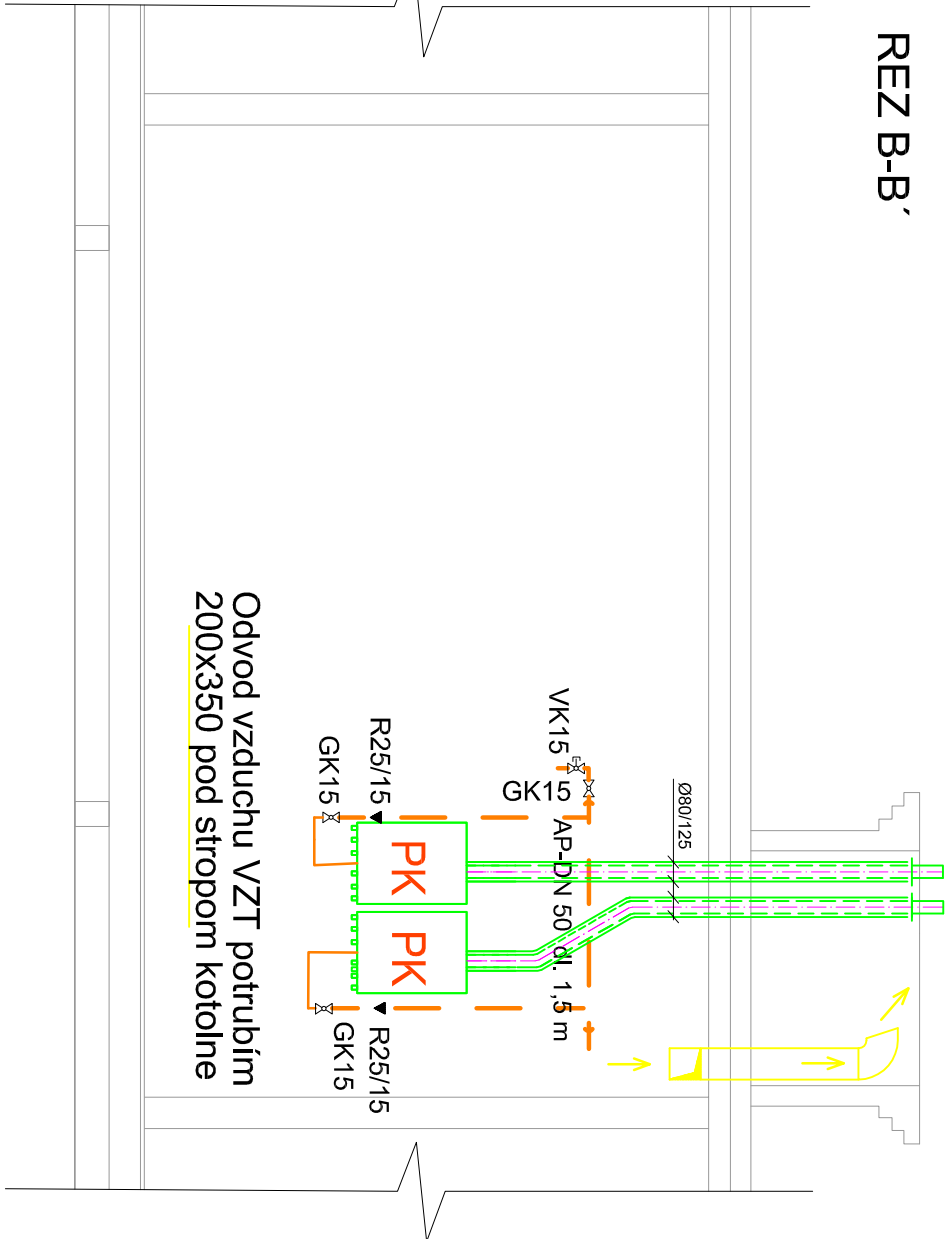

LEGENDA


PK

PLYNOVÝ NÁSTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL S PRÍVODOM VZDUCHU,
Z VONKAŠIEHO PROSTREDIA S ODVODOM SPALIN KOAX. KOMINOM 2xØ80/125
TYP: BUDERUS LOGAMAX PLUS GB162/45
MENOV. TEP. VÝKON: 10-43 kW
SPOTREBA ZP: 5,37 m3/h

- O.R..
 - ▲ R.../..
 - ◊ GU..
 - NTL ROZVOD PLYNU OCEĽ TRIEDY 11
 - PLYNOVÝ GULOVÝ UZÁVER
 - REDUKCIA
 - PRESTUP POTRUBIA CEZ KONŠTRUKCIU
 - OCEĽOVÁ CHRÁNIČKA

ČÍSLO PARE

A- PROJEKT	
ING. JÁN POTOMA	
NÁMESTE Š. N. HYROŠA 12	
034 01 RUŽOMBEROK	
HLAVNÝ INŽINIER	Ing. Ján Potoma
AUTORI	Ing. Ján Potoma

 <p>TURGAS PLATNÝ ODAKOVNÍK NÁM. A. L. DUBČANSKÉHO 10 TEL.: 004432 08 47, E-mail: turgas@sonim.sk</p>	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Anton Turan
	KONTROLOVAL	Ing. Anton Turan
	VYPRACOVAL	Ing. Ivana Honátová, Ph.D.
	INVESTOR	Žilinský samosprávny kraj

NÁZOV A MIESTO STAVBY

SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok - stavebné úpravy historickej budovy školy blok E za účelom vytvorenia odborných učební a dielni

ZAK. ČÍSLO	21-60-16
PROFESIA	PLYN
DÁTUM	08/2016
FORMÁT	2 x A4
MIERKA	1:50

NÁZOV VÝKRESU	STUPEŇ PD	Č. VÝKRESU
VETRANIE KOTOLNE REZ A-A', REZ B-B'	RP	05