


# ROZVÁDZAČ RP

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S  
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI  
OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN  
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE  
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

SKRATOVÁ ODOLNOSŤ ISTIACICH PRVKOV : 10kA

Pi=10kW  
Ps=3kW

ROZVÁDZAČ : TYPOVÁ MODULÁRNA ROZVODNICA, NÁSTENNÁ, IP 20

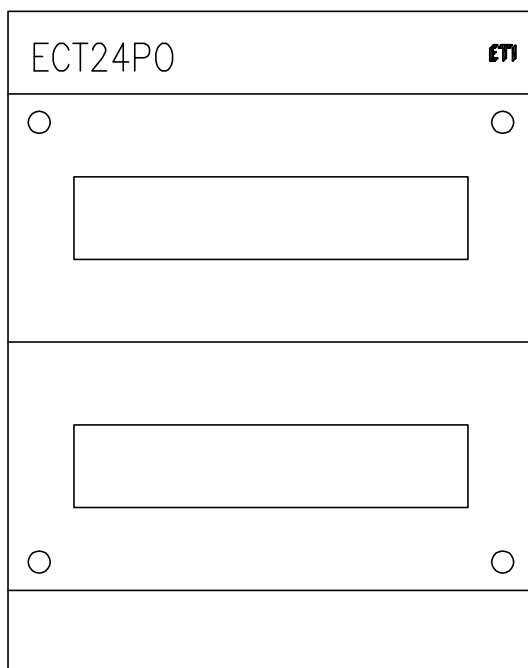


**±0,000 = 1. NP**

Projektová dokumentácia slúži ako  
podklad pre stavebné povolenie

Tento výkres je originál a jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa  
§21.odst. d) zákona č. 383/1997 Z.z.

Projektová dokumentácia nenahrádza  
výrobnú a dielensku dokumentáciu  
dodávateľa

Vypracoval:	Ladislav András	Stavba:	<b>ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OU SVINNÁ</b>		 <b>TERA green s.r.o</b> Orechová 23,085 01 Bardejov telefón: +421 905 873 209 email: astefankovall@gmail.com	
Projektant:	Ladislav András	Stavebník:				OBEC SVINNÁ, SVINNÁ 141, SVINNÁ
		Miesto stavby:	SVINNÁ 141, PARC. Č. 516/9, KAT. ÚZ.: SVINNÁ		Dátum: 5/2017	Stupeň: DSP
Zodp.projektant:		Objekt:	<b>SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT</b>		Č. Zák.: 4117	Kóty v: mm
Ing. N. Horváth		Diel:	ELEKTROINŠTALÁCIA		Formát: 2x A4	Mierka: - - -
H.I.P.:		Obsah:	ROZVÁDZAČ RP		Časť: <b>D</b>	Príl.č.: <b>19</b>
Ing. A. Štefanková						

Kopírovanie a akékoľvek zmeny v tejto projektovej dokumentácii je možné realizovať len so súhlasom projektanta stavby!!!!

