

ROZVÁDZAČ RK

Krytie pri uzatv. dverách IP30
Krytie pri otvor. dverách IP20

Vývody: Hore
Prívod: Zdola
Farba: ŠTANDARD


ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

±0,000 = 1. NP


Projektová dokumentácia slúži ako podklad:
– pre dopracovanie dokumentácie pre
realizáciu stavby

Projektová dokumentácia
nenahrádza výrobnú a dielenskú
dokument. d o d á v a t e l a


Tento výkres je originál a jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa §21. odst. d) zákona č. 383/1997 Z.z.

Tento výkres je originál a jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestne podľa §212 ods. 3) zákona č. 305/1997 Z.z.						
Vypracoval	Ing.N.Horváth	Stavba ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MIESTNEHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM V MESTKEJ ČASTI KOŠICE - POĽOV			 TERA green s.r.o Orechová 23,085 01 Bardejov telefón: +421 905 873 209 email: astefankovall@gmail.com	
Projektant	Ing.N.Horváth	Stavebník: Miestny úrad MČ Košice-Polov, Dolina 2, 040 15 Košice Miesto stavby: MČ Košice-Polov, Dolina 2, č.p. 9, k.ú Polov			Dátum 05/2017	Stupeň DSP
Zodp.projektant		Objekt: SO 01 - Hlavný objekt			Č. zákaz. 6717	Kóty v mm
Ing.N.Horváth		Diel ELEKTROINŠTALÁCIE A BLESKOZVOD			Formát 5xA4	Mierka
H.I.P.		Obsah ROZVÁDZAČ RK			Časť D	Príl.č. 10
Ing.A.Štefanková						

ROZVÁDZAČ RK

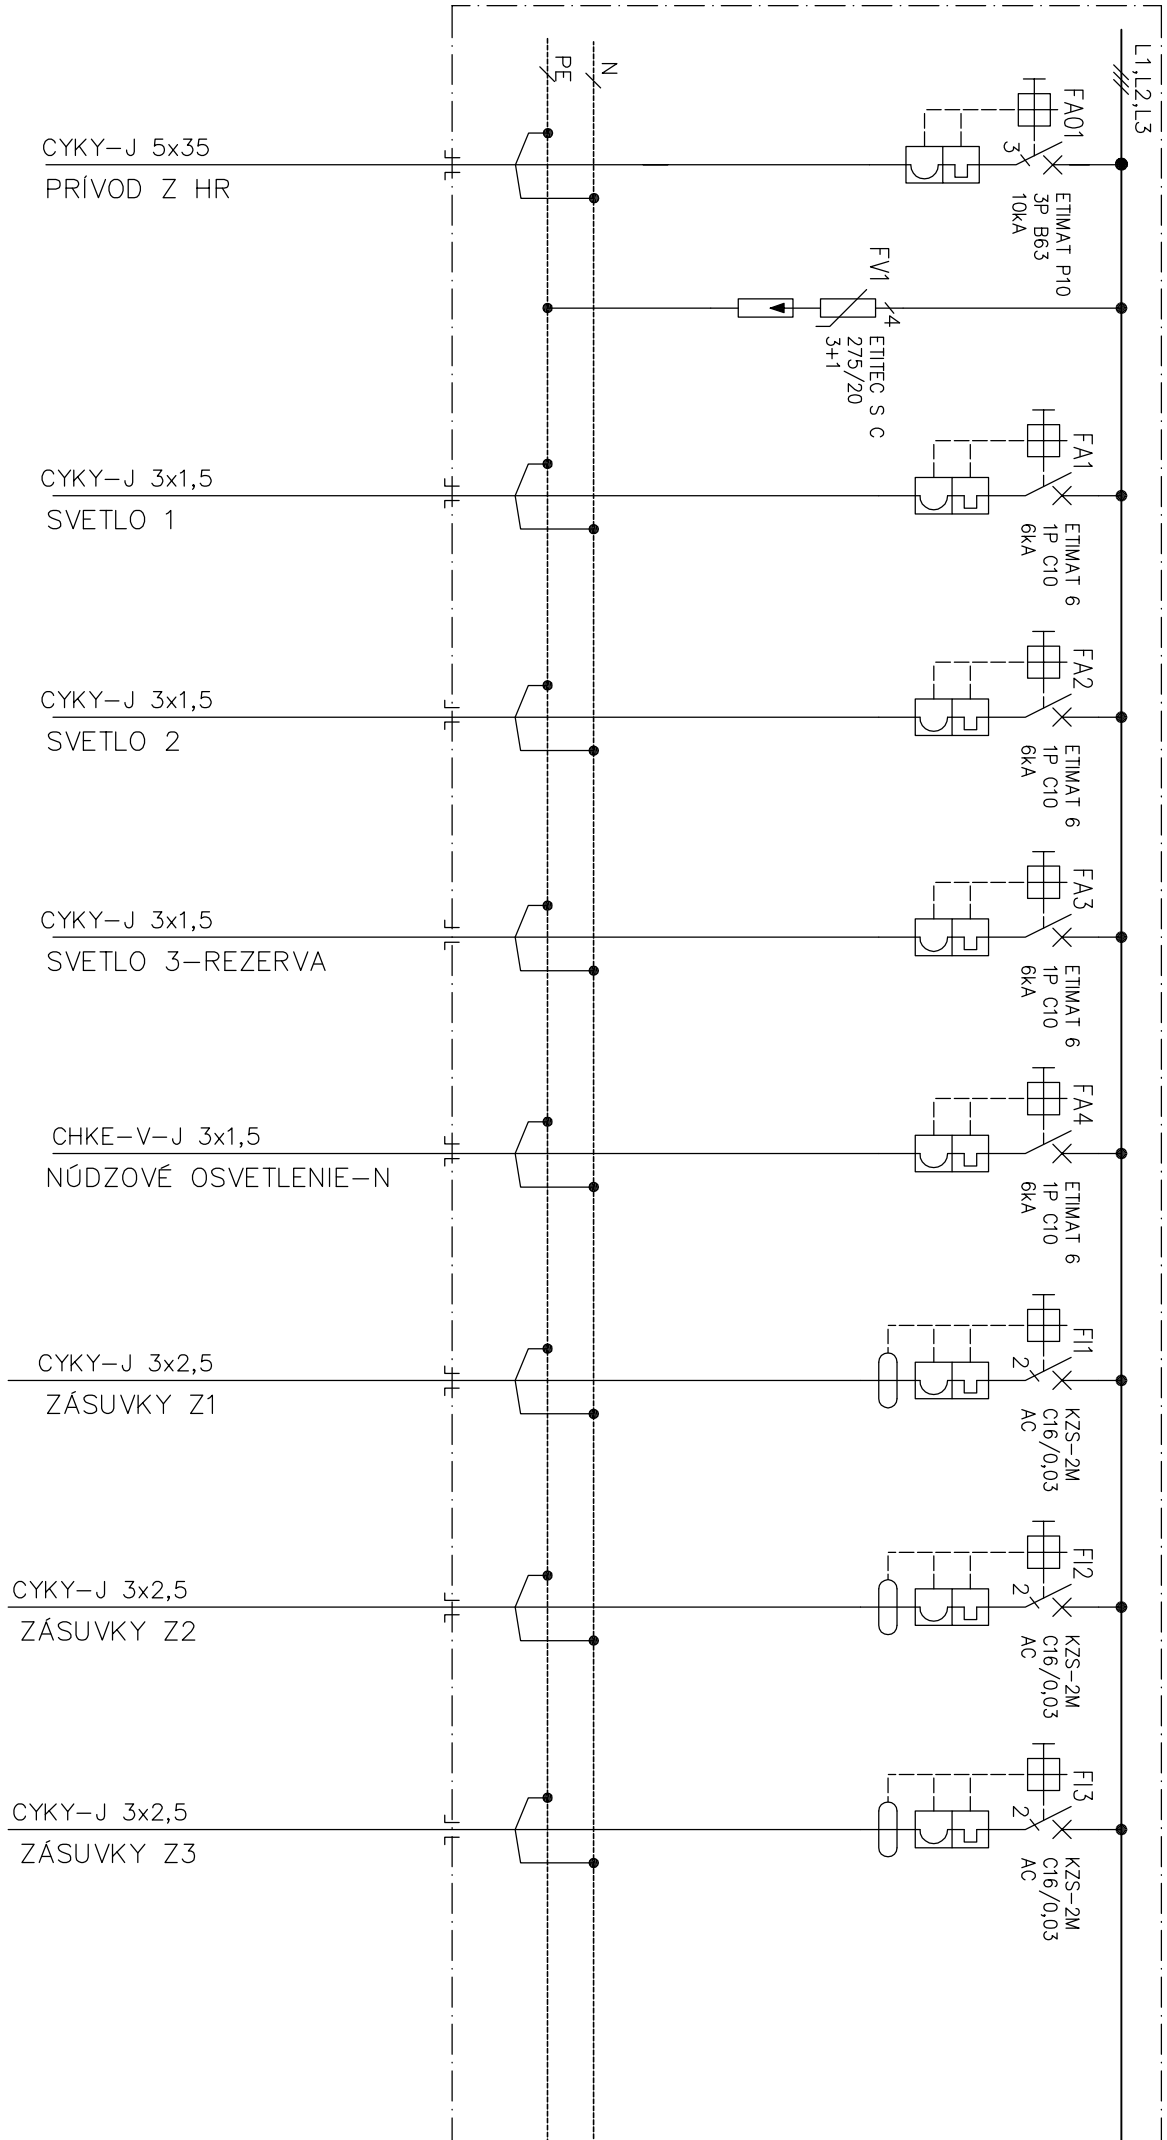



ROZVÁDZAČ RK

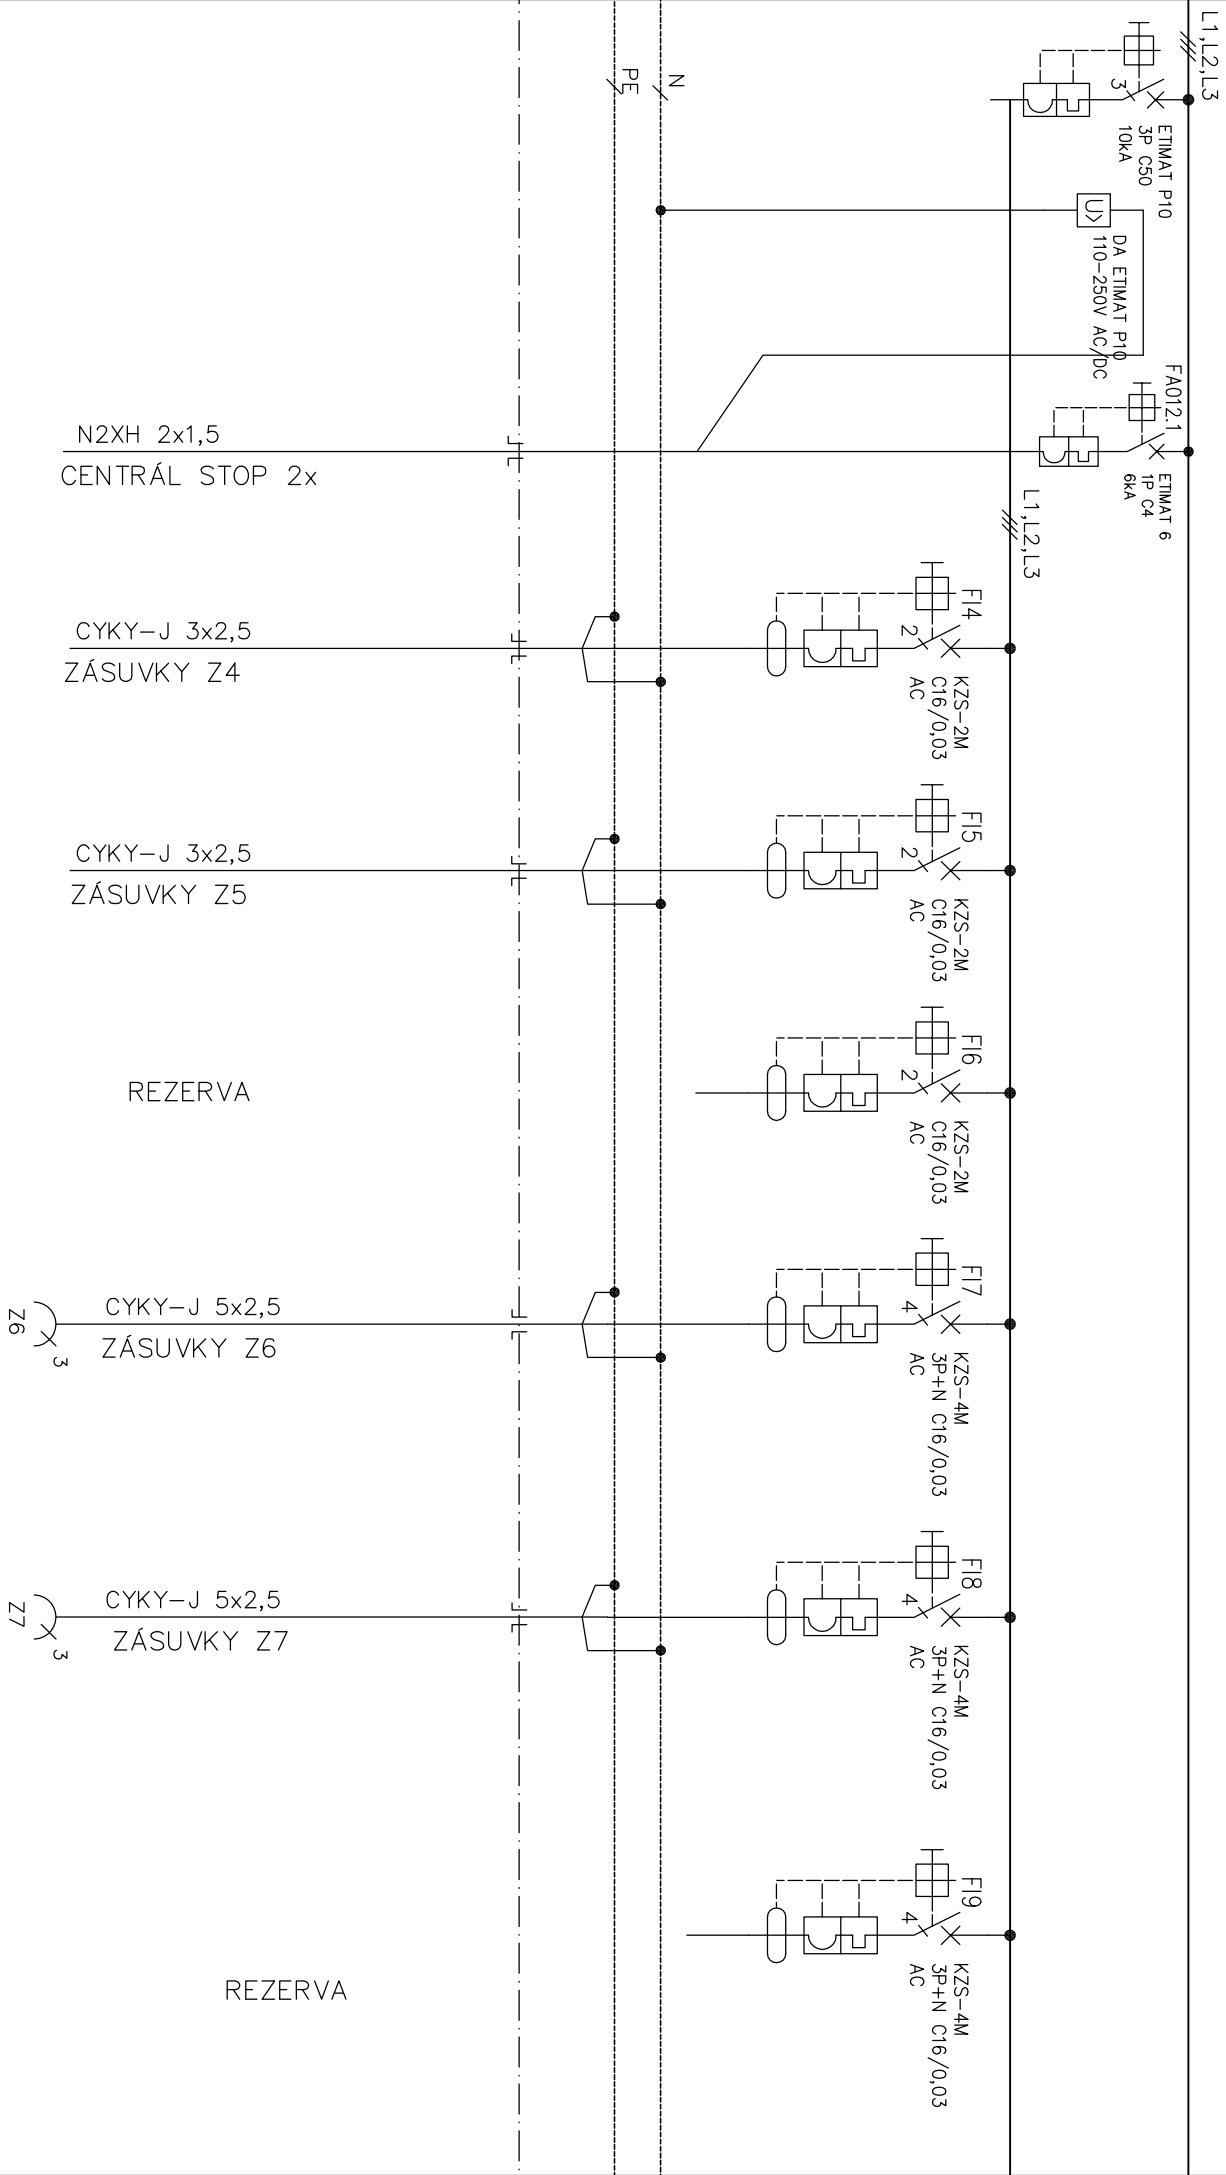

ROZVÁDZAČ RK

L1,L2,L3
///

N
PE

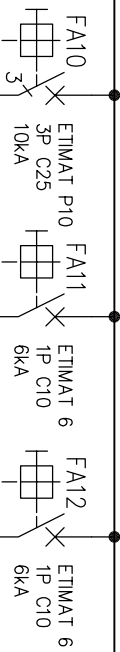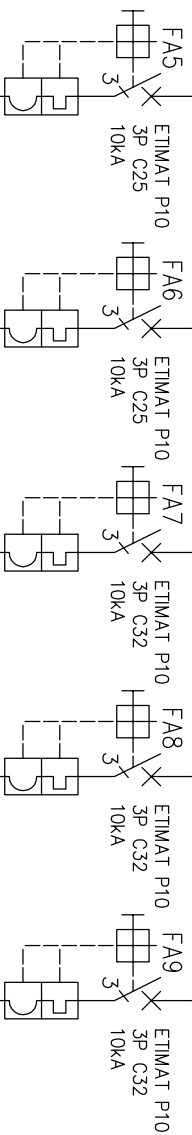

CYKY 5Cx4 VZT	CYKY 5Cx4 VZT	CYKY 5Cx6 ELEKTR. PANVA	CYKY 5Cx6 ELEKTR. STOLIČKA	CYKY 5Cx6 KONVEKTOMAT – REZERVA
------------------	------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------------

CYKY 5Cx4 VÝŤAH – REZERVA

REZERVA

REZERVA

