

[illegible]

3/N, PE AC 400/230V 50Hz, TN-S  
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA  
PROSTREDIE:  
VIĎ PROTOKOL VONKAJŠÍCH VPLYVOV

PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ  
OZNAČENÁ RP2  
IP 40/20  
MODULOVÁ REZERVA 20%

$$P_i = 25 \text{ kW}$$
$$P_S = 18 \text{ kW}$$

Stavba:


CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  
V MESTE VYSOKÉ TATRY  
STARÝ SMOKOVEC – mestská časť Nový Smokovec




**M PROJECT, s.r.o.**  
 Stavbarska 3647/2A, 058 01 Poprad-Velka  
 mobil: +421 908 026 715  
 e-mail: mproject@mproject.sk

Investor: Mesto Vysoké Tatry	Objekt: SO-01 CIZS-500 Elektroinštalácia	
Autor: INSPIRE DESING s.r.o.-Ing.arch.L.Sečka,PhD.,AA SKA, Ing.arch.V.Lengyel, Ing.arch.K.Kulíková, Mgr.art.J.Kolcún	Stupeň: RPD	Dátum: 07/2019
Zodp.projektant: Ing. Rudolf Bukovina <i>Rudolf Bukovina</i>	Profesia: Elektro	
Obsah výkresu: ROZVÁDZAČ PODLAŽIA RP2	Mierka: -	Číslo výkresu: E06

Tuberculosis

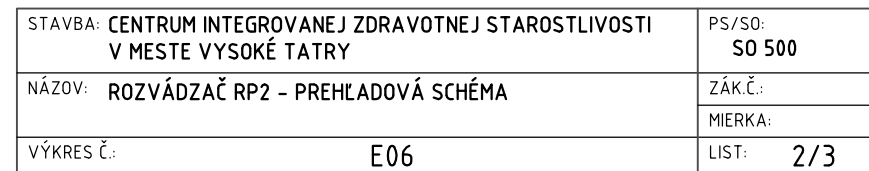

SPOLOČNÉ PRIESTORY

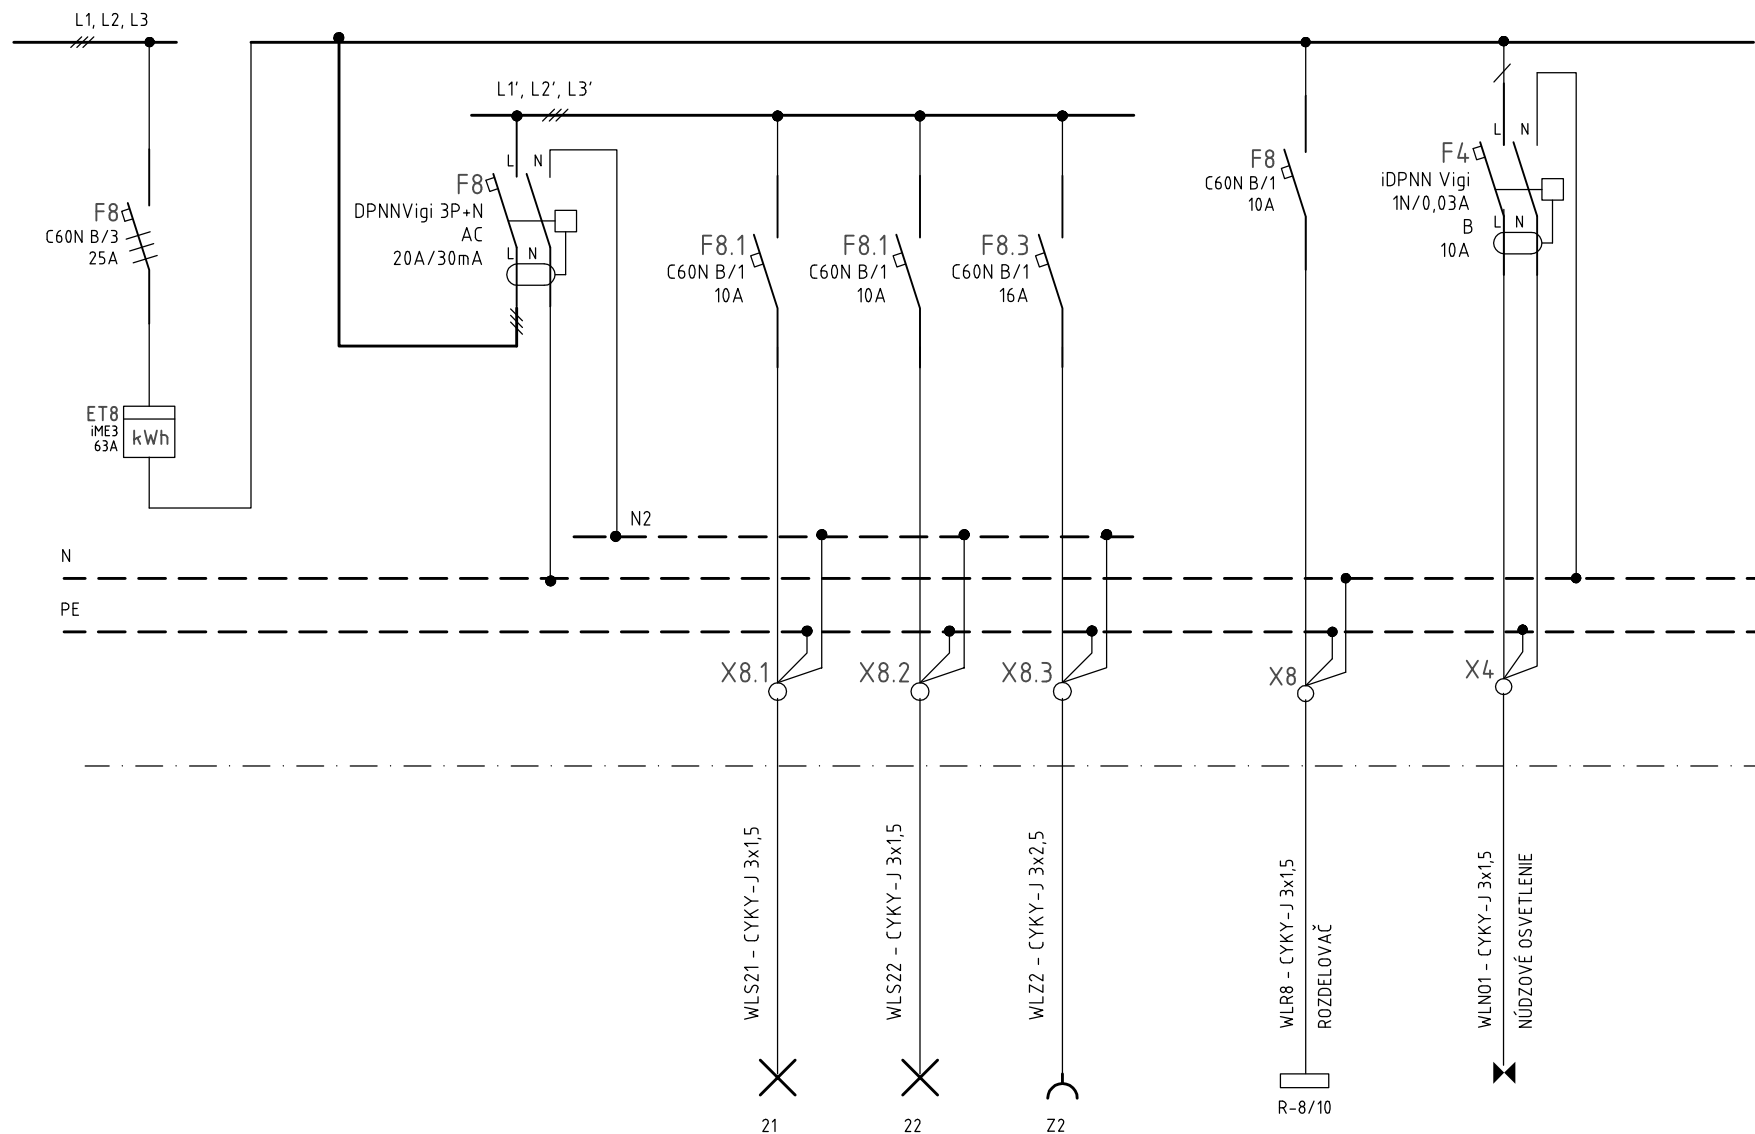

STAVBA: <b>CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V MESTE VYSOKÉ TATRY</b>	PS/SO: <b>S0 500</b>
NÁZOV: <b>ROZVÁDZAČ RP2 - PREHLADOVÁ SCHÉMA</b>	ZÁK.Č.:
	MIERKA:
VÝKRES Č.: <b>E06</b>	LIST: <b>3/3</b>