


SCHÉMA ZAPOJENIA OHRIEVAČA OPV

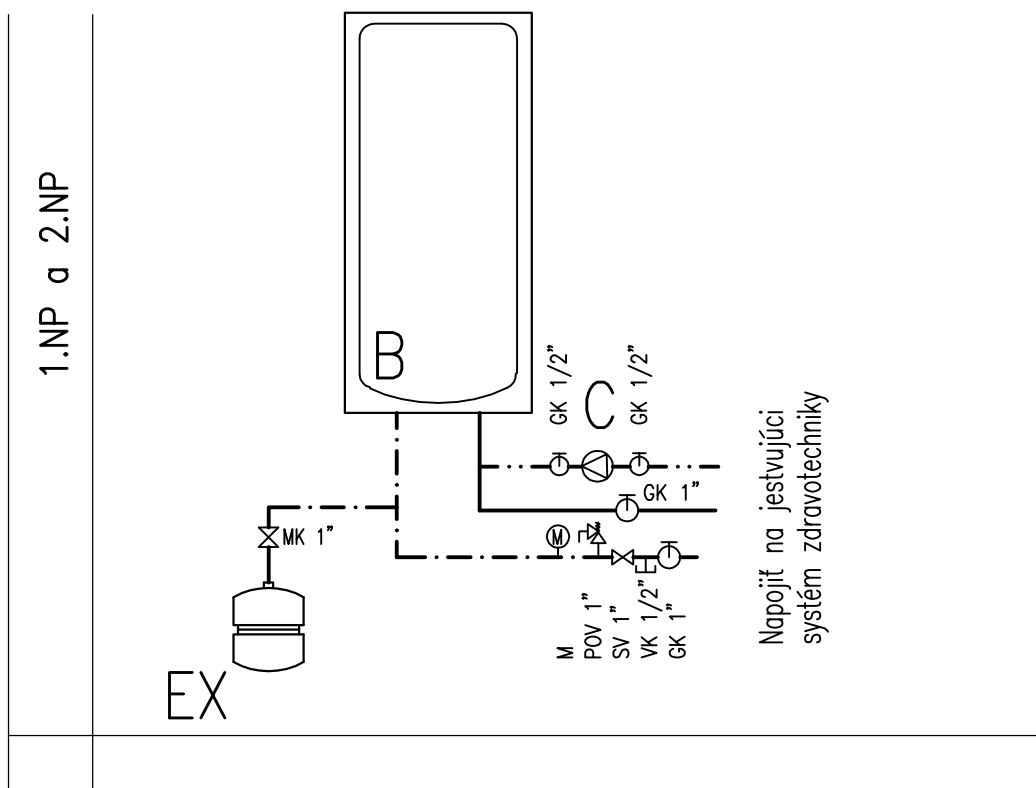

LEGENDA

P.č.	Názov	Ks
B	Elektrický ohrievač LOGITEX LX ACDC/M+K 160 na ohrev pomocou AC a DC prúdu. Objem 160l.	2
C	Cirkulačné čerpadlo Wilo Star-Z NOVA	2
EX	Tlaková expanzná nádob FLEXCON C 12, objem 12 l	2

— · — · — · —	— STUDENÁ VODA	VK	— VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
— · — · — · —	— CIRKULÁCIA	GK	— GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ
— — — — —	— TEPLÁ VODA	SV	— SPÄTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ
— · — · — · — · — · — · —	— SIGNALIZÁCIA, OVLÁDANIE, REGULÁCIA	M	— MANOMETER Ø 100, TYP 312
		POV	— POISTNÝ VENTIL FLAMCO

POZNÁMKY:

Pri montáži dodržiavať všetky platné STN, zákony a predpisy na úseku BOZP.

Pri montáži zariadení dodržiavať požiadavky výrobcov.

Zodpovedný projektant :	Vypracoval :	IN-PRO s.r.o. Ing. Richard Ďuriš Soblahov č.754, 913 38 0903/115 691 richardduris1@gmail.com	
Ing. Ján Kubiš	Ing. Martin Vozatár		
Kraj: Trenčiansky	Okres: Púchov	Obec: Dolné Kočkovce	
Investor : Obec Dolné Kočkovce, Školská 136, 020 01 Púchov			formát : 1xA4
Názov stavby : Obnova materskej školy v obci Dolné Kočkovce			dátum : 06/2017
OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÉ KOČKOVCE			stupeň : DSP
			zákaz. číslo : 2505/2017
Názov výkresu :			mierka : výkres č. :
SCHÉMA ZAPOJENIA OHRIEVAČA			- ZTI 04