


TYP:  
SKRIŇA NA POVRCH, 600x600x150  
DVERE S KRYTÍM IP55  
PO OTVORENÍ DVERÍ KRYTÍE IP 20  
KOMPLETNE VNUTORNE VYBAVENÝ



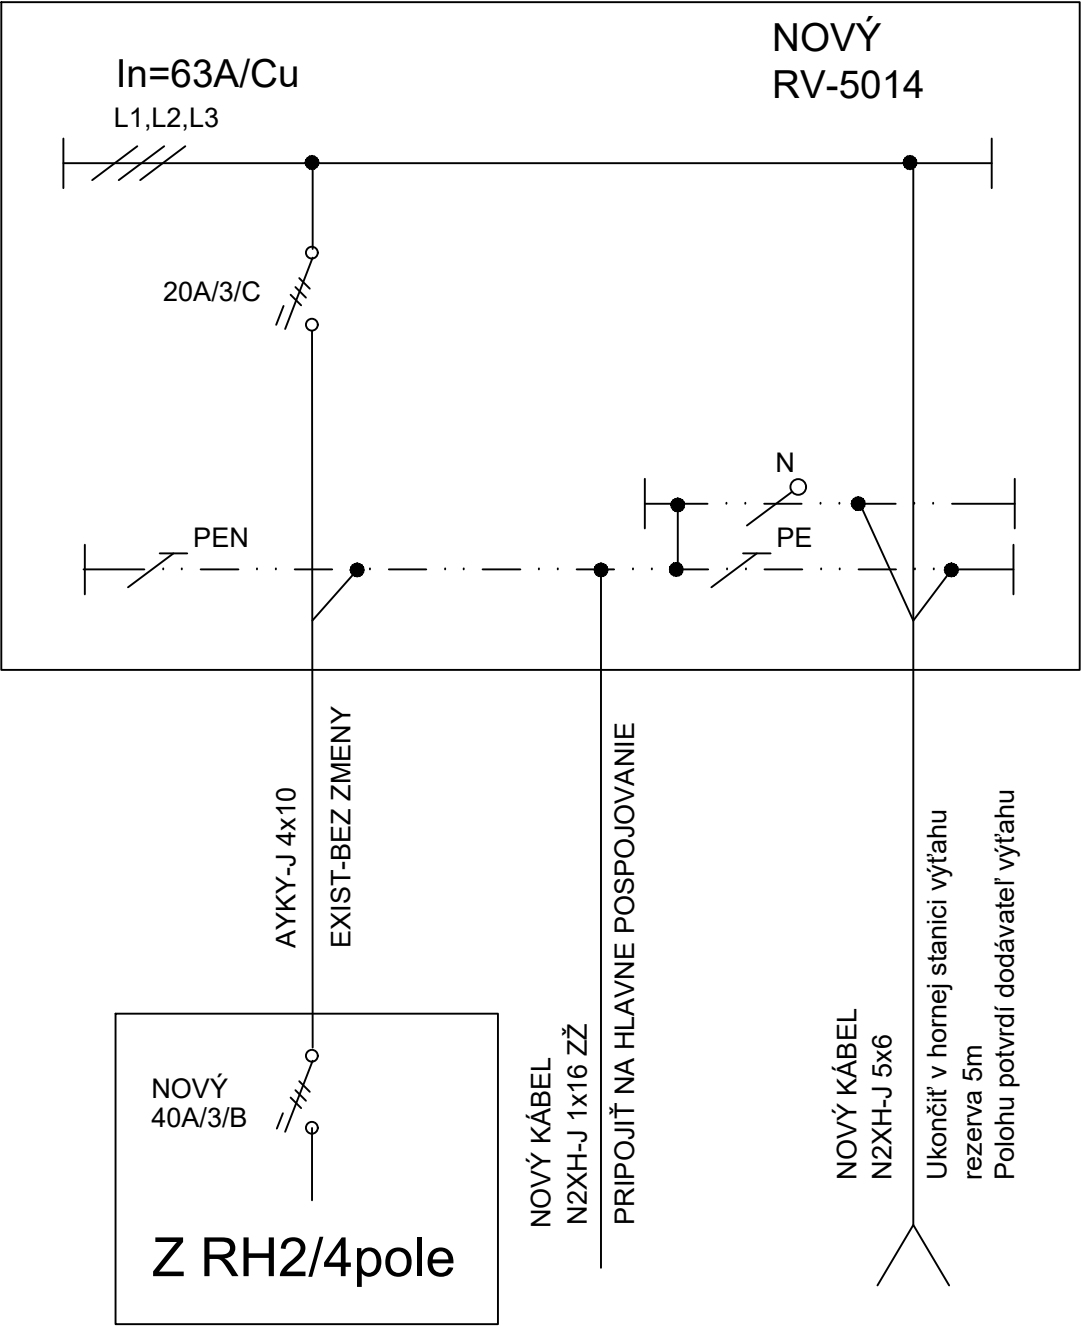

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3+N+PE str.50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM - STN 33 2000-4-41
1.Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania: (ZÁKLADNÁ OCHRANA) - izolovaním živých častí - zábranami alebo krytmi  (OCHRANA PRI PORUCHE) - ochranným uzemním a ochranným pospájaním - samočinným odpojením napájania
2.Ochranné opatrenie: Dvojitá alebo zosilnená izolácia

REVÍZIA Č.:	POPIS:	DÁTUM:	SADA Č.:



INVESTOR: KANCELÁRIA NR SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 821 80 Bratislava

GENERÁLNY PROJEKTANT:	STONEHENGE s.r.o., Bartoňova 2, 811 03 Bratislava 1	 <b>STONEHENGE s.r.o.</b> Bartoňova 2, 811 03 Bratislava 1 IČO: 44 991 860, IČ DPH: SK202293221
HIP PROJEKTU:	ING. JURAJ HIKKER /5915*11/	
HL. ARCHITEKT:	ING. J. HIKKER, ING. M. CULÁK	

PROFESIA:	ELEKTROINŠTALÁCIE	RD-EL Projektčná a konzultačná činnosť - Elektrické inštalácie Tbiliská 13 831 06 Bratislava repka.andrej@rd-el.sk 		
HL. RIEŠITEĽ ČASŤÍ:	Reelpro s.r.o., Tbiliská 13, 831 06 Bratislava			
ZODP. PROJEKTANT:	ING. ANDREJ REPKA			
VYPRACOVAL:	ING. ANDREJ REPKA			
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 - V1 - PREDSEDA	STUPEŇ PD: REALIZAČNÝ PROJEKT		
NÁZOV VÝKRESU: SCHÉMA NAPÁJANIA VÝŤAHU		ZÁKAZ. ČÍSLO:	NR SR - 08/2017	DÁTUM: 08/2017
		ARCHÍVNE ČÍSLO: NR SR - 08/2017		
NÁZOV DOKUMENTÁCIE: REKONŠTRUKCIA OSOBNÝCH VÝŤAHOV V1 - PREDSEDA		MIERKA	FORMÁT	VÝKRES ČÍSLO
			02xA4	E01