


# Jednopolová schéma "RMA1" časť2 doplnenie pavilon "K"

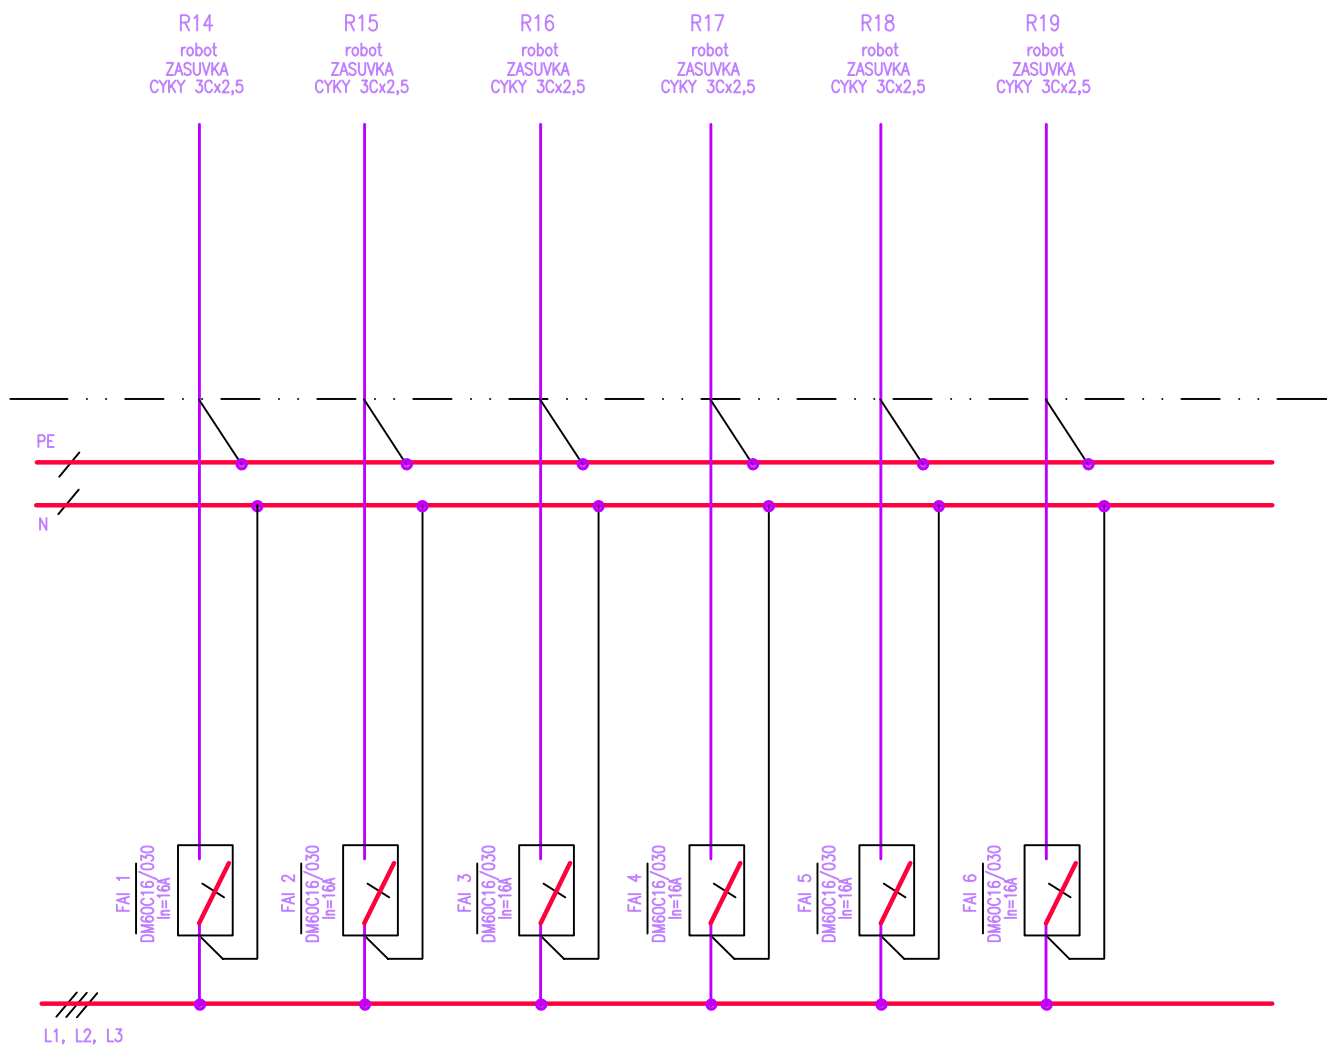

Náplň rozvádzača je prevažne z katalogu "GE"

## ELEKTROINSTALACIA

Napäťová sústava: 3+NPE, str., 400V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana živých častí STN 332000-4-41: základná – zábranami a krytmi, izoláciou  
doplnková – prúdovým chráničom

Ochrana neživých častí: samočinným odpojením od zdroja v sieti TN

Hlav.inž.projektu	Zodpoved. projektant	Kreslil	č.parc.: 6816/31	
Ing. arch. J. Istenes	Ing. Mészáros Peter	Ing. Mészáros Peter		
Miesto stavby: Spojená škola, Komárňanská 28, 94075 Nové Zámky,				
Investor : Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra				
Akcia :  Obnova technického vybavenia pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti			Formát	2 x A4
			Dátum	05/2017
			Účel	projekt stavby
			Mierka	/
			Software	ZWCAD 2011 CZ
Charakter: obnova			Číslo výkresu	
Výkres : JEDNOPOLOVA SCHEMA – "RMA1" časť 2 doplnenie			E-12.2	