



VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA HDPE V RÝHE VÝKOPU

V NESPEVNENOM POVRCHU

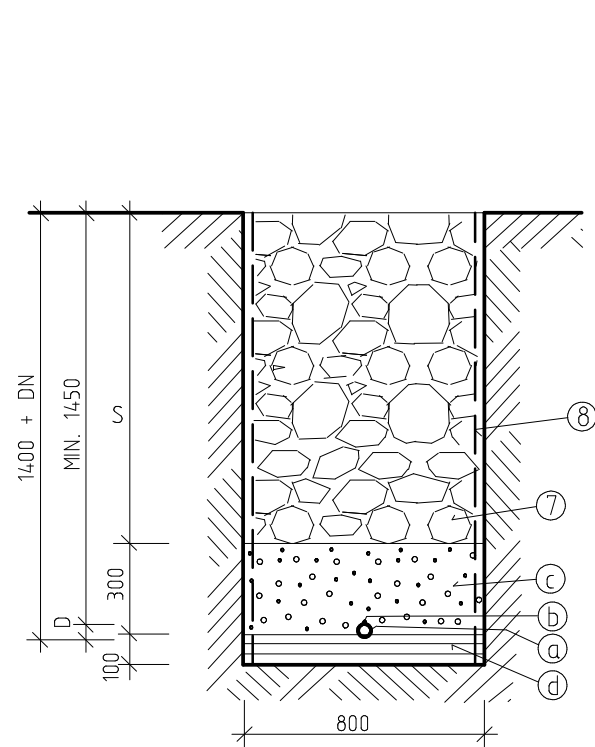

V ASFALTOVEJ KOMUNIKÁЦИИ

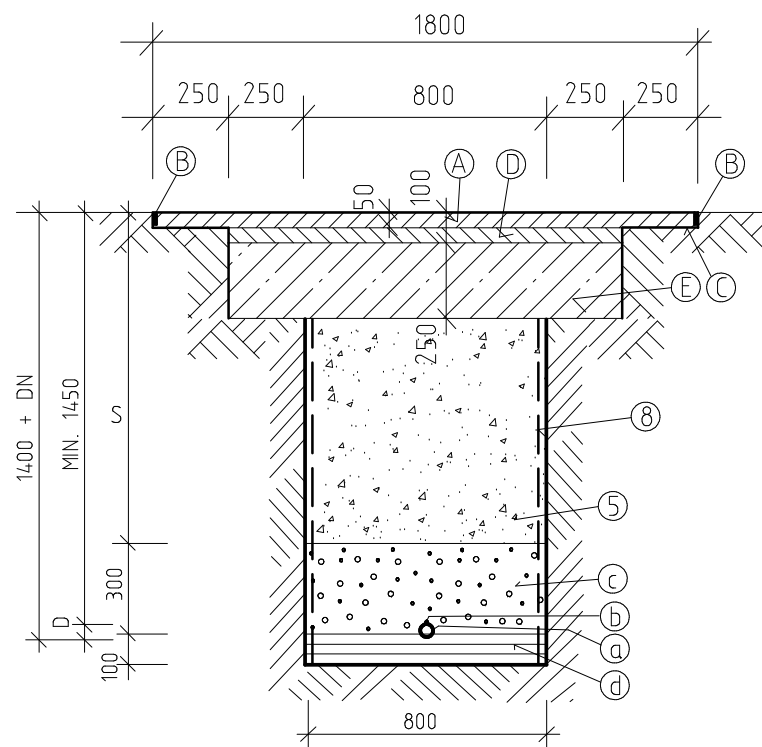

VYSVETLIVKY:


- ① PP POTRUBIE DN300
- ② ZHUT. PIESKOVÉ LÔŽKO HR.150 mm -MAX.ZRNO ϕ 7mm
- ③ BOČNÝ OBSYP HR.70 mm -MAX.ZRNO ϕ 40mm
- ④ OBSYP POTRUBIA TRIEDENÝ ZHUTNENÝ - ZRNÁ DO ϕ 40 mm
(VRSTVY MAX 150mm DO VÝŠKY 300mm NAD VRCHOL RÚRY)
PRIAMO NAD POTRUBIÍM 30cm NEHUTNÍŤ
- ⑤ ZÁSYP - ŠTRKODRVA 0-63a, HUTNÍŤ PO 20cm
- ⑥ ODVODŇOVACIA DRENÁŽNA RÚRKA DN100
OBSYPANÁ ŠTRKODRVOU ϕ 8-32mm
- ⑦ ZÁSYP PREHODENOU TRIEDENOU ZEMINOU
- ⑧ PRÍLOŽNÉ PAŽENIE

SPATNÁ ÚPRAVA ASFALTOVEJ CESTY:


- (A) - ASFALTOVÝ KRYT HR. 50mm
 (B) - DILATAČNÁ SAMOLEPIACA BITÚMENOVÁ PÁSKA 40x10mm
 (C) - ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
 (D) - ASFALTOVÝ BETÓN HR. 50mm
 (E) - KRYT CEMENTOBETÓNOVÝ CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ HR.250mm
- (a) TLAKOVÉ POTRUBIE HDPE D90 mm
 (b) VYHLÁDÁVACÍ VODIČ CY 2x2,5 mm²
 (c) ZHUTNENÝ OBSYP - ZRNÁ DO Ø40 mm
 (d) PIESKOVÉ LÔŽKO HR. 100 mm -MAX.ZRNO Ø7mm

VZOROVÉ ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA PP V RÝHE VÝKOPU

V NESPEVNENOM POVRCHU

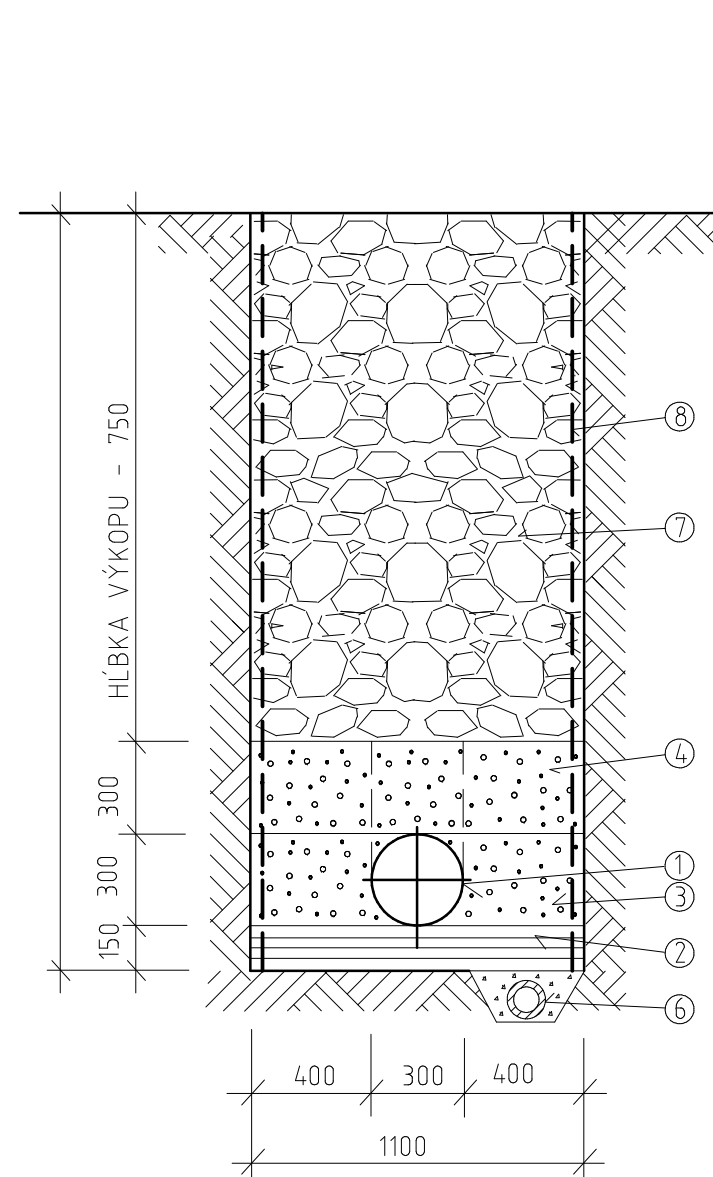

V ASFALTOVEJ KOMUNIKÁCI

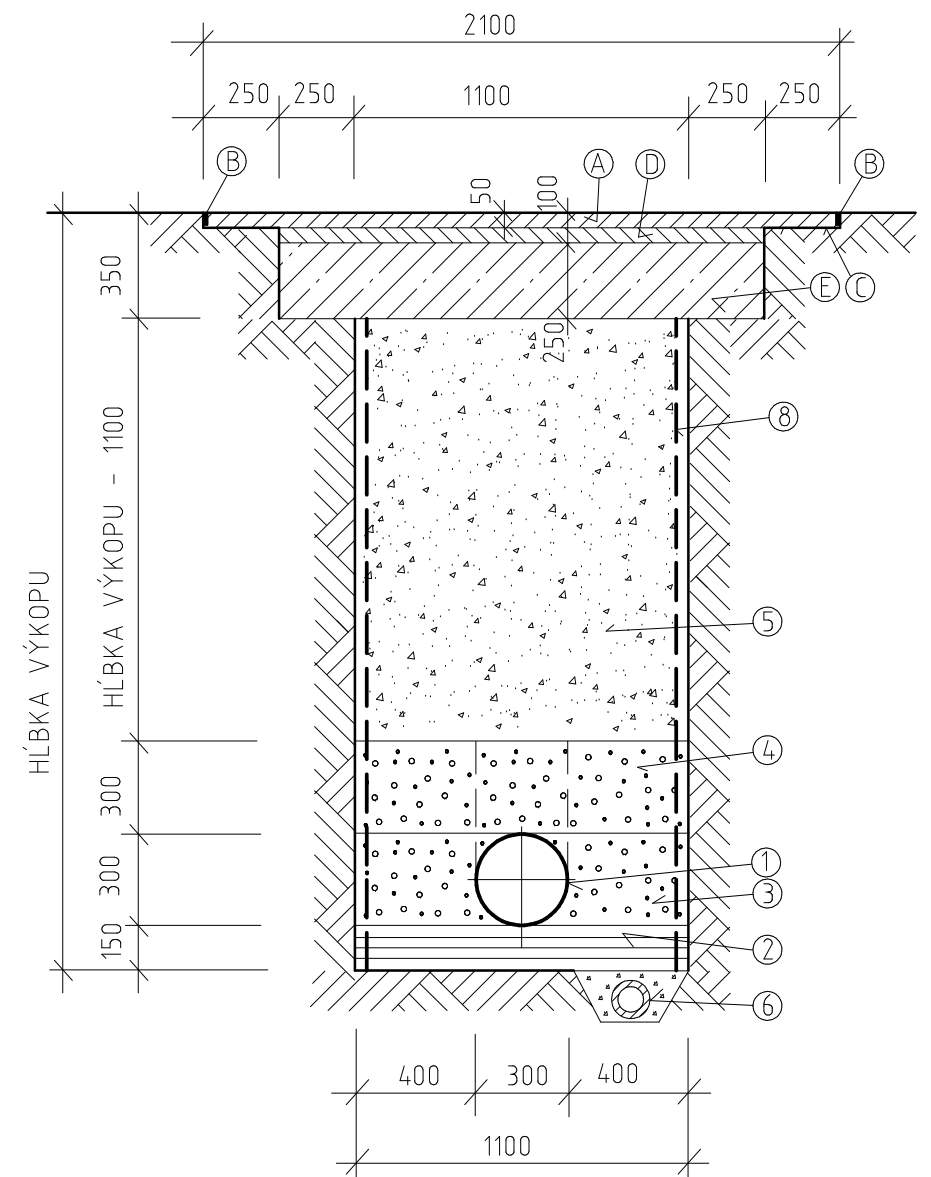

Zodpovedný projektant:	Ing.Furuglyášová Margita	PROJEKTOVANIE VODOHOSP. STAVIEB 940 01 NOVÉ ZÁMKY	
Vypracoval:	Ing.Furuglyás Peter	KANCELÁRIA: ĽANOVÁ 17 /ZsVS a.s-02/ mobil: 0903/254 819 e-mail: furupe @ gmail.com	
Kraj: Nitriansky	Okres: Nové Zámky	Obec: Bánov	Počet form. 2x A4
Investor: Obec Bánov, Obecný úrad			Dátum 07.2015
<p>Názov:</p> <p style="text-align: center;">BÁNOV</p> <p style="text-align: center;">ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE II. ETAPA</p>			Stupeň dok. PS
			Z.č. Kanal-02-PF-2015
			Arch.číslo:
Názov výkresu :			Mierka:
<p style="text-align: center;">ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA</p>			<p style="text-align: center;">1:25</p>
			Príloha číslo:
			E.1.4