


Maximálna vzdialenosť úchytoV:

DN potrubia max.vzd. úchytoV

10	2,25
15	2,75
20	3,00
25	3,50
32	3,75
40	4,25
50	4,75
65	5,50
80 a viac	6,00

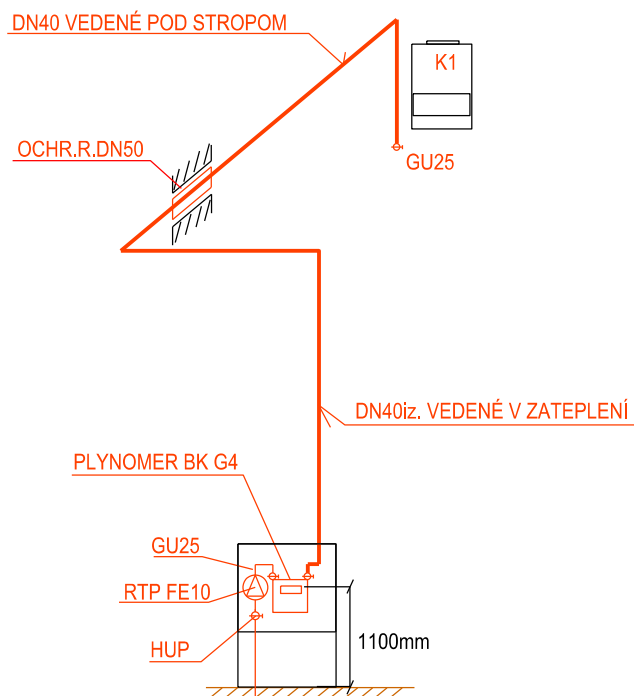

K1 - KONDENZAČNÝ KOTOL 49 kW

Investor / objednávatel: OBEC LEMEŠANY, Lemešany 186, 082 03		<b>Ing. Martin Beličák</b> AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER A REVÍZNÝ TECHNIK martinbelicak@gmail.com tel: +421911 321 099	
Generálny projektant : Ing. Jana Jedínáková			
Hlavný inžinier projektu : Ing. Jana Jedínáková	Zodpov. projektant : Ing. Martin Beličák		
Miesto stavby: Lemešany, parcela č. 185/1, 185/3, 185/4	Vypracoval : Ing. Martin Beličák		
Akcia: skvalitnenie bývania pre obyvateľov z mrk v obci lemešany Časť: PLYNOFIKÁCIA /OPZ/		Dátum : 09/2019    Formát : 1A4 Stupeň : REA Profesia : PLYN	
Obsah: SCHÉMA		-	04