



VÝŠKY DOPOJENIA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

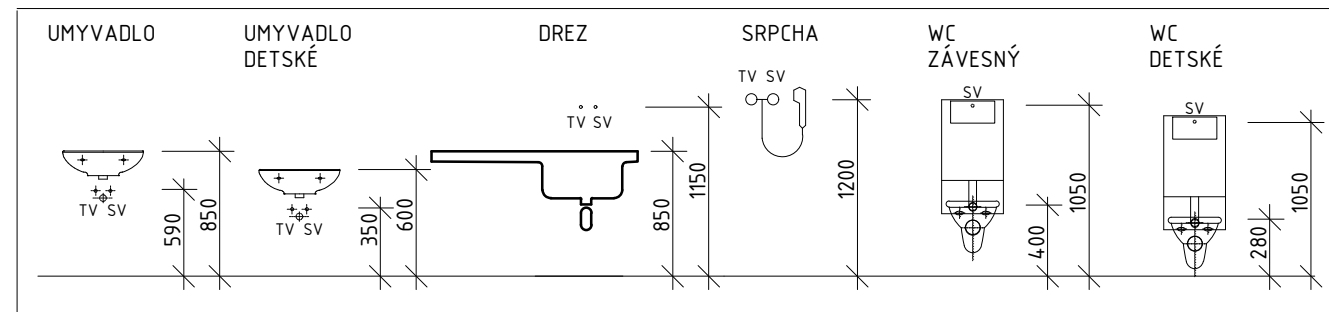

LEGENDA ZARIADENÍ

- U UMÝVADLO BIELE KERAMICKÉ S KRYTOM SO ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM HL134/40, OSADIŤ 2XROHOVÝ VENTIL, ODKANALIZOVANIE D50
- DU UMÝVADLO VARIANTA PRE DETI
- IU UMÝVADLO PRE IMOBILNÝCH, OSADIŤ POMOCNÉ DRŽADLÁ, 2XROHOVÝ VENTIL, ODKANALIZOVANIE D50
- WC ZÁVESNÝ KLOZET Z BIELEJ KERAMIKY S NÁDRŽKOU DO/PRED STENU, NAPR. DUOFIX, OSADIŤ 1XROHOVÝ VENTIL, ODKANALIZOVANIE D110
- DWC ZÁVESNÝ KLOZET, VARIANTA PRE DETI
- IWC TOALETA PRE IMOBILNÝCH, OSADIŤ POMOCNÉ DRŽADLÁ, 1XROHOVÝ VENTIL, ODKANALIZOVANIE D110
- D NEREZOVÝ DREZ, ZAPÁCHOVÝ UZÁVER HL100/50 S PRIPOJENÍM NA UMÝV. RIADU, OSADIŤ 2XROHOVÝ VENTIL, ODKANALIZOVANIE D50
- UR UMÝVAČKA RIADU, ZÁPACHOVÝ UZÁVER HL405, OSADIŤ 1XROHOVÝ VENTIL, ODKANALIZOVANIE D50
- V VÝLEVKA, SAMOSTATNE STOJACA, ODKANALIZOVANIE D110
- PV PODLAHOVÝ PUST SO ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM HL310N-3000
- ZTV ZÁSOBNÍK OHRIEVAČ TV, VISSMANN VITOCCELL 100-V, OBJEM ZÁSOBNÍKA 300 L
- PO PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY HAKL PM-B, 3,5KW
- EOP ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY 10L TATRAMAT EO 10 P 2KW
- PK PLYNOVÝ KOTOL, SO ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM HL21
- HN HYDRANT NAVIAKOVÝ 25, DĹŽKA HADICE 30M, OSADIŤ CEZ GUĽOVÝ UZÁVER DN25

SCHÉMA ZAPOJENIA ZÁSOBNÍKA TV

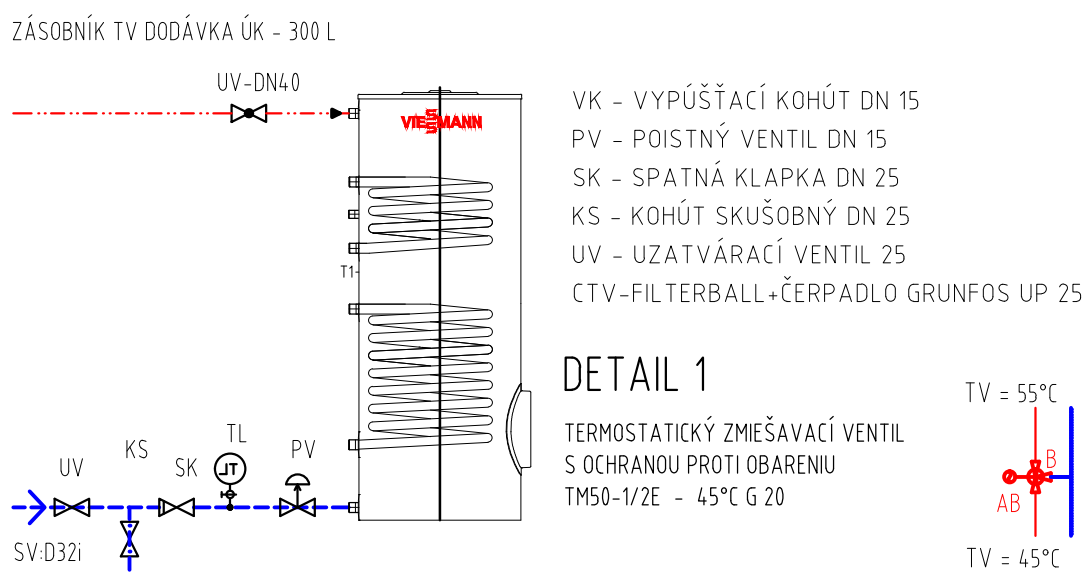

LEGENDA

- STÚPACIE POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE.1M NAD ÚROVEŇ PODLAHY 1NP OSADIŤ ČISTIACI KUS. OZNAČENIE/DIMENZIA/MATERIÁL
- STÚPACIE POTRUBIE TUKOVEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE.1M NAD ÚROVEŇ PODLAHY 1NP OSADIŤ ČISTIACI KUS. OZNAČENIE/DIMENZIA/MATERIÁL
- STÚPACIE POTRUBIE STUDENEJ VODY/TEPLEJ VODY OZNAČENIE /DIMENZIA/MATERIÁL
- PRIPÁJACIE POTRUBIE PRE SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU, MATERIÁL PE HD, VIESŤ V SKLONE DO STÚPACIEHO POTRUBIA
- PRIPÁJACIE POTRUBIE STUDEJ VODY, MATERIÁL PEX-AL-PEX, IZOLOVANÉ
- PRIPÁJACIE POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL PEX-AL-PEX, IZOLOVANÉ
- PRIPÁJACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY, MATERIÁL OCEĽ, IZOLOVANÉ
- UMÝVAČKÝ SIFÓN HL406 S MOŽNOSŤOU PRIPOJENIA VODY, PODOMIETKOVÁ VERZIA
- HL406 LIEVIK PRE ODKANALIZOVANIE KONDENZAČNÉHO KOTLA HL21
- HL21 HLAVNÝ UZÁVER VODY
- HUV VETRACIA SADA HL810 NAD STRECHU OBJEKTU

POZNÁMKA

PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO ZVUKOVO IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI. V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOΛACIΩU HR. 20MM. VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY BUDŮ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY VENTILAČNOU HLAVICOU. VÝŠKA NÁPOJENIA PODĽA POUŽITÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV. PRI ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOCH URČENÝCH PRE DETI JE VÝŠKA OSADENIA PODĽA PRÍSLUŠNEJ VYHLÁŠKY. POTRUBIA VEDENÉ PRI STROPE, SÚ KOTVENÉ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE, PODĽA VYHLÁŠKY. PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ NÁPOJIŤ NA ELEKTRICKÚ SIŤ POŽIARNU VODU NÁPOJIŤ ZA HUV CEZ T-KUS, OSADIŤ GUĽOVÝ UZÁVER DN25 A SPÄTNÚ KLAPKU.

Autor návrhu		Ing. Marek Fenik	<div>ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email: fedorcak@enau.sk</div>		
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Vypracoval		Ing. Ervín Vasilišín, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Stavebník		Obec Markovce, Obecný úrad Markovce 48, 072 06 Malčice			
Miesto stavby			kať. ú.: Markovce, p.č.: 199/4, 200/1	Číslo zákazky	2020-014
Názov stavby	Materská škola Markovce – Novostavba			Formát	3 x A4
Objekt	D1.5 – ZDRAVOTECHNIKA			Dátum	02/2020
Obsah	PÔDORYS 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA			Stupeň	DSP
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV			Mierka	1:75
				Číslo výkresu	02