



ROZMEROVÝ NÁČRT RE:

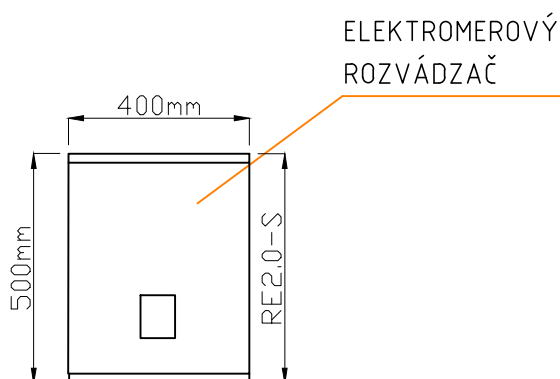

PRIAME ZAPOJENIE ELEKTROMERA:

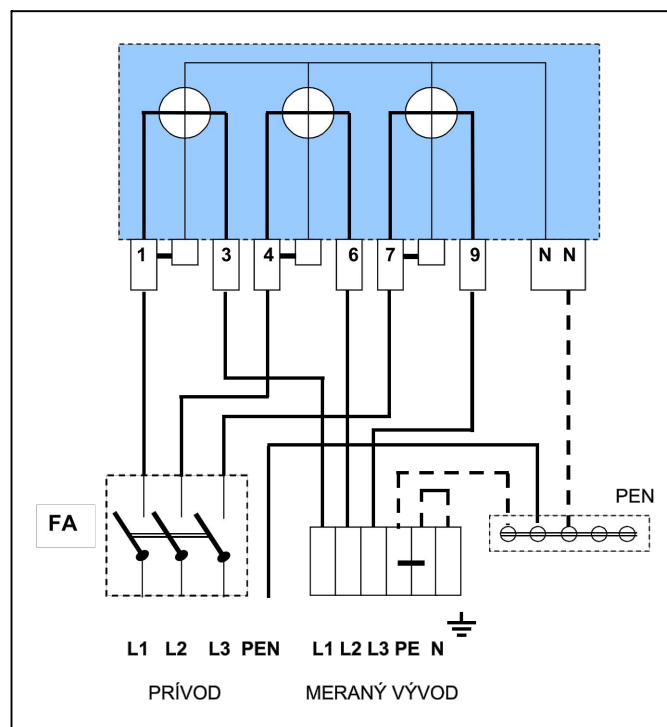

TECHNICKÉ PARAMETRE:

- VÝROBCA - HASMA s.r.o. KROMPACHY
- TYPOVÉ OZNAČENIE - RE 2.0 S (upevnený na stĺp)
- ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ PRE JEDNÉHO ODBERATEĽA
- PRIAME MERANIE, TROJFÁZOVÝ ELEKTROMER, JEDNOTARIF
- ISTIČ PRED ELEKTROMEROM - OEZ LPN/3 B 40A
- MATERIÁL SKRINE - TVRDENÝ POLISTYRÉN
- KRYTIE IP44/IP20
- PRÍVODNÉ VEDENIE - DO 25mm²

POZNÁMKY

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMISLE STN 33 2000-4-41: 2007
OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:
- Základná izolácia živých častí
- Ochrana zábranami alebo krytmi
OPATRENIA PRI PORUCHE:
- Samočinné odpojenie v sieťach TN
DOPLNKOVÁ OCHRANA:
- Doplnkové ochranné pospojovanie
- Doplnková ochrana prúdovými chráničmi
Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000-5-51, prístor vonkajší, vid TS

STUPEŇ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	–	KONTAKT	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN SIČÁR		
	VYPRACOVAL	ING. MARTIN SIČÁR		
INVESTOR	OBEC JAKUBANY č.555, 065 12 JAKUBANY		Ing. MARTIN SIČÁR GENERÁLA ŠTEFÁNKA 1585/5 060 01 KEŽMAROK m.sicar@sicar.sk +421 911 309 642	
MIESTO STAVBY	k.ú. JAKUBANY, parc.c. KN–E 6132, 6133, 6134			
NÁZOV STAVBY	MATERSKA ŠKOLA			
STAVEBNÝ OBJEKT	SO.02 – ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE		DÁTUM	03/2019
			FORMÁT	1x A4
NÁZOV VÝKRESU	ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE		ZÁKAZK. ČÍSLO	–
			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
			N	E–05