



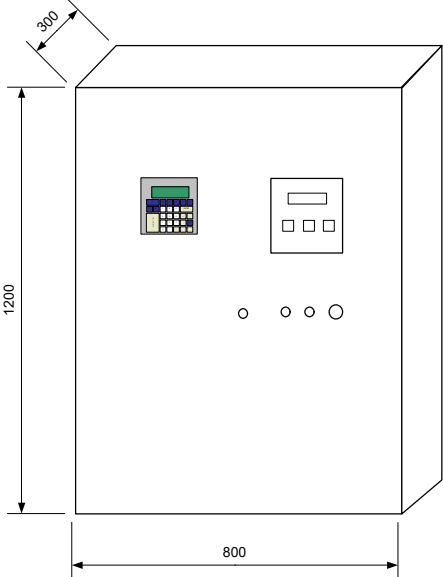



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<div>  <div> <h2>ROZVÁDZAČ RMS2</h2> <p>Rozvádzač MaR+Eli</p> <p>Rozmer: 800x1200x300 mm (šxvxh)</p> <p>Krytie: IP 43/20</p> <p>Napäťová sústava: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S 2 DC 24 V PELV 2 DC 24 V PELV</p> <p>Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom ) <b>Podľa STN 33 2000-4-41 - izoláciou živých častí - zábranami alebo krytmi</b></p> <p>Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) <b>Podľa STN 33 2000-4-41 - samočinným odpojením napájania - malým napätím PELV</b></p> <p>Trieda ochrany: I</p> <p>Nom. prúd: 32 A</p> <p>Skratová odolnosť: 10 kA</p> <p>Prívod: zhora</p> <p>Vývody: zhora</p> <p>Dvere: pravé</p> <p>Farba: šedá</p> </div> </div>																			
<div> <div> <p><i>Stavba:</i> Modernizácia zdroja tepla DSS v Jahodnej s využitím OZE</p> <p><i>Investor:</i> Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava</p> <p><i>Objekt:</i> SO02 Ubytovacia budova</p> <p><i>Obsah:</i> <b>Rozvádzač RMS2</b></p> <p><i>Časť:</i> MaR+Eli</p> <p><i>Číslo:</i> 1294-04</p> <p><i>Vypracoval:</i> Ferčák</p> <p><i>Dátum:</i> 07/2019</p> <p><i>Arch. číslo:</i> 1293/19</p> </div> </div>																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PAUFEX	PREŠOV s.r.o.	Kreslil Ferčák			Vypracoval Ferčák			Kontroloval Pitel'	Obsah Rozvádzač RMS2			Dátum 07/2019	Zmena	ANALÓGOVÉ VSTUPY I			Kód DSSJ 2	Číslo 1294-04	Listov: 13 List: 1

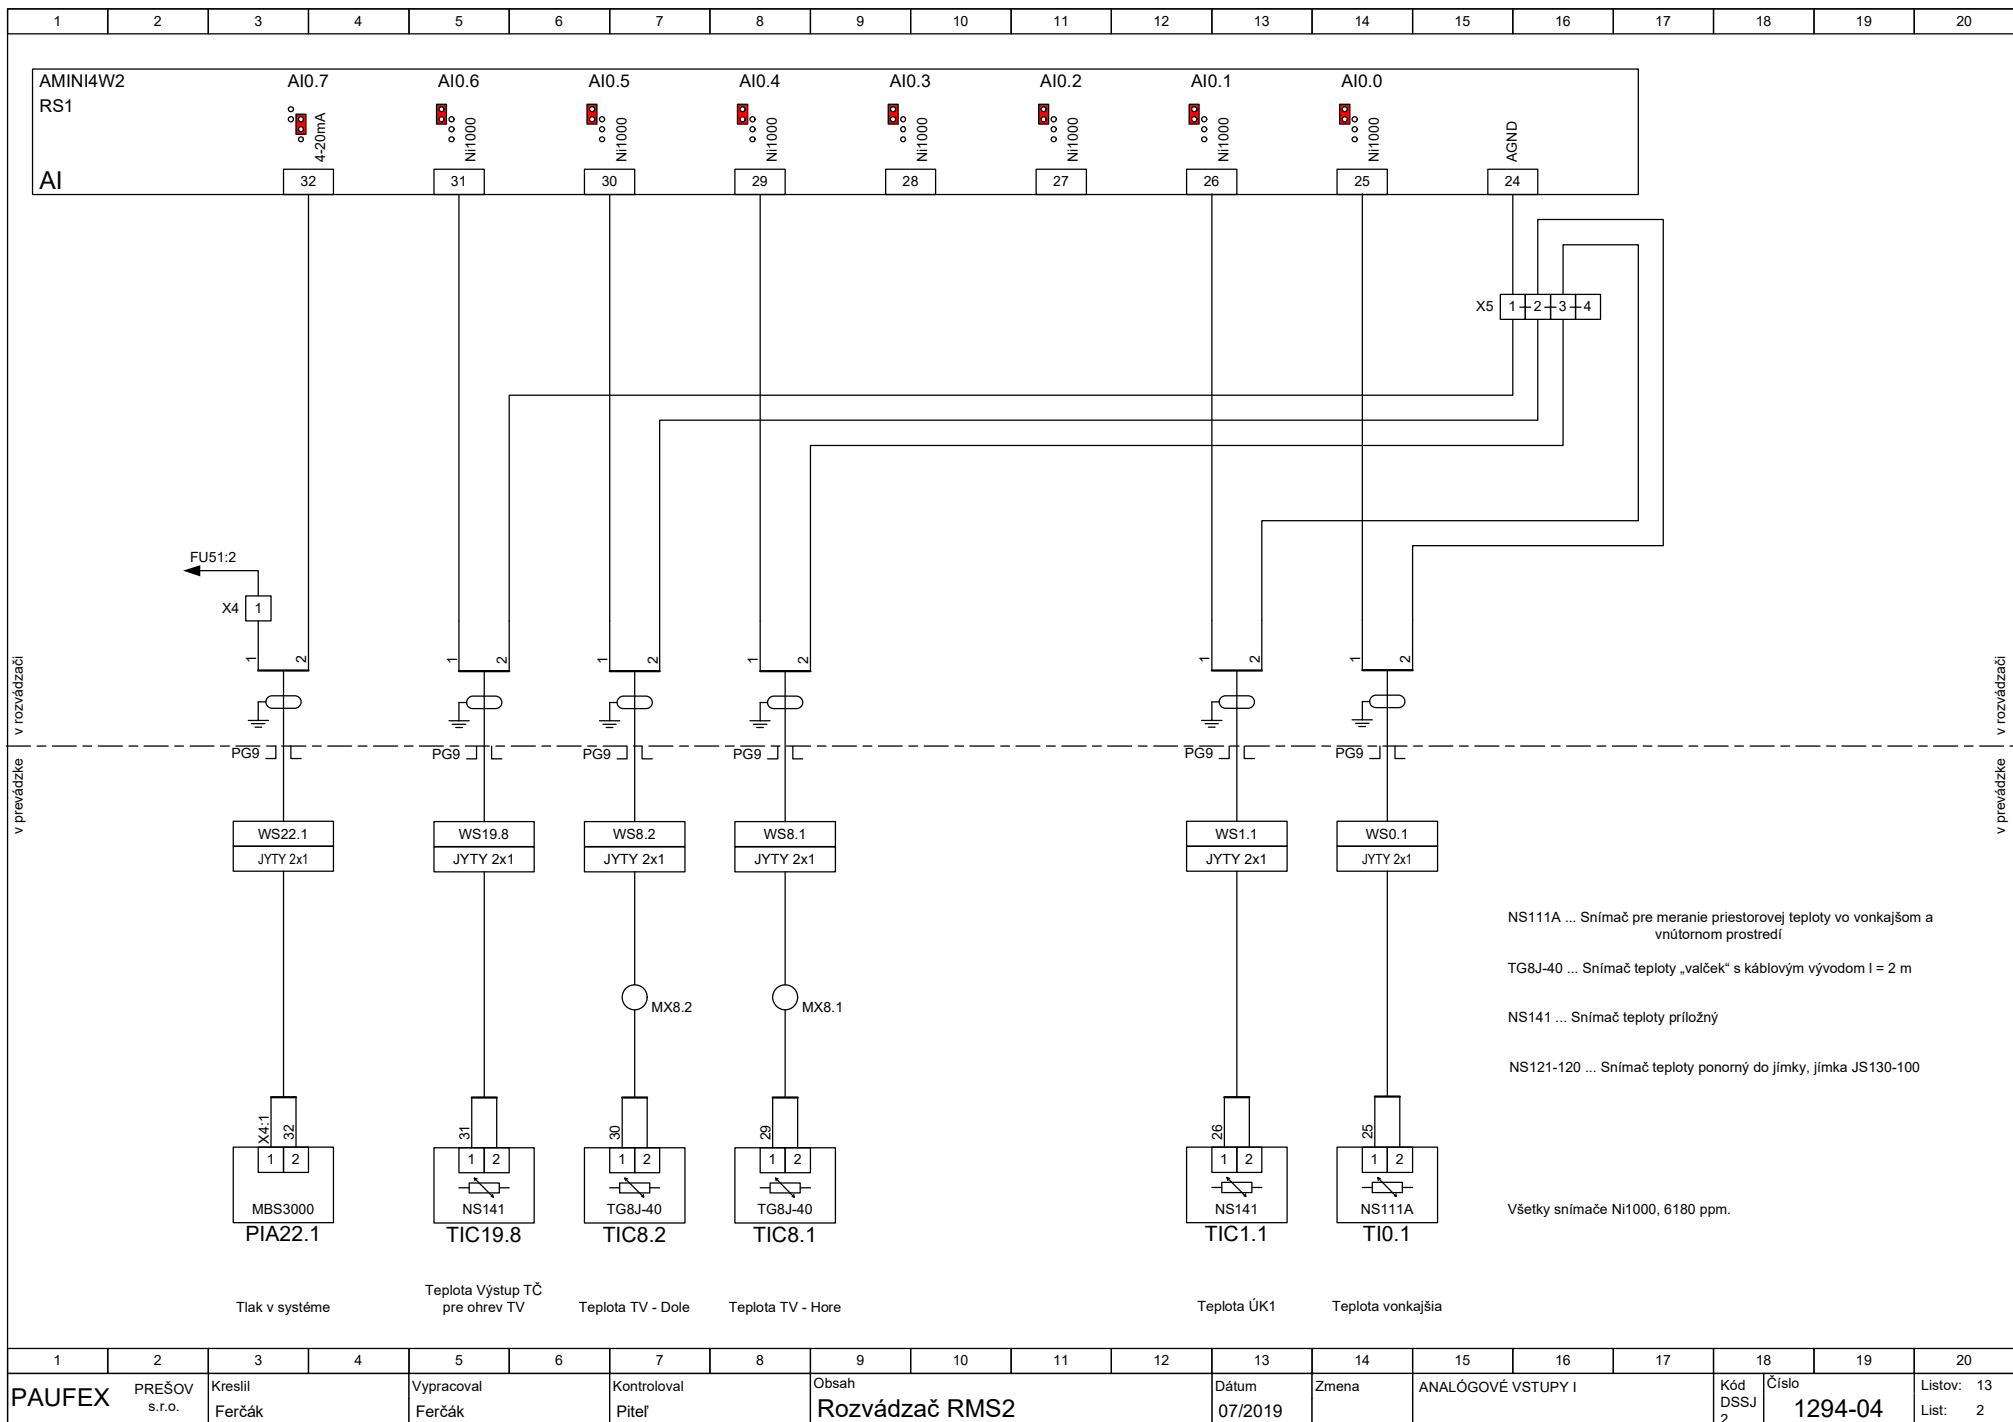

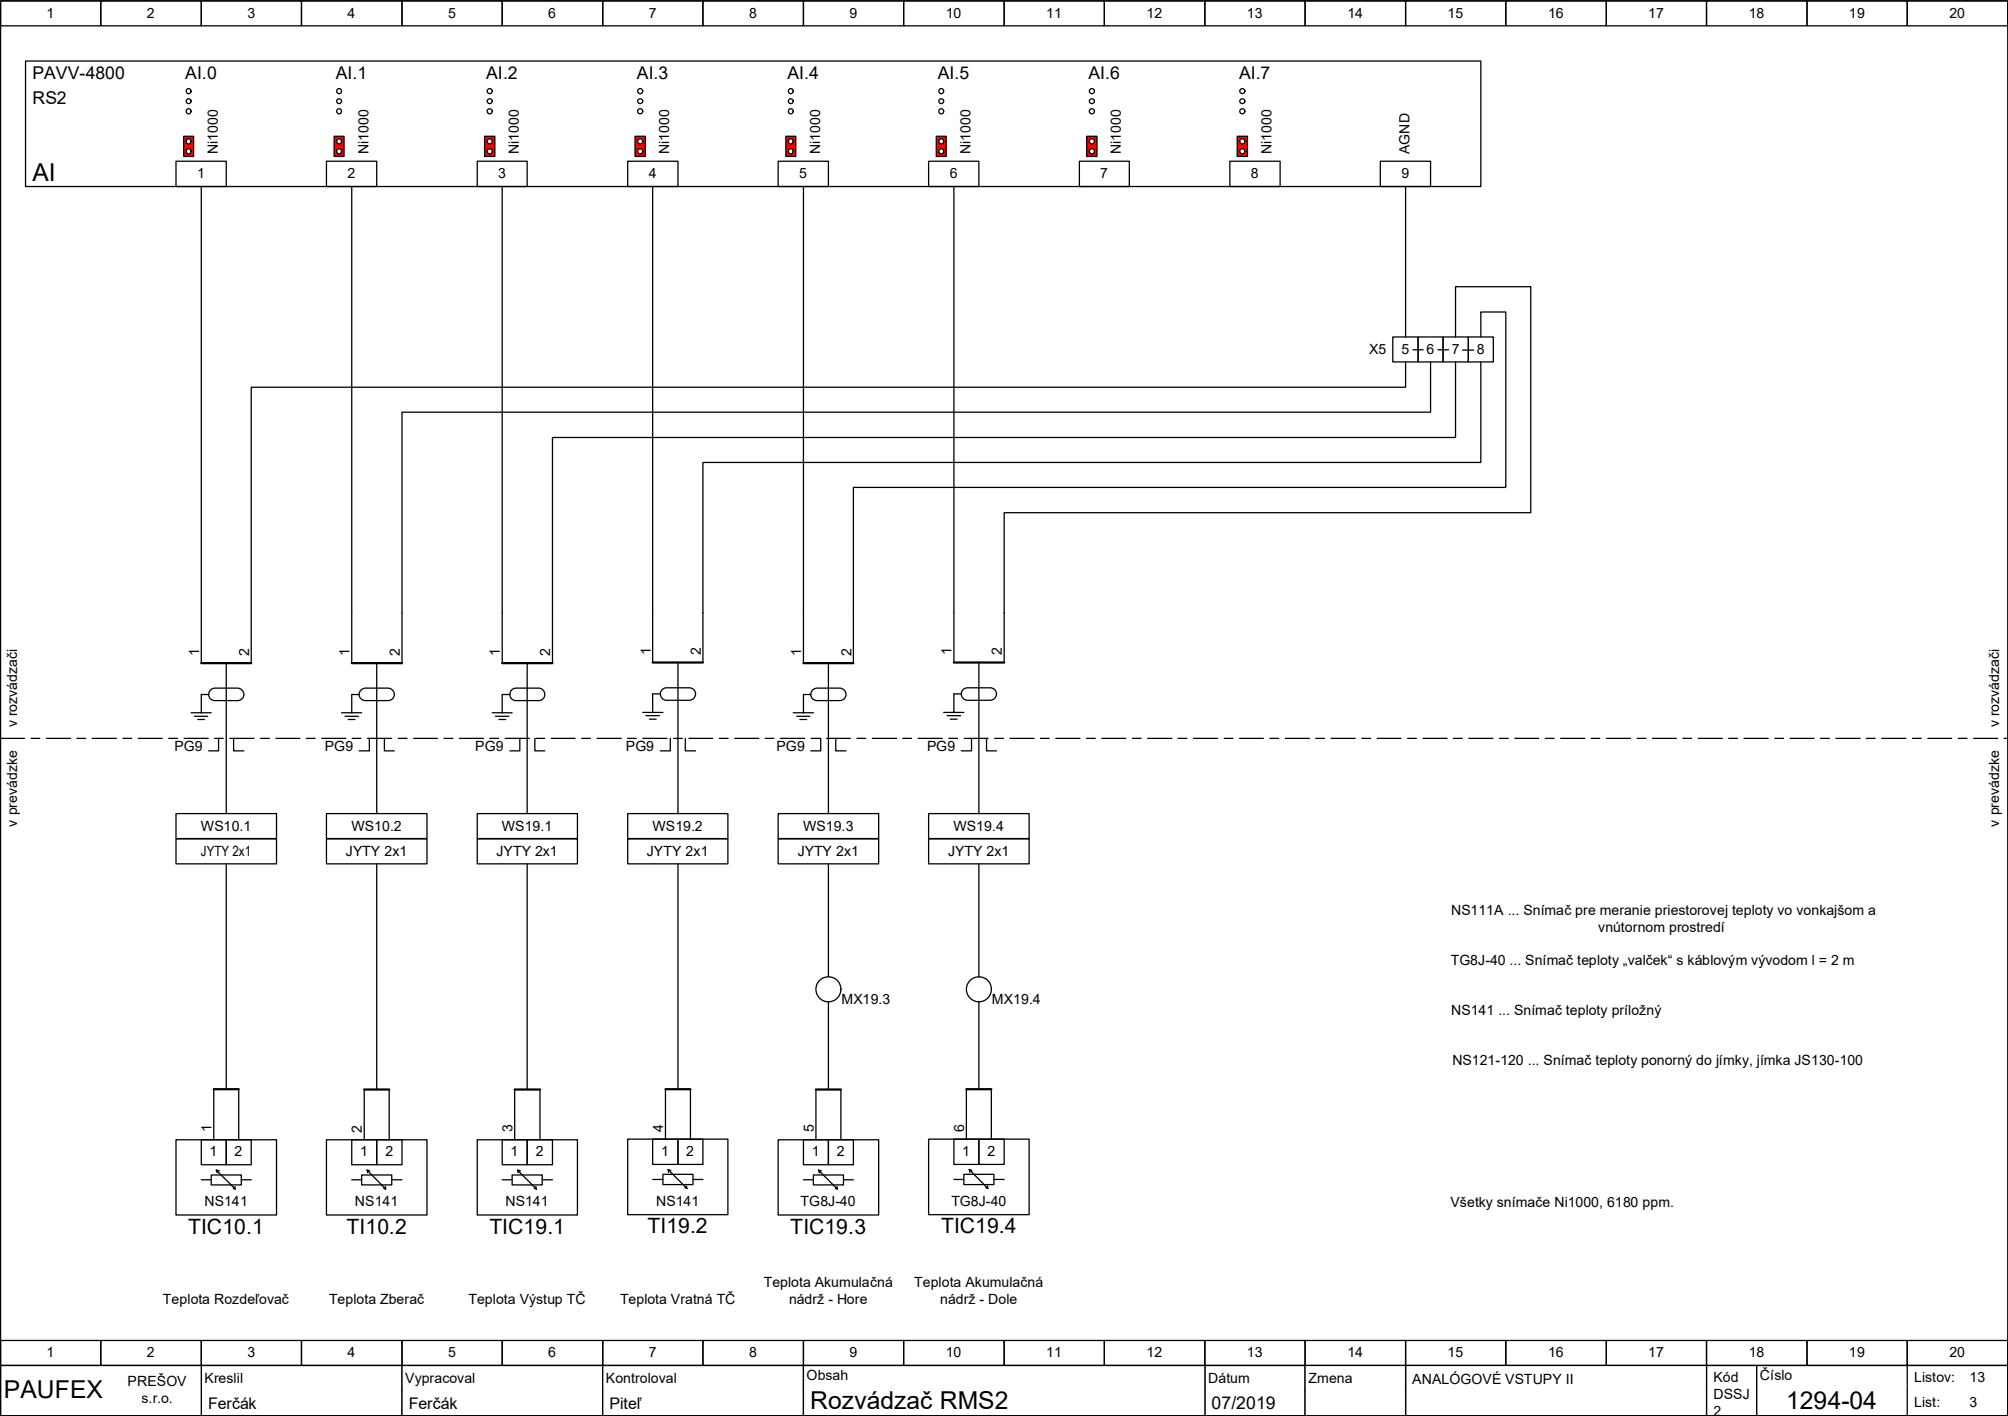

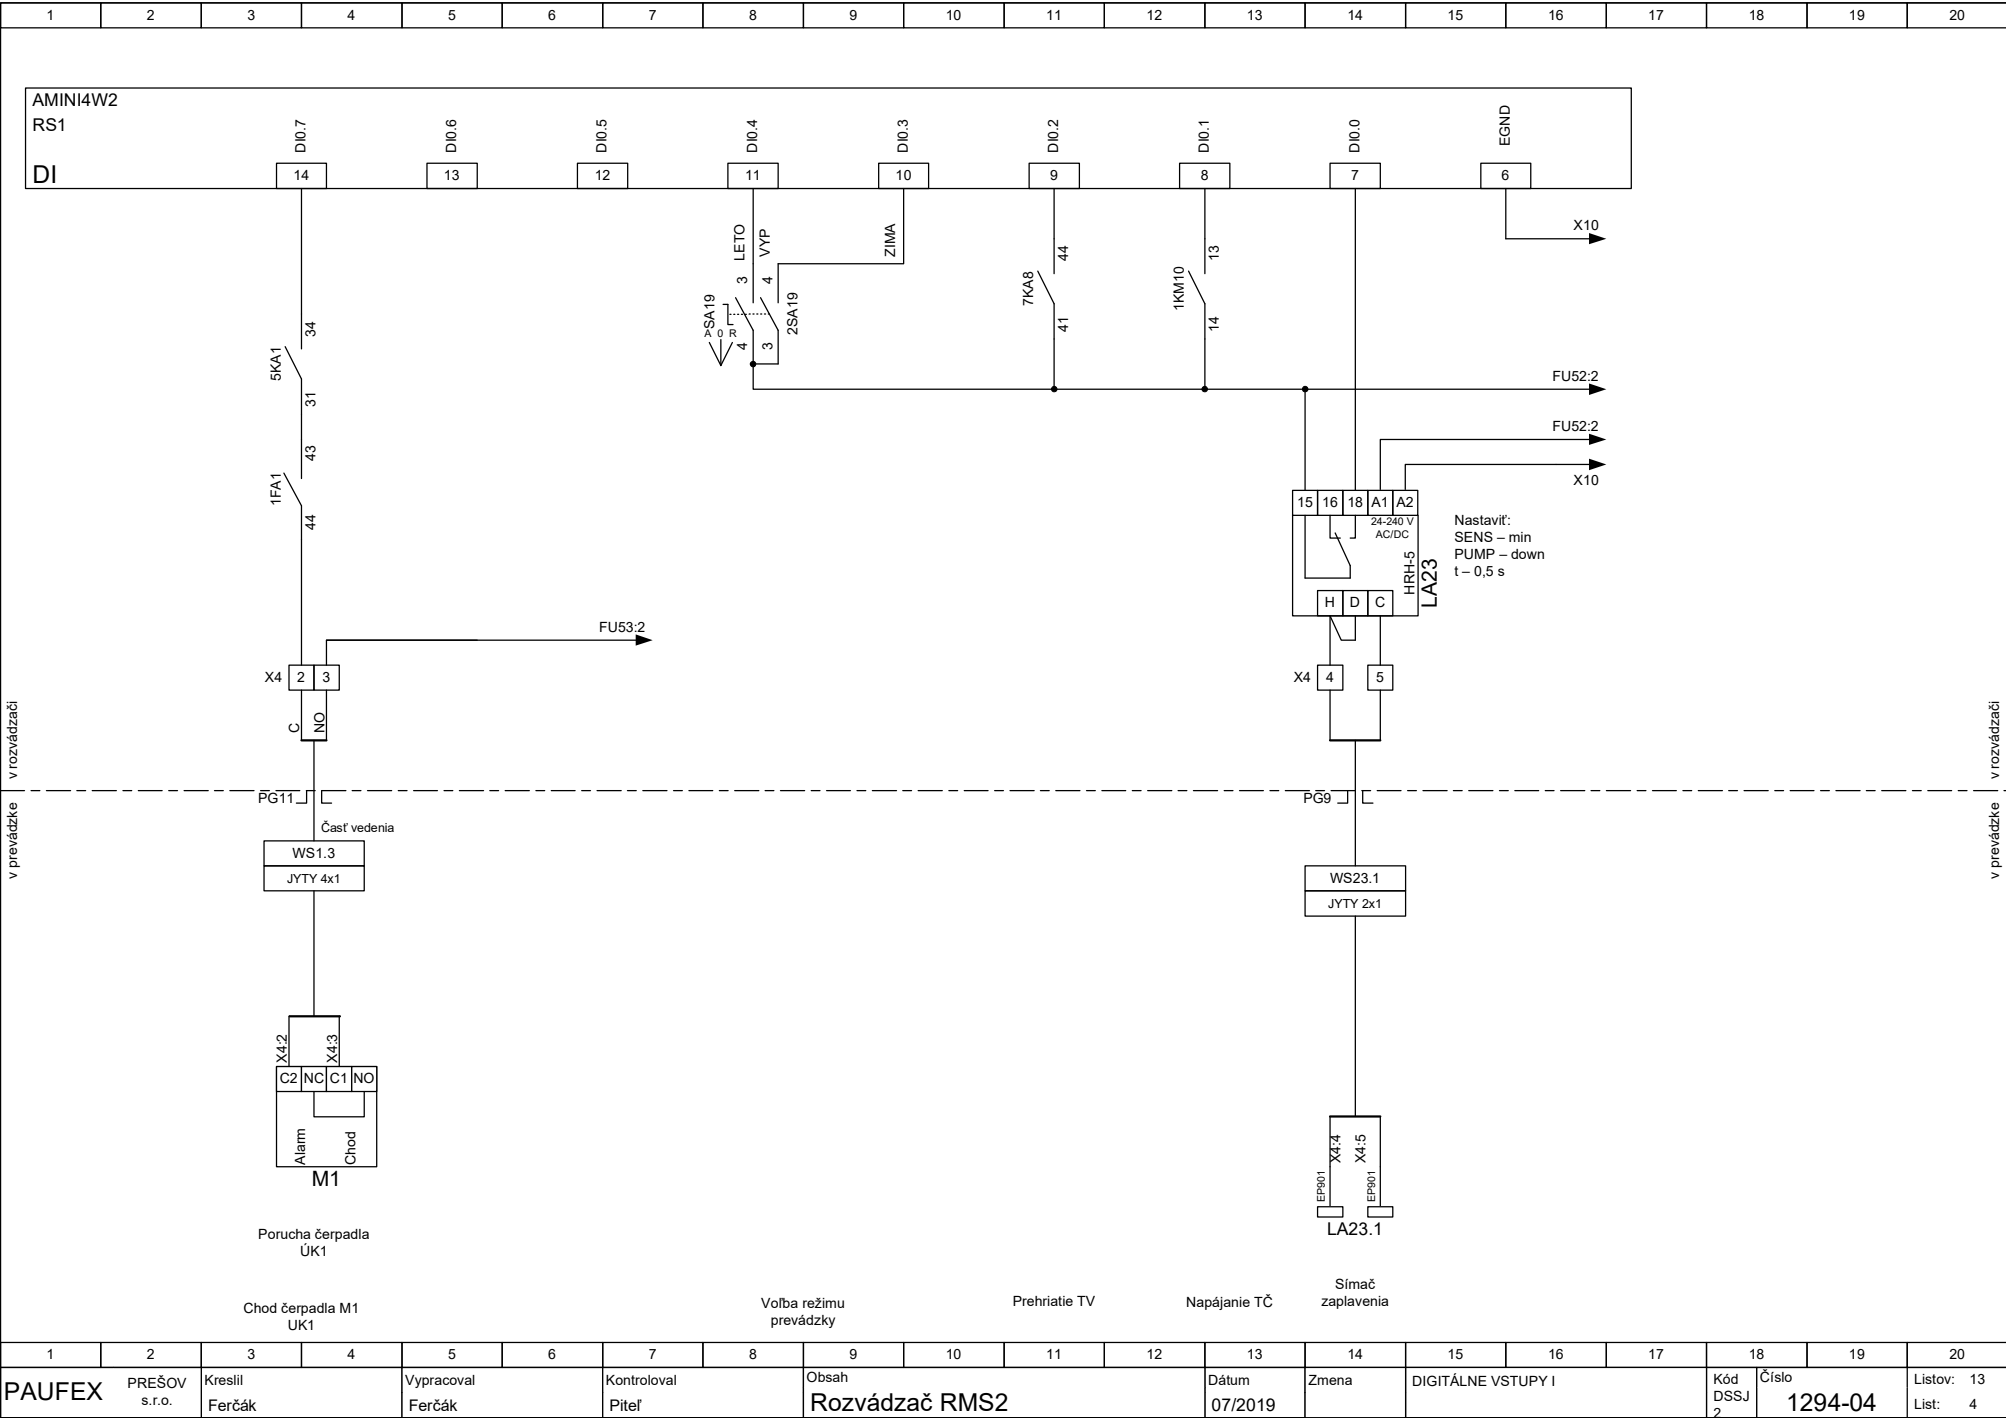

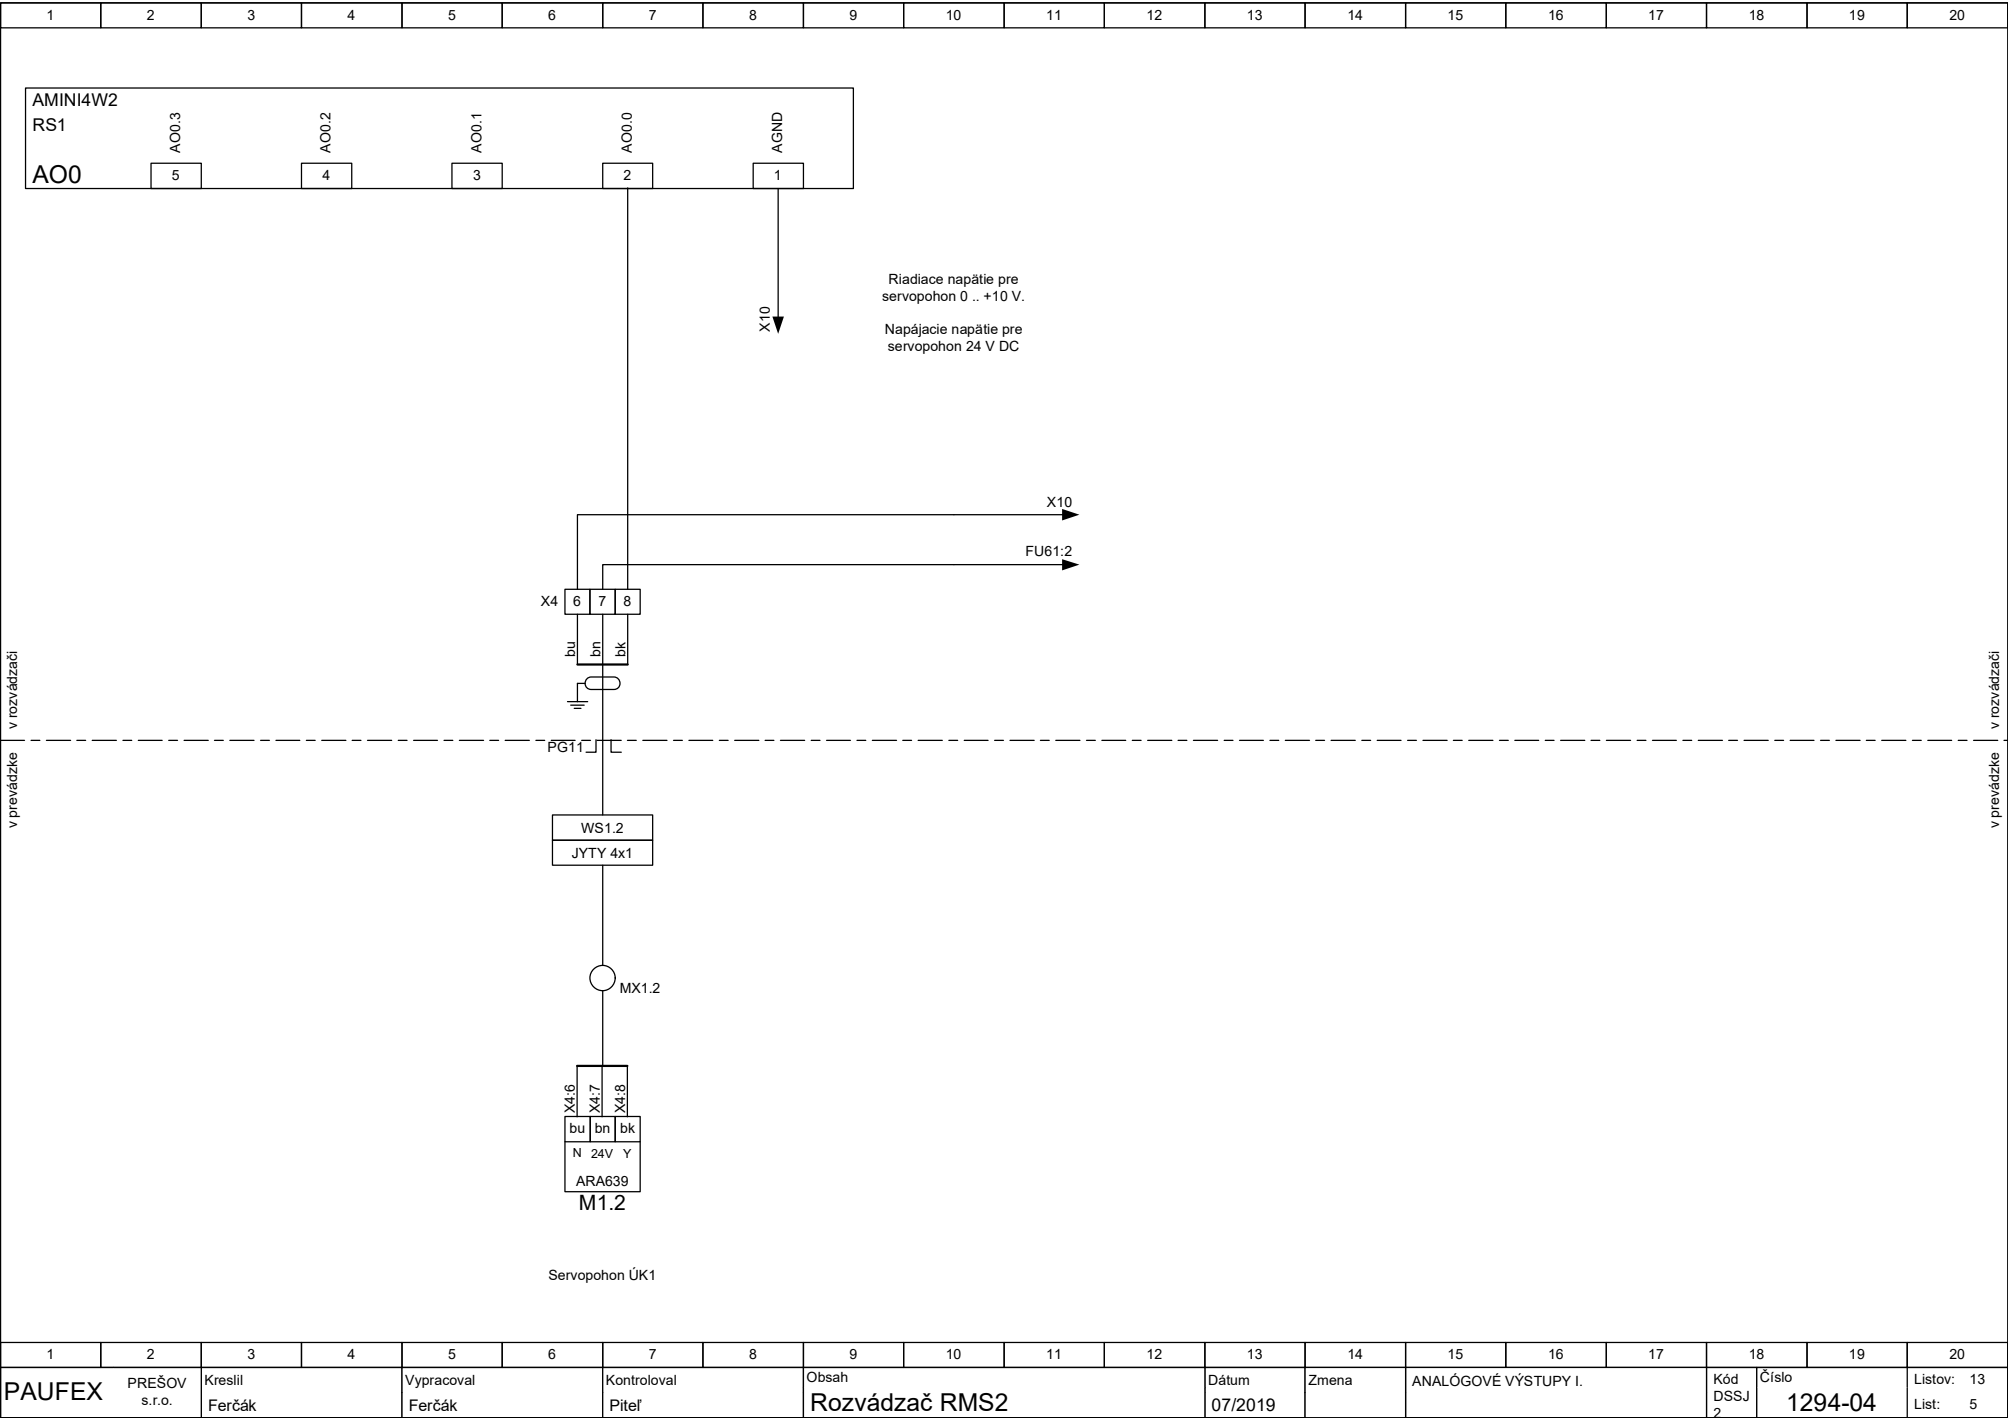


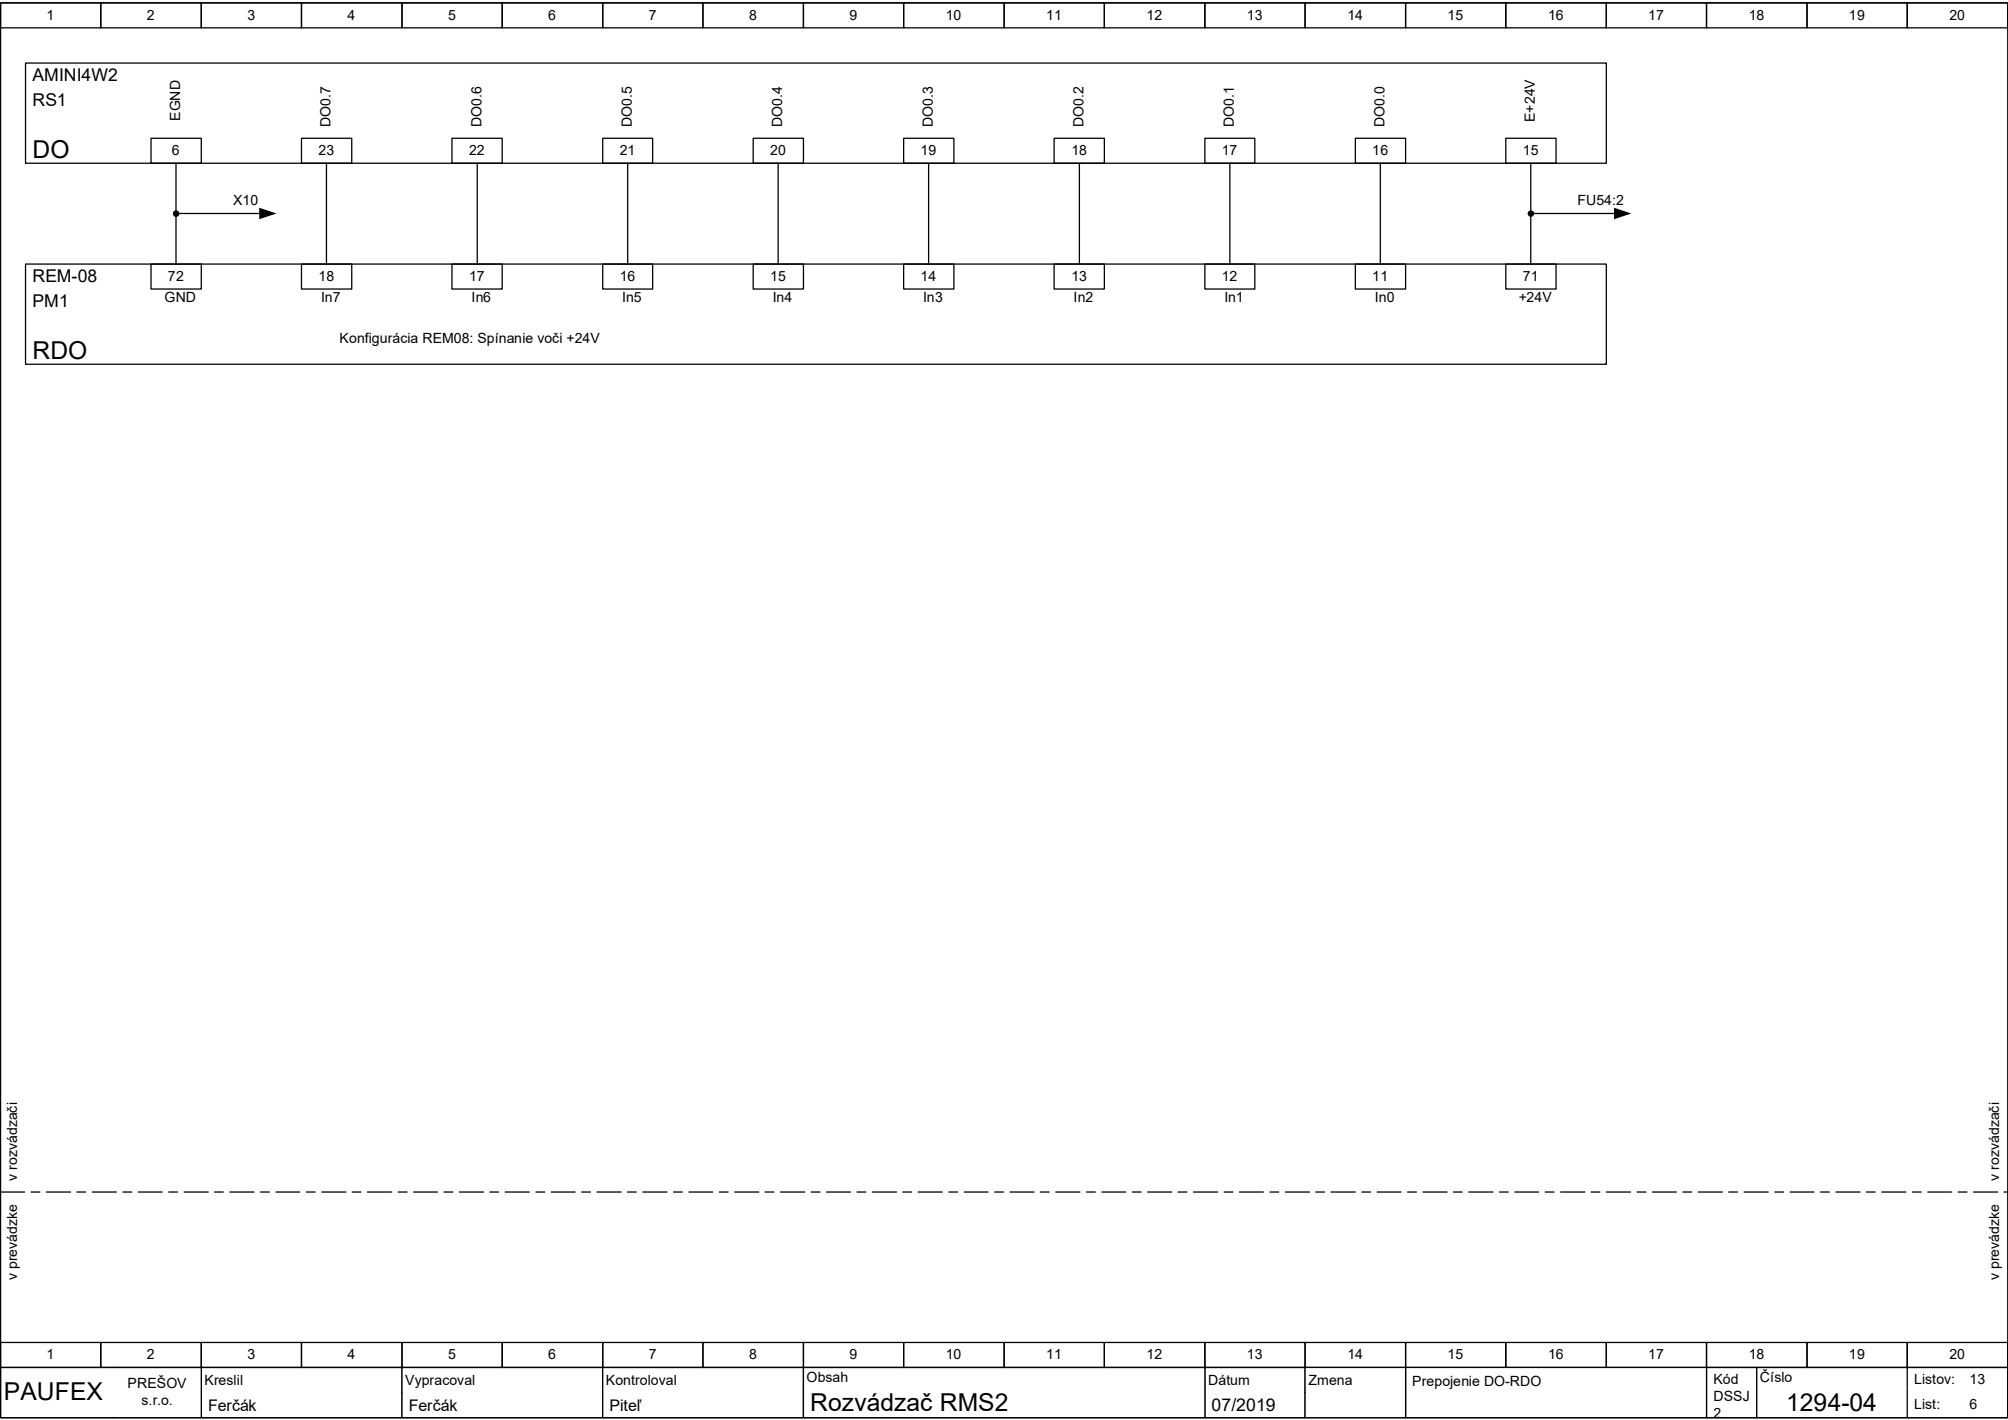

v prevádzke

v prevádzke

v prevádzke

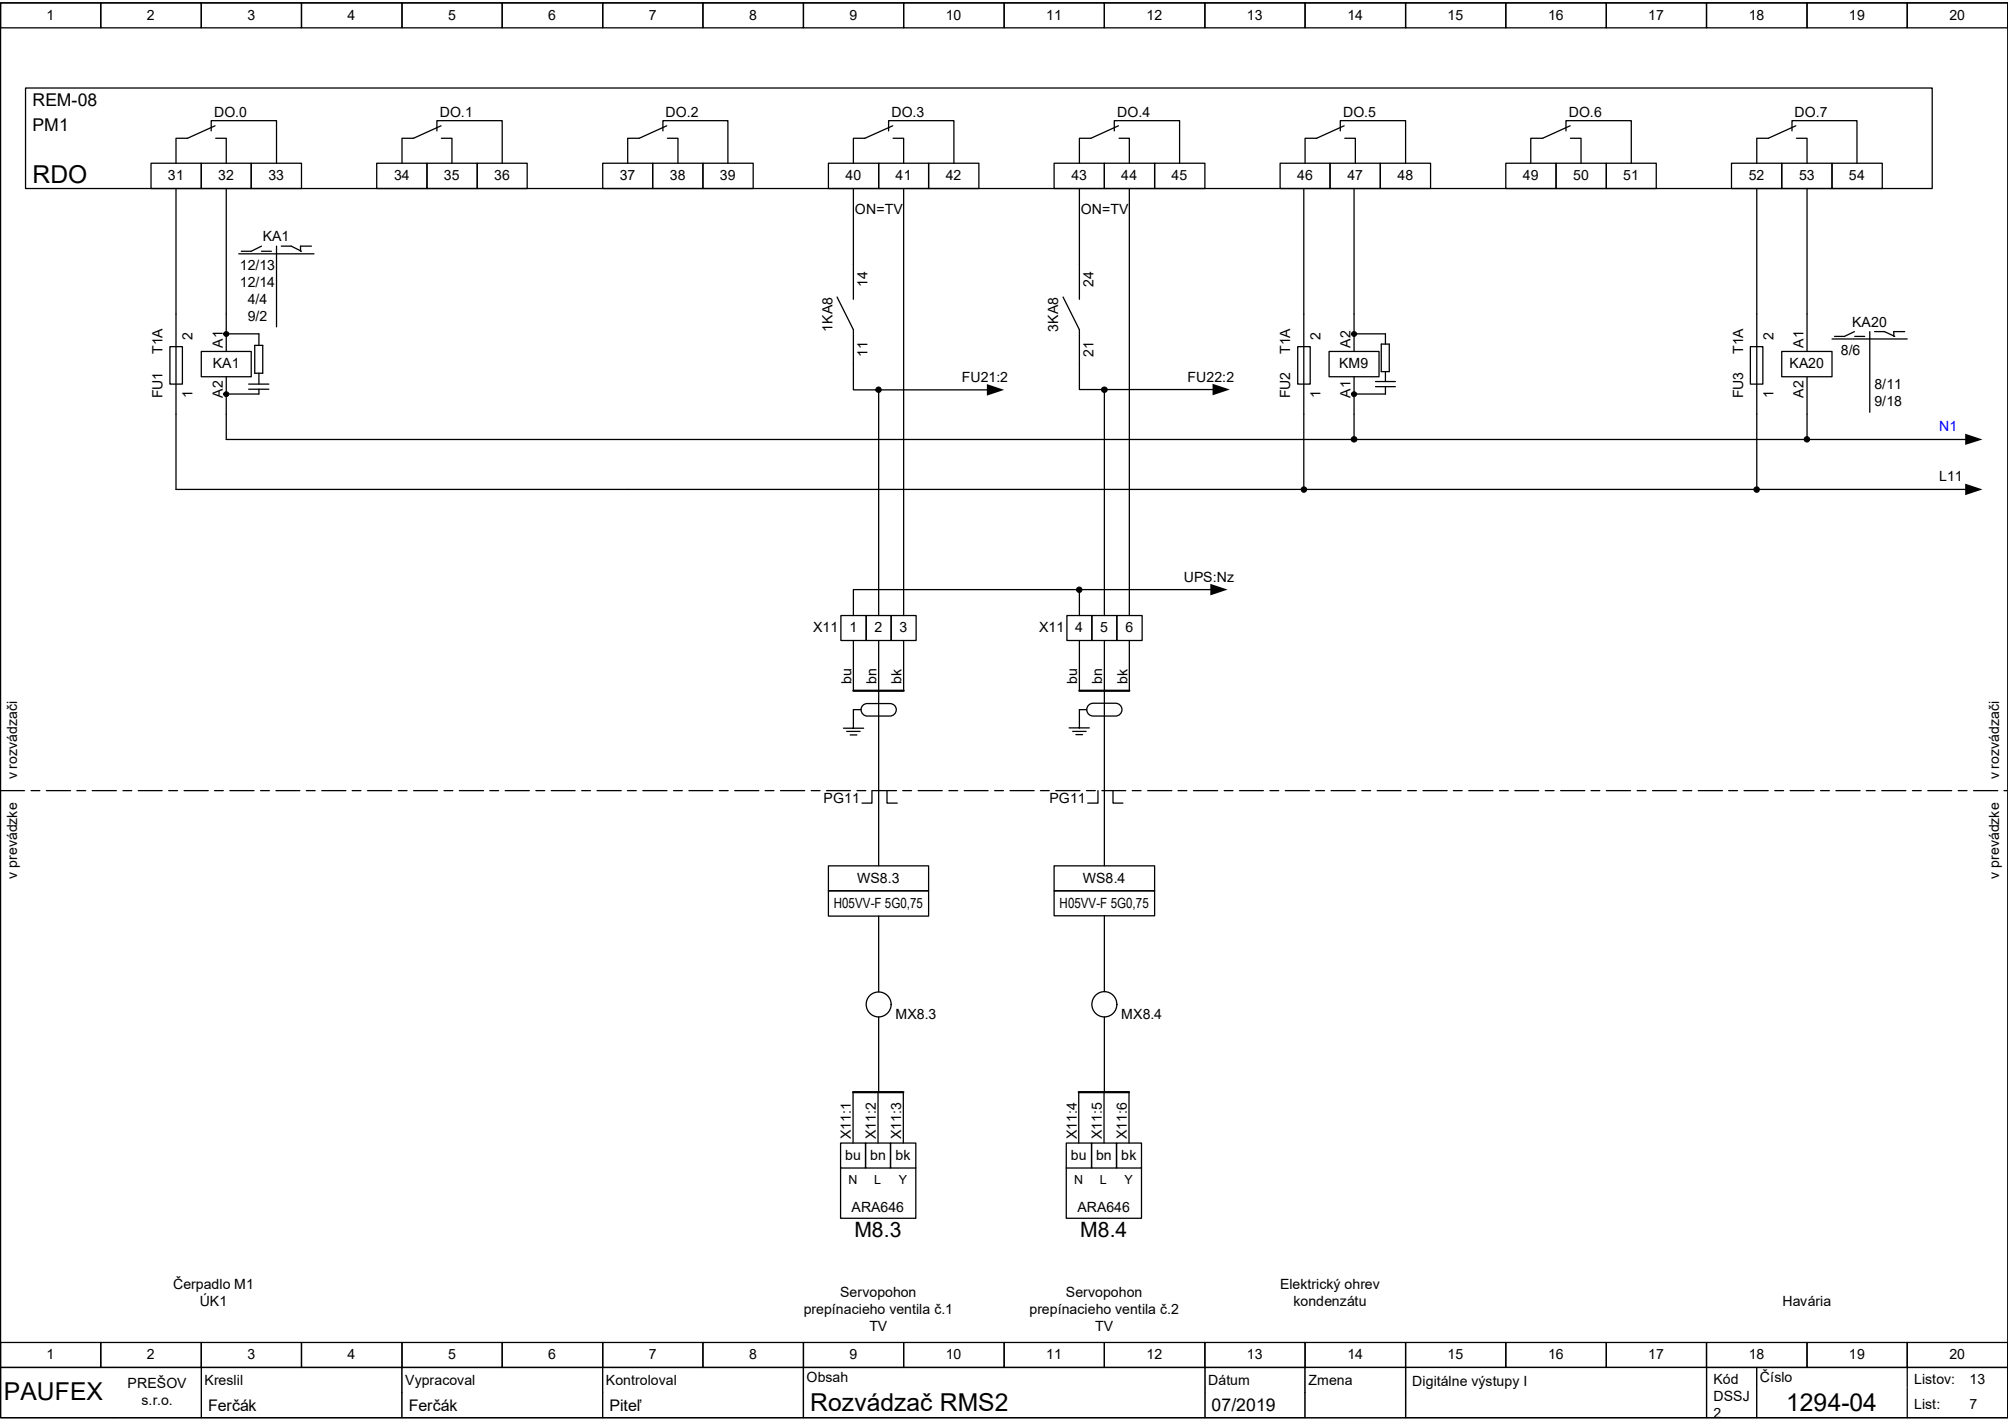

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PAUFEX

PREŠOV  
s.r.o.

Kreslil  
Ferčák

Vypracoval  
Ferčák

Kontroloval  
Piteľ

Obsah  
Rozvádzač RMS2

Dátum  
07/2019

Zmena

Digitálne výstupy I

Kód  
DSSJ  
2

Číslo  
1294-04

Listov: 13  
List: 7

