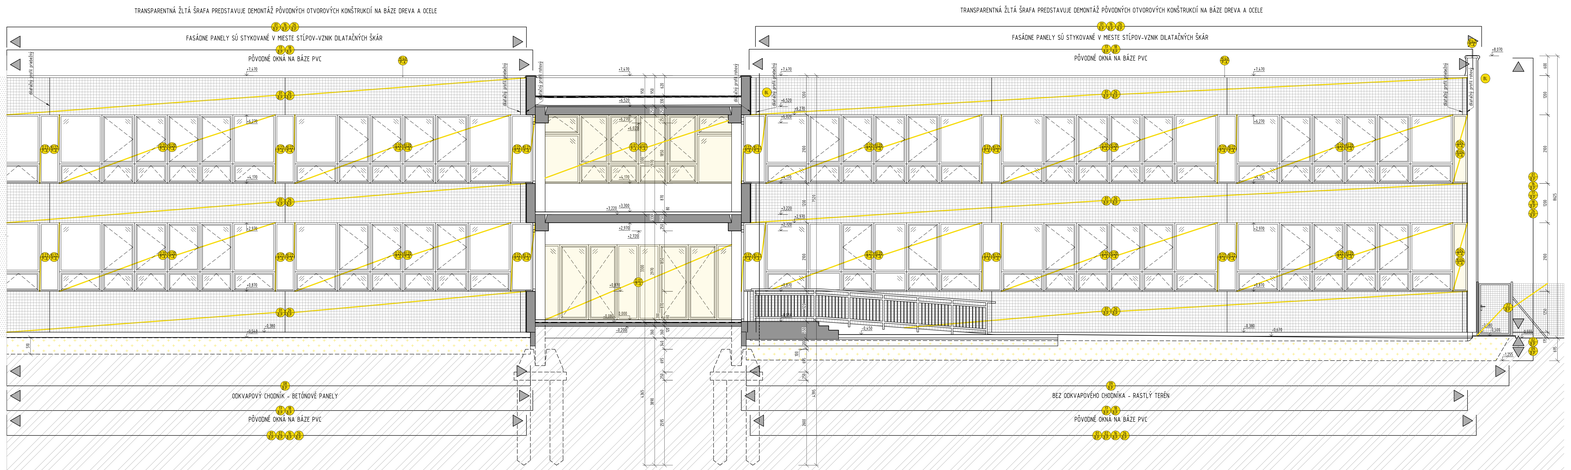

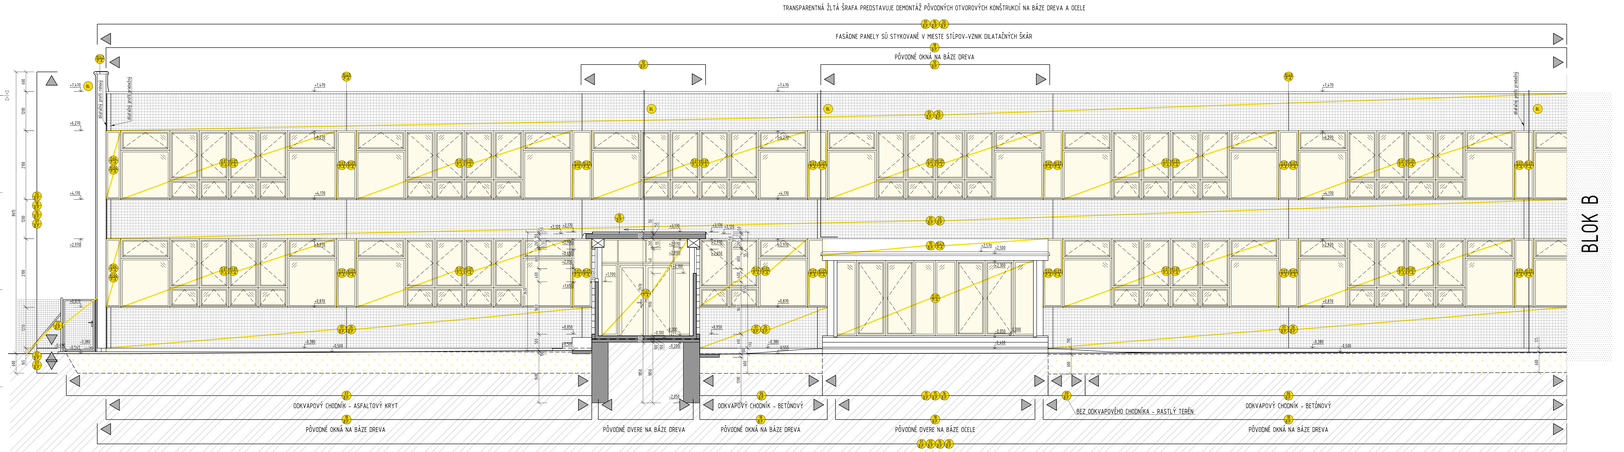

OBVODOVÁ STENA

FASÁDNE PANELY – SKLENENÁ REKLAMA
- SKLENENÁ REKLAMA HR. 5 mm
- *v prípade realizačného súťažení z podkladov bude predmetná vrstva demontovaná*
- CEMENTOVÁ PAĽTA HR. 15 mm
- *v prípade realizačného súťažení z podkladov bude predmetná vrstva demontovaná*
- KONŠTRUKČNÝ PANEL HR. 160 mm
- CEMENTOVÁ PAĽTA HR. 15 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica Dr.augusta, č. 12, OBJEKT: ŠKV ĎUBRAVSKÁ ZÁKLADY, I. ST.– Skala ZOS.do.sk

FASÁDNE PANELY – S VYPÍSANÝM POVRCHOM (ČISTIACI STROJ)
- SKLENENÁ REKLAMA HR. 5 mm
- *v prípade realizačného súťažení z podkladov bude predmetná vrstva demontovaná*
- CEMENTOVÁ PAĽTA HR. 15 mm
- KONŠTRUKČNÝ PANEL HR. 160 mm
- CEMENTOVÁ PAĽTA HR. 15 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica Dr.augusta, č. 12, OBJEKT: ŠKV ĎUBRAVSKÁ ZÁKLADY, I. ST.– Skala ZOS.do.sk

STREŠNÝ PLÁŠŤ

NÁTERY RFPVC ŠKV DVEROVÁRSKEHO HR. – ks. *vrstva bude demontovaná*
- NÁTER NAP + NAPP HR. – ks. *vrstva bude demontovaná*
- ZÁKLADNÝ NÁTER NAP + NAPP HR. – ks. *vrstva bude demontovaná*
- 1x KRYCÍ NÁTER NAP + NAPP HR. – ks. *vrstva bude demontovaná*
- 2x NÁTER NAP + NAP HR. – ks. *vrstva bude demontovaná*
- SKLOBET HR. – ks. *vrstva bude demontovaná*
- PENETRAČNÝ NÁTER HR. – ks
- VÝZUHOVORNOSTNÝ PORDESTRÁNOVÉ PANELY DO MALTOVÝCH TESNÍCH HR. 260 mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. 30–300mm
- STROPNÝ PREFABRIKÁT HR. 250 mm
- CEMENTOVÁ PAĽTA HR. 15 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica Dr.augusta, č. 12, OBJEKT: ŠKV ĎUBRAVSKÁ ZÁKLADY, I. ST.– Skala ZOS.do.sk

PODLAHA

PODLAHA 1NP – PVC
- PVC PACKSERF HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 45 mm
- 4 ROVN PREDPÄTOVANÉ DOSKE HR. 2 mm
- FIBROLITOVÉ DOSKY HR. 25 mm
- PIESOK HR. 8 mm
- 2x CEMENTOVÁ MAZANINA – 2x NATĚR HR. 6 mm
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 150 mm
- ZEMINA
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta č. 12, OBJEKT: ŠKV ĎUBRAVSKÁ ZÁKLADY, I. ST.– Skala ZOS.do.sk

PODLAHA 2NP – PVC
- PVC PACKSERF HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 45 mm
- 4 ROVN PREDPÄTOVANÉ DOSKE HR. 2 mm
- FIBROLITOVÉ DOSKY HR. 25 mm
- PIESOK HR. 8 mm
- STROPNÝ PREFABRIKÁT HR. 250 mm
- CEMENTOVÁ PAĽTA HR. 15 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta č. 12, OBJEKT: ŠKV ĎUBRAVSKÁ ZÁKLADY, I. ST.– Skala ZOS.do.sk

PODLAHA NA 1NP – SCHODISKO
- PVC PACKSERF HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 45 mm
- PROSTÝ BETÓN HR. 150 mm
- 4 ROVN S PREDVSADENÝM STYKOM HR. 2 mm
- FIBROLITOVÉ ROVNÉ HR. 45 mm
- STROPNÉ DOSKY HR. 120 mm
- CEMENTOVÁ MAZANINA – 2x NATĚR HR. 6 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta č. 12, OBJEKT: ŠKV ĎUBRAVSKÁ ZÁKLADY, I. ST.– Skala ZOS.do.sk

PODLAHA 1NP – BETÓNOVÝ KANÁL
- PVC PACKSERF HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 45 mm – *vrstva bude demontovaná*
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA NA ASPHALTOVÝ NÁTER HR. 4 mm – *vrstva bude demontovaná*
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 150 mm – *vrstva bude demontovaná*
- PODLAHOVÉ KRYCIE TESNÁ HR. 25 mm – *vrstva bude demontovaná*
- PIESOK HR. 5 mm – *vrstva bude demontovaná*
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA 2x ASPHALT NÁTER HR. 4 mm – *vrstva bude demontovaná*
- BETÓNOVÝ PREFABRIKÁT HR. 70 mm – PREKRYTIE BETÓNOVÉHO KANÁLA – *vrstva bude demontovaná z dutého zvukovú*
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta č. 12, OBJEKT: ŠKV ĎUBRAVSKÁ ZÁKLADY, I. ST.– Skala ZOS.do.sk

PODLAHA ZÁKLADNÉ ČLENENIE
- DRÁŽKA SLOŽKA HR. 10 mm – *vrstva bude demontovaná*
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 60 mm – *vrstva bude čiastočne demontovaná*
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA HR. – *vrstva bude demontovaná*
- PODKLADOVÁ ROZNÁ DOSKA HR. – ks
- + V ČASTI SÚ PODKLADNÉ VRSTVY PÔVODNEJ DLAŽBY V SPÁDE 0,5% V SMERE DO OBJEKTU K SCHODISKOVÝM STUPŇOM
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ: PD Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta, č. 12, OBJEKT: ŠKV ĎUBRAVSKÁ ZÁKLADY, I. ST.– Skala ZOS.do.sk

SKLADBA EXISTUJÚCEHO CHODNÍKA
- BETÓNOVÁ VRSTVA DRSNOSTNÁ, DILATOVANÁ MAX 2x2 m hr. 50 mm – *vrstva bude demontovaná*
- MELTOVÝ PODSTROK hr. 15 mm – *vrstva bude demontovaná*
- ŠTRKODRVINA hr. 50 mm – *vrstva bude demontovaná*
- ŠTRKOPIESOK hr. 200 mm – *vrstva bude demontovaná*

LEGENDA HMÔT

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- BÚRACIE PRÁCE
- VYPRACOVANÝ PRIESTOR NIE JE PREDMETOM REŠENIA OBNOVY

LEGENDA DREVÍN

- HLUČNATÉ DREVINY
- LISTNATÉ DREVINY

LEGENDA INŠTALÁCIÍ

- VYKUROVACIE TELESO – ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ – BEZ VÝMENY
- VYKUROVACIE TELESO – ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR LIATKOVÝ – BEZ VÝMENY
- VYKUROVACIE TELESO – DOSKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ – BEZ VÝMENY
- STĹPIKOVÉ POTRUBIE VYKUROVANIA
- PRÍPOJOVÉ POTRUBIE VYKUROVANIA
- PRÍVODNÉ A VRATNÉ LEŽATÉ ROZVODY UK
- PLYNOVODNÉ POTRUBIE
- HLAVNÝ UZÁVER PLYNU

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK, OBKLADOV A POVRCHOV PODKLADNÝCH KONŠTRUKCIÍ PRÍPRAVA PODKLADOV V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- DEMONTÁŽ SOKLOVÉHO OBKLADU V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU
- DEMONTÁŽ SKLOBETÓNOVÝCH VÝPLNÍ V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- DEMONTÁŽ OBVODOVÉHO PANELA REZANÍM V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI A ČASTI PO STATIKA
  - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA JE UVEDENÁ V PD STATIKA
- DEMONTÁŽ FASÁDNEHO DRŽIAKU ZÁSTAVY
- DEMONTÁŽ EXIST. BETÓNOVÉHO CHODNÍKA A VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA. ĎALŠIA VÝKOPU MIN. 600 mm–ZÁROVEŇ PLATÍ, ÚNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÝ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUM ĎĽŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
  - UPOZORNENIE V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!
- DEMONTÁŽ-REZANIE ASPHALTOVÉHO KRYTU A VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA. ĎALŠIA VÝKOPU MIN. 600 mm–ZÁROVEŇ PLATÍ, ÚNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÝ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUM ĎĽŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
  - UPOZORNENIE V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!
- DEMONTÁŽ EXIST. BETÓNOVEJ DLAŽBY (500x500 mm) RESP. BETÓNOVÝCH PANELOV (2000x2000 mm) S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU; VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA. ĎĽŽKA VÝKOPU MIN. 600 mm–ZÁROVEŇ PLATÍ, ÚNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUM ĎĽŽKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
  - UPOZORNENIE V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!
  - VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA
- DEMONTÁŽ PODKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI – ZÁVETRIE A ZÁDVERIE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA)
- DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA VRÁTANE ZATEPLENIA ATIK, KLAMPIAROVÝCH KONŠTRUKCIÍ, VETRACÍCH HLAVÍC STREŠNÉHO PLÁŠŤA A KANALIZÁCIE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI; DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA BUDE PREBIEHAŤ PO ETAPÁCH – JEDNOTLIVÉ ETAPY SÚ VYZNAČENÉ VO VÝKRESE STRECHY
- DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO ASKLADNÉHO NÁSTENNÉHO VENTILÁTORA
- DEMONTÁŽ NÁSLEDNÝCH VRSTIEV PODLAHY VRÁTANE SOKLOVÝCH A DRÁŽKOVÝCH LIŠÍT – ZÁVERE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA)
  - ROZSAH OBNOVY:
  - NÁLEŽAŇA VÝSTAVA
  - REKONŠTRUKCIA VRSTVA
  - PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA ODSTENÁ OD NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ
- DEMONTÁŽ NÁSLEDNÝCH VRSTIEV PODLAHY VRÁTANE SOKLOVÝCH A DRÁŽKOVÝCH LIŠÍT – ZÁVERE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA)
  - ROZSAH OBNOVY:
  - NÁLEŽAŇA VÝSTAVA
  - REKONŠTRUKCIA VRSTVA
  - PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA ODSTENÁ OD NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ
- DEMONTÁŽ ODSTUPOVACÍCH TELIES A NÁSTAVNÝCH VYPÍNAČOV VRÁTANE KAMEROVÉHO SYSTÉMU BUDE REALIZOVANÁ V ROZSAHU A V ZMYSLE PD ELEKTROINŠTALÁCIA
- DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK A OBKLADOV A ČASTÍ OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ, PRÍPRAVA ĽAHKÝCH DELIACICH KONŠTRUKCIÍ NAPOJENÝCH NA EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- DEMONTÁŽ BETÓNOVÉHO EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ MUROVANEJ ŠKÁRNE V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU
- DEMONTÁŽ LAPÁŠOV STREŠNÝCH SPLAVENÍN A CHRLIČOV, VÝKOP PRE POSUN LATKOVÉHO POTRUBIA-NAPOJENIE NA HORIZONTÁLNU VETVU KANALIZAČNÉHO POTRUBIA
- PAVILÓN A: DEMONTÁŽ-POSUNUTIE EXISTUJÚCEJ OCELOVEJ BRÁNY O HRÚBKU KZS S JEJ NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU; SKRÁTENIE PÔVODNÉHO PLOTU
- PAVILÓN B: SKRÁTENIE OCELOVEJ KONŠTRUKCIE O MIN. 250 mm A JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ, VYSTUŽENIE STUPŇOV A ĽUDSKÉHO ŠKÁR MURIVA – NADSTREŠNÁ ČASŤ KOMÍNOVÉHO TELESA
  - VÝKOP ZEMNÝ PRE ZÁKLADOVÝ PÁS NOVOVKOMPONOVANÉHO SCHODISKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI (ĎĽŽKA VÝKOPU-NEZÁMRZNÁ HĹBKA 1,0 m, ÚNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTUM ŠÍRKA VÝKOPU PODĽA VÝKRESOVEJ ČASTI)
  - UPOZORNENIE V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA!!
- DEMONTÁŽ-REZANIE ASPHALTOVÉHO KRYTU A VÝKOP RYHY V ŠÍRKE 600 mm PRE ULOŽENIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE – ODVODNENIE STRECHY ZÁDVERIA
- VÝSTUŽENIE STĹPIKOV ŠKÁR OBVODOVÝCH KERAMZITOBETÓNOVÝCH PANELOV
- DEMONTÁŽ – VYBÚRANIE OTVORU Ø 180 mm PRE ODSADENIE CHRLÍČA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
  - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA JE UVEDENÁ V DETAILOCH A VÝPISOCH KONŠTRUKCIÍ
- DEMONTÁŽ SDK PODKLADOVÝCH DOSIEK VRÁTANE DEMONTÁŽE NOSNÉ A MONTÁŽNEJ OCELOVEJ PODKONŠTRUKCIE
- DEMONTÁŽ KAMENNÉHO EXTERIÉROVÉHO MÚRIKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- DEMONTÁŽ VYKUROVACIEHO TELESA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
  - VÝRUB STROPOVÝ A KRÝV BÁRANCOV V RADIOM REALIZOVANÉ STAVEBNÝCH PRÁC PRE STROPOVÝ A KRÝV BUDÚ ODSTRÁNENÉ
- VYPRACOVANÝCH PRÍP ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU NÁSLEDNÉ ZASYPANÉ ZHUTNENÚ ŠTRKOPIESOK ZELEŇ MA NEBATUNKY VLYV NA ŽIVOTNOSŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ V TESNEJ BLÍZKOSTI
- DEMONTÁŽ VETRACÍCH ČIAPOK NA STRECHE TELOCVIČNE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- DEMONTÁŽ ŽIARNE PRE MUP A PLYNOMERNEJ ŽIARNE, VÝKOP ZEMNÝ PRE PRELOŽENIE PLYNOMERNÝCH SKRÍŇ DO MIN. HĹBKY 1,0 m, PRESNÁ POLOHA PRE OSADENIE PLYNOMERNEJ ŽIARNE BUDE URČENÁ PO ZDOKPIAVAT A ZAPEKNAN LEŽATÍNO POSUDNEHO ROZVODU PLYNU
- DEMONTÁŽ-LOKÁLNE VYSPRAVENIE STEN ZĎAVERE)
- DEMONTÁŽ BLESKOZVODU S JEHO NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU)

DEMONTÁŽ ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- 1 – ZÁKLADY, OZN. 00 00

DEMONTÁŽ MURIVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- 2 – RÚŠTY – VSTUPY, OZN. 00 20
- 3 – VETRACIE MRIEŽKY, OZN. 00 40
- 4 – OSTATNÉ, OZN. 00 60

DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ
- 5 – PARAPETNÉ DOSKY OKNÁ NA BÁZE PVC, OZN. 00 00
- 6 – PARAPETNÉ DOSKY OKIEN NA BÁZE DREVA, OZN. 00 20
- 7 – OPLECHOVANIE STREŠNÝ, OZN. 00 40
- 8 – ODKVAPOVÝ SYSTÉM, OZN. 00 60
- 9 – OSTATNÉ, OZN. 00 80

DEMONTÁŽ STOLÁRSKYCH KONŠTRUKCIÍ
- 5 – PARAPETNÉ DOSKY

DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- 5 – PARAPETNÉ DOSKY

DEMONTÁŽ OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- 6 – DEMONTÁŽ ÚVODNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- 6 – DEMONTÁŽ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE DREVA, OZN. 00 00
- 6 – DEMONTÁŽ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, OZN. 00 20

ROZSAH OBNOVY – SO 01 ŠKOLA

- ZATEPLENIE FASÁDY OBJEKTU
- ZATEPLENIE SOKLOV OBJEKTU
- ZATEPLENIE STRECHY OBJEKTU VRÁTANE MONTÁŽE NOVOHARMONAVAJÚCEJ PÔVLAKOVEJ KRYTINY
- VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- MONTÁŽ ODKVAPOVÝCH CHODNÍKOV
- VÝMENA STOVÁRSTVO KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE OCELE A DREVA V OBVODOVÝCH PLÁŠŤOCH
- DEMONTÁŽ S NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU PÔVODNÝCH DEKORATÍVNYCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC V OBVODOVÝCH PLÁŠŤOCH V ZMYSLE STN 73 3114: 2014
- VYTVORENIE NOVÝCH OTVOROVÝCH OTVOROVÝCH V OBVODOVÝCH PLÁŠŤOCH – DOSTAVANÉ ČASTI PARAPETNÉHO PÁSMA
- MONTÁŽ ŽELEZOBETÓNOVÝCH PODESTÍ PRED PÔVODNÝM A NOVOHARMONAVAJÚCIM VSTUPOM DO OBJEKTU
- DEMONTÁŽ PÔVODNEJ STREŠNEJ PLÁŠŤA PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU – ZÁSTAVBA A ZÁDVERIA PAVILÓN A, PAVILÓN B
- MONTÁŽ NOVOHARMONIZAČNÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA – ZÁSTAVBA A ZÁDVERIA PAVILÓN A, PAVILÓN B
- VÝMENA LEŽATÝCH ROZVODOV UK VODOVODU A METALICKÝCH KANALIZIÍ, BEZ VÝMENY STúPAČOV A PRÍPOJOVÝCH POTRUBÍ A VYKUROVACÍCH TELIES
- HYDRAULICKÉ VYROVNÁVANIE STúPAČOV UK A TERMOSTATICKÁCH VŠETKÝCH VYKUROVACÍCH TELIES
- VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROVÝCH
- VÝMENA ODSTUPOVACÍCH TELIES, ODSTUPOVÉ VZDUCHOVÉ ELEMENTY A ELEKTRICKÉ ROZVODY VRÁTANE ELEKTROINŠTALÁCIE PÔVODNÉ A VYKUROVACÍCH TELIES
- DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO ZASKLIEVACIEHO SYSTÉMU A MONTÁŽ NOVÉHO ZASKLIEVACIEHO SYSTÉMU
- OPRAVA ODSTUPOVACÍCH TELIES, ODSTUPOVÉ VZDUCHOVÉ ELEMENTY A ELEKTRICKÉ ROZVODY VRÁTANE ELEKTROINŠTALÁCIE PÔVODNÉ A VYKUROVACÍCH TELIES
- DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO ZASKLIEVACIEHO SYSTÉMU A MONTÁŽ NOVÉHO ZASKLIEVACIEHO SYSTÉMU
- OPRAVA ODSTUPOVACÍCH TELIES, ODSTUPOVÉ VZDUCHOVÉ ELEMENTY A ELEKTRICKÉ ROZVODY VRÁTANE ELEKTROINŠTALÁCIE
- OBNOVENÉ HORNÝ STRÁNOVÝ ZASKLIEVACÍCH DO FASÁDY OBJEKTU RESP. BRÁNACÍCH STAVEBNÝM PRÁCAM

UPOZORNENIE

MONTÁŽ KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU BUDE
- ZATEPĽOVANÉ BUDE ZREALIZOVANÉ V ZMYSLE STN 73 2901/Z1: 2015 A STN 73 2902: 2012 A TO ORIGINÁLNY PROJEKT SVRŠUJE ĽUDSKÉ PRÍRODNÝCH PRE APLIKÁCIU KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV ČASŤ: SKLADBY KZS SÚ NAVRHOVANÉ ZO SYSTÉMU Baumit PRE ĽUDSKÝ VYUŽITIE MATERIÁLY PLATÍ PRÍZNAČITÉ NÁHRADY WITH ZDRTVOVACÍMIMI VLASTNOSŤAMI PODKLADNÝCH VLASTNOSŤÍ VNÚTORNÝCH PRVÝCH ALTERNATÍVNYCH MATERIÁLOV MUSÍ HOMOGÉ PÍSOMNÉ ODSÚHLASIŤ PROJEKTANT A STAVEBNÝ DOHĽAD A ĽUDSKÉ LEGISLATÍVNE PRÁCE A PODLIEHAŤ SCHVÁLENIU PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV.
- ZMENY MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÉ PROJEKTANTOM A PÍSOMNE ZAZNAMENANÉ DO STAVEBNÉHO DENNÍKA. V PRÍPADE NEODSÚHLASENÝCH ZMIEN MÔŽE DOJSŤ K ZNÍŽENIU ALEBO ZÁNIKU ZÁRUKY NA ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM.
- ZMENOU MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV