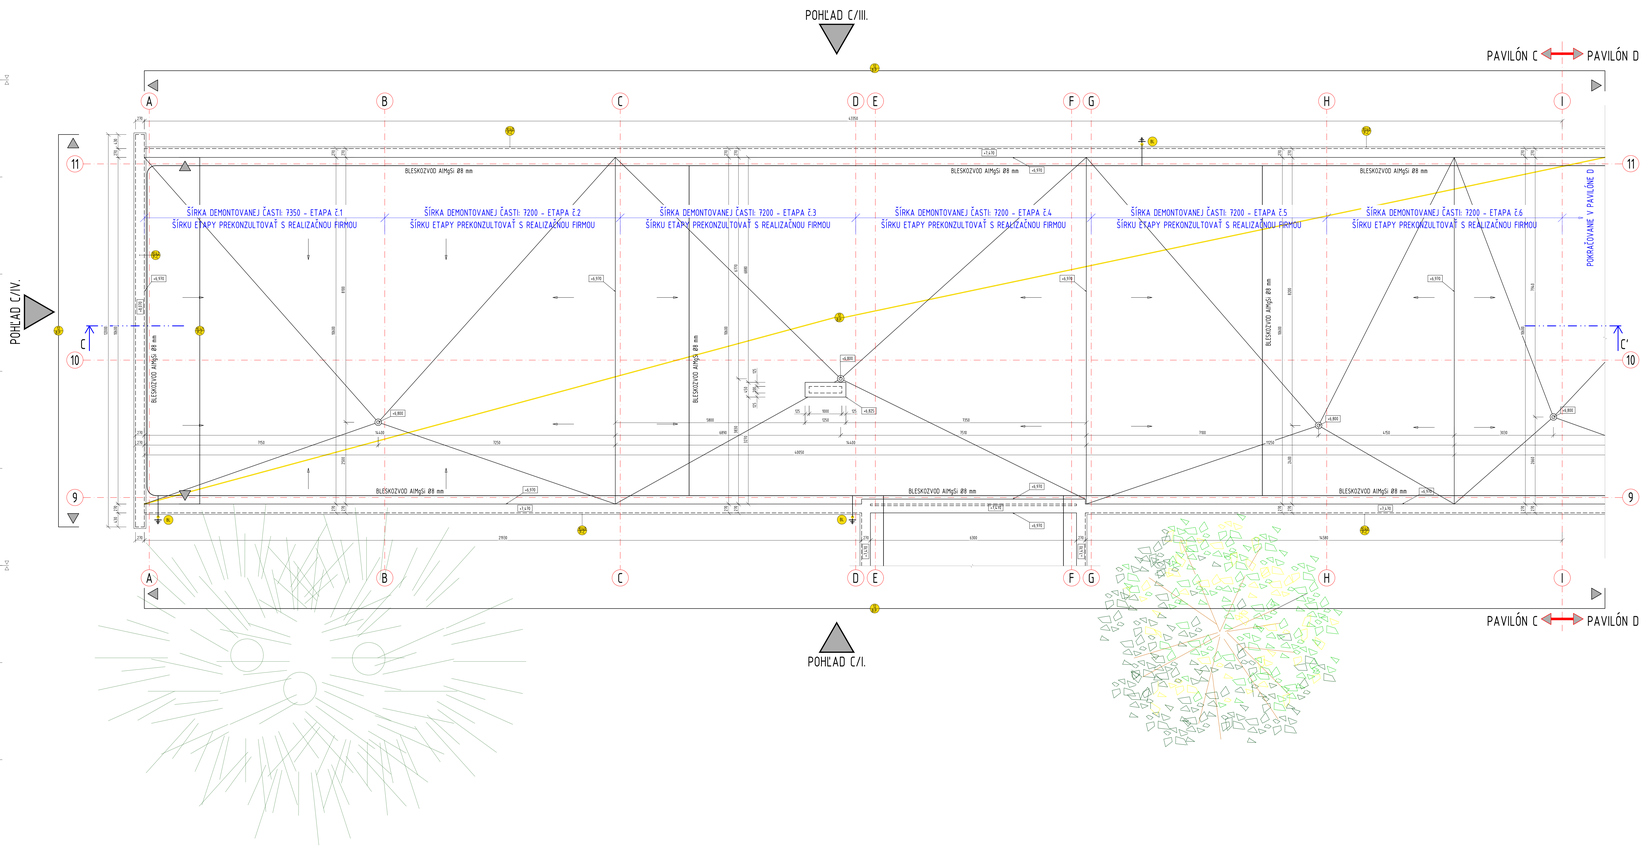

OBVODOVÁ STENA

TVÁRNE PANELY - SKLADBA HRÚBKA:
- SKLADBA PODĽA HR. 0 mm
  - *v prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 5 mm
  - *v prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- KERAMICKOBETÓNOVÝ PANEL HR. 150 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta č. 7, Q. OBJEKT: ŠKV ZÁHRADNÍCKA ZÁKLADNÁ I., TP IV. Stavba ZO5.dr.01

TVÁRNE PANELY - S VYPÍSANÝM POVRCHOM ("ŠTÍTOVÉ STENY")
- SKLADBA PODĽA HR. 0 mm
  - *v prípade nedostatočnej súdržnosti s podkladom bude predmetná vrstva demontovaná*
- KERAMICKOBETÓNOVÝ PANEL HR. 240 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta č. 7, Q. OBJEKT: ŠKV ZÁHRADNÍCKA ZÁKLADNÁ I., TP IV. Stavba ZO5.dr.01

STREŠNÝ PLÁŠŤ

- NÁTERY HYDRO SIKA DVOJZLOŽKOVÉ HR. - mm, *vrstva bude demontovaná*
- NÁTER KAT. + NÁTERY HR. - mm, *vrstva bude demontovaná*
- ZA NÁTEROM KAT. + NÁTERY HR. - mm, *vrstva bude demontovaná*
- ZA NÁTEROM KAT. + NÁTERY HR. - mm, *vrstva bude demontovaná*
- ZA NÁTEROM KAT. + NÁTERY HR. - mm, *vrstva bude demontovaná*
- SKLOBET HR. - mm, *vrstva bude demontovaná*
- PENETRAČNÝ NÁTER HR. - mm
- VEĽKOROZMEROVÉ PORobETÓNOVÉ PANELY DO MALTOVÝCH TESNÍCH HR. 240 mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. 30-50mm
- STROPNÝ PREFABRIKÁT HR. 250 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta č. 7, Q. OBJEKT: ŠKV ZÁHRADNÍCKA ZÁKLADNÁ I., TP IV. Stavba ZO5.dr.01

PODLAHA

PODLAHA 1NP - PVC
- PVC PATKOVITÝ HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- 4 VRSTVY PREZOLOVANÉ LEPIACE HMOTE HR. 2 mm
- FIBROX BOKOČEK HR. 25 mm
- PEDZIM HR. 8 mm
- ZA ETERNITOM A KERAMZITOM SA NEŘEŠÍ HR. 6 mm
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 120 mm
- ZEMINA
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta č. 7, Q. OBJEKT: ŠKV ZÁHRADNÍCKA ZÁKLADNÁ I., TP IV. Stavba ZO5.dr.01

PODLAHA 2NP - PVC
- PVC PATKOVITÝ HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- 4 VRSTVY PREZOLOVANÉ LEPIACE HMOTE HR. 2 mm
- FIBROX BOKOČEK HR. 25 mm
- PEDZIM HR. 8 mm
- STROPNÝ PREFABRIKÁT HR. 250 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta č. 7, Q. OBJEKT: ŠKV ZÁHRADNÍCKA ZÁKLADNÁ I., TP IV. Stavba ZO5.dr.01

PODLAHA NA 1.NP - SUCHOSTAVBA
- PVC PATKOVITÝ HR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- PROTI BETÓN HR. 100 mm
- 4 VRSTVY PREZOLOVANÝM STMEN HR. 2 mm
- FIBROX BOKOČEK HR. 40 mm
- STROPNÉ ZEMNÝ HR. 320 mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta č. 7, Q. OBJEKT: ŠKV ZÁHRADNÍCKA ZÁKLADNÁ I., TP IV. Stavba ZO5.dr.01

PODLAHA 1NP - BETÓNOVÝ KANÁL
- PVC PATKOVITÝ HR. 5 mm *vrstva bude demontovaná*
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm *vrstva bude demontovaná*
- 4 VRSTVY PREZOLOVANÉ LEPIACE HMOTE SPOLU HR. 2 mm *vrstva bude demontovaná*
- PODLAHOVÉ KRYCIE DOSKY HR. 25 mm *vrstva bude demontovaná*
- PEDZIM HR. 8 mm *vrstva bude demontovaná*
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA SA UTIAHNE A VÁLCUJE – SA ASFALTOVÝ NÁTER HR. 6 mm – *vrstva bude demontovaná*
- BETÓNOVÝ PREFABRIKÁT HR. 50 mm – PREKRYTIE BETÓNOVÉHO KANÁLA – *vrstva bude demontovaná v spolu osadené*
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta č. 7, Q. OBJEKT: ŠKV ZÁHRADNÍCKA ZÁKLADNÁ I., TP IV. Stavba ZO5.dr.01

PODLAHA ZÁKOVNÉ CENTRÁ
- DEMONTÁŽ BETÓN HR. 40 mm – *vrstva bude demontovaná*
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 40 mm – *vrstva bude čiastočne demontovaná*
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA HR. - mm
- PODKLADNÁ HORNÁ DOSKA HR. - mm
- V ČASTICI SÚ PODKLADNÉ VRSTVY PÔVODNEJ SLADBY V SPÁDE 0,5% V SMERE SO OBJEKTU K SCHODISKOVÝM STUPŇOM
- PÔVODNÉ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta č. 7, Q. OBJEKT: ŠKV ZÁHRADNÍCKA ZÁKLADNÁ I., TP IV. Stavba ZO5.dr.01

SKLADBA ODVODNIVÉHO CHODNÍKA
- BETÓNOVÁ VRSTVA ZÁKLADNÁ, ZLATOVANÁ HR. 2x3 m – 3x 100 mm – *vrstva bude demontovaná*
- MRLTNÝCH PÍSTROV – 3x 5 mm – *vrstva bude demontovaná*
- ŠTRKOVÉHO HR. 50 mm – *vrstva bude demontovaná*
- ŠTRKOPÍSKOM HR. 200 mm – *vrstva bude demontovaná*

LEGENDA HMÔT

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- BÚRACIE PRÁCE
- VYPRÁCOVANÝ PRIESTOR NIE JE PREDMETOM REŠENIA OBNOVY

LEGENDA DREVÍN

- HLUČNÉ DREVINY
- LISTNATÉ DREVINY

LEGENDA INŠTALÁCIÍ

- VYKURovacie TELESO – ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ – BEZ VÝMENY
- VYKURovacie TELESO – ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR LIATINOVÝ – BEZ VÝMENY
- VYKURovacie TELESO – DOSKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ – BEZ VÝMENY
- STÚPACIE POTRUBIE VYKURovANIA
- PRÍPOJOVÉ POTRUBIE VYKURovANIA
- PRÍVODNÉ A VRATNÉ LEŽATÉ ROZVODY UK
- PLYNOVODNÉ POTRUBIE
- HLAVNÝ UZÁVER PLYNU

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- M DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK, OBKLADOV A POVRCHOV PODKLADNÝCH KONŠTRUKCIÍ (PRÍPRAVA PODKLADU V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI)
- M DEMONTÁŽ SOKLOVÉHO OBKLADU V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU
- M DEMONTÁŽ SKLOBETÓNOVÝCH VÝPLNÍ V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- M DEMONTÁŽ OBVODOVÉHO PANELA REZANÍM V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI A ČASTI PO STATIKA
  - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA JE UVEDENÁ V PD STATIKA
- M DEMONTÁŽ FASÁDNEHO DRŽIAKU ŽALÚZIAY
- M DEMONTÁŽ EXIST. BETÓNOVÉHO CHODNÍKA A VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA. ŠÍRKA VÝKOPU MIN. 600 mm -ZÁROVEŇ PLATÍ, ŽNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRY OBJEKTUM ŠÍRKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
  - UPOZORNENIE V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA
- M DEMONTÁŽ REZANÉ ASFALTOVÉHO KRYTU A VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA. ŠÍRKA VÝKOPU MIN. 600 mm -ZÁROVEŇ PLATÍ, ŽNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRY OBJEKTUM ŠÍRKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
  - UPOZORNENIE V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA
- M DEMONTÁŽ EXIST. BETÓNOVEJ DLAŽBY (500x500 mm) RESP. BETÓNOVÝCH PANELOV (2000x2000 mm) S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, VÝKOP ZEMINY V OBLASTI SOKLA. ŠÍRKA VÝKOPU MIN. 600 mm -ZÁROVEŇ PLATÍ, ŽNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRY OBJEKTUM ŠÍRKA A ŠÍRKA VÝKOPU V ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
  - UPOZORNENIE V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA
- M DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA V CELOM ROZSAHU PO PÔVODNÚ NOSNÚ KONŠTRUKCIU, PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA BUDE ÚDRŽANÁ A ODMASTNENÁ
  - VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA
- M DEMONTÁŽ PODKLADNÝCH KONŠTRUKCIÍ V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI – ZÁVETRIE A ZÁVERY, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA
- M DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA VRÁTANE ZATEPLENIA ATIK, KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ, VETRACÍCH HLAVÍC STREŠNÉHO PLÁŠŤA A KANALIZÁCIE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI, DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA BUDE PREBIEHAŤ PO ETAPÁCH – JEDNOTLIVÉ ETAPY SÚ VYZNAČENÉ VO VÝKRESE STRECHY
- M DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO AXIÁLNEHO NÁSTENNÉHO VENTILÁTORA
- M DEMONTÁŽ NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV PODLAHY VRÁTANE SOKLÍKOV A DRÁŽKOVÝCH LIŠTÍ – ZÁVETRIE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA
  - ROZSAH OBNOVY:
  - NÁŠLAPNÁ VRSTVA
  - ROZNÁŠACIA VRSTVA
  - PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA ĎALEJ NA NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ
- M DEMONTÁŽ NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV PODLAHY VRÁTANE SOKLÍKOV A DRÁŽKOVÝCH LIŠTÍ – ZÁVETRIE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA
  - ROZSAH OBNOVY:
  - NÁŠLAPNÁ VRSTVA
  - ROZNÁŠACIA VRSTVA
  - PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA ĎALEJ NA NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ
- M DEMONTÁŽ OSVETLOVACÍCH TELIES A NÁSTENNÝCH VYPÍNAČOV VRÁTANE KAMEROVÉHO SYSTÉMU BUDE REALIZOVANÁ V ROZSAHU A V ZMYSLE PD ELEKTROMONTÁŽ/ALDA
- M DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- M DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK A OBKLADOV A ČASTÍ DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ, PRÍPADNE ĽAHKÝCH DELIACICH KONŠTRUKCIÍ NAPOJENÝCH NA DEVÄTOVÉ KONŠTRUKCIE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- M DEMONTÁŽ BETÓNOVÉHO EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- M DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ MUROVANEJ SKRINE V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU
- M DEMONTÁŽ LAPÁČOV STREŠNÝCH SPLAVENÍN A CHRLIČOV, VÝKOP PRE POSUN LATINKOVÉHO POTRUBIA-NAPOJENIE NA HORIZONTÁLNU VETVU KANALIZAČNÉHO POTRUBIA
- M PAVILÓN A DEMONTÁŽ-POSUNUTIE EXISTUJÚCEJ OCELOVEJ BRÁNY O HRÚBKU KZS S JEJ NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, SKRÁTENIE PÔVODNÉHO PLOTIVA PAVILÓN B SKRÁTENIE OCELOVEJ KONŠTRUKCIE O MIN. 200 mm A JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ.
- M DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH DREVENÝCH OCELOVÝCH BRÁNY O HRÚBKU KZS S JEJ NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, SKRÁTENIE PÔVODNÉHO PLOTIVA PAVILÓN B SKRÁTENIE OCELOVEJ KONŠTRUKCIE O MIN. 200 mm A JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ.

VÝKOP ZEMINY PRE ZÁKLADOVÝ PÁS NOVONAVRHOVANÉHO SCHODISKA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI (HĹBKA VÝKOPU-NEZÁMRZNÁ HĹBKA 1,0 m, ZNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRY OBJEKTUM ŠÍRKA VÝKOPU PODĽA VÝKRESOVEJ ČASTI

- M DEMONTÁŽ-REZANÉ ASFALTOVÉHO KRYTU A VÝKOP HĺBKY V ŠÍRKE 600 mm PRE ULOŽENIE ŽIARIVKU KANALIZÁCIE - ODVODNENIE STRECHY ZÁVETRIA
- M VÝSTUPNÉ STUPŇOV ŠKÁR OBVODOVÝCH KERAMZITOBETÓNOVÝCH PANELOV
- M DEMONTÁŽ – VYBÚRANIE OTVORU Ø 180 mm PRE OSADENIE CHRLČA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
  - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA JE UVEDENÁ V DETAILOCH A VÝPISOCH KONŠTRUKCIÍ
- M DEMONTÁŽ SDK PODHĽADOVÝCH DOSIEK VRÁTANE DEMONTÁŽE NOSNEJ A MONTÁŽNEJ OCELOVEJ PODKONŠTRUKCIE
- M DEMONTÁŽ KAMENNÉHO EXTERIÉROVÉHO MÚRIVA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- M DEMONTÁŽ VYKURovacích TELIESA V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI

VÝRUB STROMOV A KROV BRÁNACÍCH V RAZOM REALIZOVANÉ STAVEBNÝCH PRÁC PRE STROMOV A KROV BUDÚ ODSTRÁNENÉ

- M VYPRACOVANÝCH POD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU NÁSLEDNE ZAZÝRNÉ DREVENÚ ŠTEPNICU REZNÉHO ZELEŇ MA NEGATÍVNY VPLYV NA ŽIVOTNOSŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ V TESNEJ BLÍZKOSTI
- M DEMONTÁŽ VETRACÍCH ŽIACHT NA STRECHE TELOCVIČNE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI
- M DEMONTÁŽ SKRNE PRE HUP A PLYNOMEROVÉ SKRNE, VÝKOP ZEMINY PRE PRELOŽENIE PLYNOMEROVÝCH SKRÍŇ DO MIN. HĹBKY 1,0 m, PRESNÁ POLOHA PRE ODBERNÉ PLYNOMEROVÉ SKRNE BUDE URČENÁ PO ZDRVOVANÍ A ZAMERANÍ. LEŽATÍNO POSTUPNÉHO ROZVODU PLYNU
- M DEMONTÁŽ-LOKÁLNE VYSPRAVENIE STENY ČISTIVEREJ
- M DEMONTÁŽ BLESKOZVODU S JEHO NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU

DEMONTÁŽ ZÁMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ
- ZÁBRADLÍ, OCN, OD 00
- RÚŠTY – VSTUPY, OCN, OD 20
- VETRACIE MRIEŽKY, OCN, OD 40
- OSTATNÉ, OCN, OD 60

DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ
- PARAPETNÉ DOSKY OKIEN NA BÁZE PVC, OCN, OD 00
- PARAPETNÉ DOSKY OKIEN NA BÁZE DREVA, OCN, OD 20
- OPLECHOVANIE STREŠNÝ, OCN, OD 40
- ODKVAPOVÝ SYSTÉM, OCN, OD 60
- OSTATNÉ, OCN, OD 80

DEMONTÁŽ STOLÁRSKYCH KONŠTRUKCIÍ
- PARAPETNÉ DOSKY

DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- PARAPETNÉ DOSKY

DEMONTÁŽ OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- DEMONTÁŽ ŽIVENÝCH KONŠTRUKCIÍ
- DEMONTÁŽ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE DREVA, OCN, OD 00
- DEMONTÁŽ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S ICH NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, OCN, OD 20

ROZSAH OBNOVY – SO 01 ŠKOLA

- ZATEPLENIE FASÁDY OBJEKTU
- ZATEPLENIE SOKLOV OBJEKTU
- ZATEPLENIE STRECHY OBJEKTU VRÁTANE MONTÁŽE NOVONAVRHOVANEJ PERLINOVEJ ATIKY
- VÝKOP V OBLASTI ZATEPLENIE SOKLOV
- MONTÁŽ DEKAPOVÝCH CHODNÍKOV
- VÝMENA STOLÁRSKYCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE DREVA V OBVODOVÝCH PLÁŠŤOCH
- DEMONTÁŽ S NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU PÔVODNÝCH DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC V OBVODOVÝCH PLÁŠŤOCH V ZMYSLE STN 73 3114: 20%
- VÝMENNÉ NOVÝCH DVEROVÝCH STVORIEV V OBVODOVÝCH PLÁŠŤOCH - DOSTAČNÉHO ZACH.PARAMETROV PANELA
- MONTÁŽ ŽELEZOBETÓNOVÝCH PODIEST PRED PÔVODNÝM A NOVONAVRHOVANÝM VSTUPOM DO OBJEKTU
- DEMONTÁŽ PÔVODNEJ STREŠNEJ PLÁŠŤA PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU – ČASTNE A ZÁVEROVÁ PAVILÓN A, PAVILÓN B
- MONTÁŽ NOVONAVRHNUTÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA – ČASTNE A ZÁVEROVÁ PAVILÓN A, PAVILÓN B
- VÝMENA UZÁVITOV ROZVODOV UK VEDENÍ V METALICKÝCH KANALIZÁCIÁCH BEZ VÝMENY STúPAČOV A PRÍPOJOVÁCICH POTRUBÍ A VYKUROVACÍCH TELIES
- HYDRAULICKÉ VYROVNÁVANIE STúPAČOV ZA U TERMOSTATICKÝCH VÝSTAVCOV VYKUROVACÍCH TELIES
- VÝMENA DVEROVÝCH STVORIEV
- VÝMENA DILATAČNÝCH TESNÍ, DEMONTÁŽ VONKAJŠÍCH OBKLADOV A ZNOVUOBKLADANIE
- OBEZDANÉ KORÝTA STRÚPOV ZASKLADNÚCICH DO FASÁDY OBJEKTU RESP. BRÁNACÍCH STAVEBNÝM PRÁCAM

UPOZORNENIE

MONTÁŽ KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU BUDE
ZATEPLENIE BUDE ZREALIZOVANÉ V ZMYSLE STN 73 2901/Z5: 2015 A STN 73 2901 2012 A TO 0802/22/03 2011 DETAILY ZATEPLENIA PRVKOV UVEDZIE V ZMYSLE EURÓPSKEJ PRÍRUČKY PRE APLIKÁCIU KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV ČAS. SKLADBY KZS SÚ NAVRHOVANÉ ZO SYSTÉMU Baumit. PRE VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY PLATÍ MOŽNOSŤ NÁHRADY INÝM OSTROVNÝCH SYSTÉMOM ROVNAKÉ ALEBO VYŠŠEJ HODNOTY. VHODNOSŤ POUŽITIA ALTERNATÍVNYCH MATERIÁLOV MUSÍ VOPRED PÍSOMNE SCHVÁLIŤ PROJEKTANT A STAVEBNÝ DOZOR A SLÚŽI LEN PRE PRÍPAD POUŽITIA INÉHO MATERIÁLU V RÁMCI ROVNAKÉHO SYSTÉMU. V PRÍPADE NAHRADENIA MATERIÁLOV INÝM SYSTÉMOM ROVNAKÉHO ALEBO VYŠŠIEHO ZATRIEDENIA MUSÍ BYŤ ZACHOVANÁ ROVNAKÁ ALEBO VYŠŠIA HODNOTA TEPELNÉHO ODPORU A ROVNAKÁ ALEBO VYŠŠIA HODNOTA DIFÚZNEHO ODPORU. ZMENA MATERIÁLOV SMIE BYŤ VYKONANÁ LEN PO PREDCHÁDZAJÚCOM SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOM A STAVEBNÝM DOZOROM. PRI VŠETKÝCH MATERIÁLOCH MUSÍ BYŤ ZACHOVANÁ ROVNAKÁ ALEBO VYŠŠIA HODNOTA TEPELNÉHO ODPORU A ROVNAKÁ ALEBO VYŠŠIA HODNOTA DIFÚZNEHO ODPORU. PRI KAŽDOM MATERIÁLE A KAŽDOM DRUH MPEČIATKOVANÉ ZARIADZOVANIE MUSÍ BYŤ DOKUMENTOVANÁ PÍSOMNE A V PRÍPADE NEŽIADU ZHODNOSTI MUSÍ BYŤ ZDOKUMENTOVANÁ OPRAVA A VYPOČÍTAVÁ ZABEZPEČENÍ OPRAVY PODKLADOV.

PÔVODNÝ MEDIANOVÝ OBKLAD
V PRÍPADE PREKLADANIA NEDOSTATOČNEJ SÚDRŽNOSTI MEDIANOVÉHO OBKLADU S PODKLADOM BUDE MEDIANOVÝ OBKLAD ODSTRÁNENÝ. MIESTO ROZSAH BUDE URČENÝ PO ZAPÍSATI STAVEBNÝM PRÁC. PEVNOSŤ ZA PRÍPADNÝCH PODKLADU MINIMÁLNE 200 kPa. PRÍČOM MINIMÁLNA JEDNOTLIVÁ HODNOTA MUSÍ BYŤ MIN. 80 kPa. PODKLAD JE MOŽNÉ LOKÁLNE VYROVNAŤ MALTOU ALEBO OMIETKOU. VŠETKÁ MA SÚDRŽNOSŤ MINIMÁLNE 250 kPa.

VÝKOP V OBLASTI SOKLOV – DEMONTÁŽ POTRUBIE
PRI VÝKOPE V OBLASTI SOKLOV JE POTREBNÉ REŠPEKTOVAŤ POLOHU EXISTUJÚCEHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA POLOHA DRENÁŽNEHO POTRUBIA JE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÁ VO VÝKRESE SPEVNENÝCH PLÔCH. POLOHA DRENÁŽNEHO POTRUBIA JE ZNÁZORNENÁ NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD, spracovateľ Stavoprojekt BRATISLAVA, r. 1968

DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC
PRI DEMONTÁŽI PÔVODNÝCH DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC PODĽA PODMIENOK PRE REŠPEKTOVANIE PODMIENOK PRE REŠPEKTOVANIE PÔVODNÉHO ČLENENIA A SÚLADE S NORMOU STN 73 3114: 20% NA PÁ V TELOCVIČNE VYHOVUJE MODIFIKOVANÝ V PODOBE ZATVÁRANIA PRE ZABEZPEČENIE ZNÍŽENIA ZNEČISTENIA ČASTICAMI PRACHU. ZATVÁRANIE TEPELNÉHO TECHNIKY, VLHKOSTNÉHO REŽIMU S VYLOŽENÝM KONDENZÁCIE A STAVEBNEJ AKUSTIKY JE NUTNÉ ČASTICU DANÁ DEMONTOVANÝ A SPÄTNE ČLENENÝ V SÚLADE S POŽIADAVKAMI STN 73 3114: 20%.

V PRÍPADE, ŽE SA PO DEMONTÁŽI PREDMETNÝCH STVORIDIELOV KONŠTRUKCIÍ PREUKÁŽE, ŽE DEMONTÁŽ A ICH SPÄTNÁ MONTÁŽ BEZ POŠKODENIA A Z TECHNICKÉHO HĽADISKA NIEKDE MOŽNÁ, PREDMETNÉ STVORIDIELOV KONŠTRUKCIÍ BUDÚ NAHRADENÉ V CELOM ROZSAHU STAVBY ZA STVORIDIELOV KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S OSLABENÝM TRIEDKAMI A ROVNAKÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRAMI ŠPECIFIKOVANÝCH VO VÝKAZE NOVONAVRHOVANÝCH STVORIDIELOV KONŠTRUKCIÍ.

ÚPRAVA LEŽATÍCH ROZVODOV UK
PRI DEMONTÁŽI-MONTÁŽI LEŽATÍCH POTRUBÍ VYKUROVANIA BOLO UVAŽOVANÉ S DEMONTÁŽOU/MONTÁŽOU 40% PODLAHOVÝCH VRSTIEV VO VYMEDZENEJ DOKUMENTÁCII SÚ ŠPECIFIKOVANÉ ČIARKOVANÉ TRASY A POLOHY PODLAHOVÝCH VRSTIEV V CELKOVEJ HRÚBKE MEN PRE LEPŠIU IDENTIFIKÁCIU OBLASTÍ, V KTORÝCH BUDE VHODNÉ ODKRYŤ INŠTALAČNÝ KANÁL PRE METALICKÚ LEŽATÍCH POTRUBÍ

ÚPRAVA LEŽATÍCH ROZVODOV UK
ÚPRAVU UZÁVITOVÁNIE SÚHLASÍ A ŠPECIFIKUJE TYPOV ODKVAPOVÝCH CHODNÍKOV
ÚPRAVU UZÁVITOVÁNIE SÚHLASÍ A ŠPECIFIKUJE TYPOV ODKVAPOVÝCH CHODNÍKOV JE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÁ VO VÝKRESE SÚHLASÍ

KAMEROVÝ SYSTÉM
EXISTUJÚCI KAMEROVÝ SYSTÉM BUDE PRED REALIZÁCIOU DEMONTOVANÝ A NÁSLEDNE SPÄTNE NAMONTOVANÝ SYSTÉMOM

BLESKOZVOD
BLESKOZVOD BUDE PRED ZATEPLENÍM OBKLADOV KONŠTRUKCIÍ DEMONTOVANÝ A PO UKONČENÍ PREDMETNÝCH STAVEBNÝCH PRÁC NÁSLEDNE SPÄTNE NAMONTOVANÝ NA SYSTÉMOVÉ PRVKY

DREVENÉ RESP. VÝRUB STROMOV A KROV
STROMY A KRY V STAVBY S FASÁDOU RESP. V JEJ TESNEJ BLÍZKOSTI BRÁNACÍ V RAZOM REALIZOVANÉ STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYPLÝ PREDMETNÉ STROMY A KRY SÚ ŠPECIFIKOVANÉ VO VÝKRESOCH ČASTÍ

KOREŇ STROMOV A KRY V STAVBY S FASÁDOU RESP. V JEJ TESNEJ BLÍZKOSTI ŠPECIFIKUJE RAST RAS A PLOSNÉ Z OBVODU ZVÝŠENÚ VLHKOSŤ A NEDOSTATKU SLNEČNÉHO ŽIARENIA SÚ ZLOŽKAMI NAJVÄČŠÍ VPLYV NA DEGRADÁCIA POVRCHOVÝCH ÚPRAVY KZS JE NUTNÉ ÚPRAVAŤ ZREKAŽIM

POZNÁMKY

PRED REALIZÁCIOU KZS BUDÚ Z NAVRH DEMONTOVANÉ VŠETKY PREDMETY A KONŠTRUKCIE – ANTÉNNE SYSTÉMY, VZT JEDNOTKY, MRIEŽE, VOMÁKOVÉ ŽALÚZIE, KLAMPIARSKE VÝROBKY ATĎ.

PRED REALIZÁCIOU KZS BUDE PODKLADNÝ POVRCH ČISTENÝ A ZBAVENÝ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ

PRED REALIZÁCIOU KZS BUDÚ DEMONTOVANÉ PÔVODNÉ DRENÁŽNE A DAŽĎOVÉ KANALIZÁCIE V ROZSAHU A ZMYSLE VÝKRESOVEJ ČASTI

REZNÉ/MIESNE PÚDAMKOVÉ ŽIŠRAMA NA FASÁDE OBJEKTU V PRVOM RADE:
- V MIESTE STYKU HORIZONTÁLNEJ A VERTIKÁLNEJ KONŠTRUKCIE OSOBY, STYK STENA-STRECHA, V BODE V SKLADBE KZS APLIKOVANÁ NEMIESKAVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA VYŠŠOVÁ MM. 300 mm NAD NOVOVYTVORENÚ HORIZONTÁLNU KONŠTRUKCIU NA APROXIMÁCIU VRSTVU BUDE APLIKOVANÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA VYŠŠOVÁ MM. 300 mm NAD NOVOVYTVORENÚ HORIZONTÁLNU KONŠTRUKCIU (PODĽA POTREBY VYSTUŽENÁ APROXIMÁCIU TKANINOU)

PRED DEMONTÁŽOU PÔVODNÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDÚ PROKONZULTOVANÉ, PRÍPADNE UPRAVENÉ ROZMERY STVORIDIELOV KONŠTRUKCIÍ PODĽA KONKRÉTNYCH TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK ZODPOVEDNÝCH STVORIDIELOV KONŠTRUKCIÍ. KEĎŽE V ZÁ