


LEGENDA OZNAČENIA

- POTRUBIE OCELOVÉ DN25 , POD STROPOM
- STÚPACIE POTRUBIE - OCELOVÉ BRALENOVÉ, VO FASÁDNEJ IZOLÁCIÍ

DETAIL PRESTUPU POTRUBIA STENOU

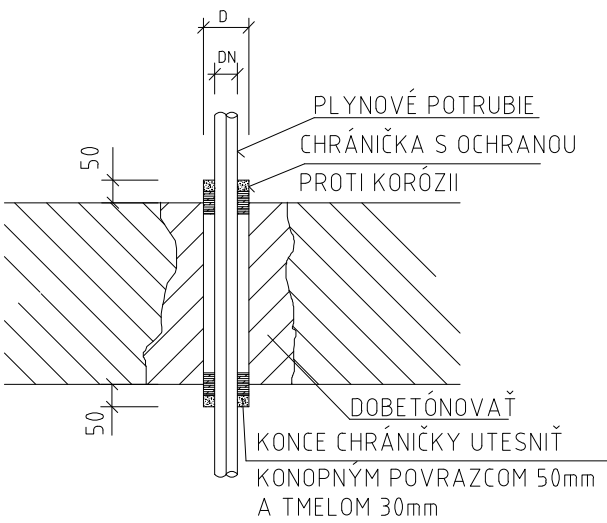

TABUĽKA SPOTREBIČOV

OZN.	NÁZOV	POČET KS	SPOTREBA		VÝKON kW
			JEDNOT.	SPOLU	
PVD	PLYNOVÁ VARNÁ DOSKA	2	1,2 M3/H	2,4 M3/H	1,2
SPOTREBA PLYNU			2,4 M3/H		

POZNÁMKA:

- INŠTALÁCIA PLYNU SA ROBÍ CELOZVÁRANÁ PODLA TPP 704 01
- REGULÁTOR A PLYNOMER SA UMIESTNÍ DO OPLOTENIA DO LAMINÁTOVEJ SKRINKY PODLA SPP
- PRIPOJENIE KOTLA KU KOMÍNU A JEHO KONŠTRUKCIA MUSÍ VYHOVOVAŤ STN 73 4210
- PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI,
- JE NUTNÉ DORŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED POŠKODENÍM,
- PODLA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI. PRI KRÍŽENÍ ALEBO SÚBEŽNEHO VEDENIA INŽINIERSKÝCH
- SIETI JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005

Autor návrhu		Ing. Jaroslav Hrabčák		ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk		
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.				
Vypracoval		Ing. Adriána Turcovská, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.				
Stavebník		Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov				
Miesto stavby		par. č.: 170/7 Gerlachov, okres Bardejov		Číslo zákazky	2020-306	
				Formát	2 x A4	
Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 8 B.J. BEŽNEHO ŠTANDARDU				Dátum	02/2021
Objekt	ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE				Stupeň	DSP
Obsah	PÔDORYS 3.NP				Mierka	1:75
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV				Číslo výkresu	04

