


RZ LOGOFLOOR 1(2)

CHODBOVÝ ROZDELOVAČ MEIBES LOGOFLOOR 1
SO ŠTANDARDNOU VÝBAVOU PRE NAPOJENIE BYTOVÝCH JEDNOTIEK
ROZDELOVAČ A ZBERAČ - 2 OKRUHY
DN 25 - DĹŽKA ROZDELOVAČA 578 MM
SKRINKA HKV š 600/v710/h110 INŠT. DO STENY
2xGK25, AK NIE SÚ SÚČASŤOU R+Z

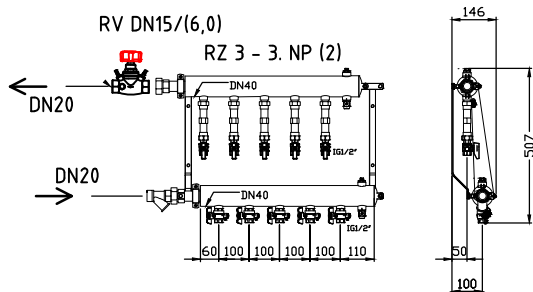

LEGENDA:

UV15 - PRÍPAJACIA ARMATÚRA HERZ 3000- PRIPOJENIE VYKUROVACIEHO TELESA RP 1/2 PRESUVNOU MATICOU. PRIPOJENIE RÚRKY VONKAJŠÍM ZÁVITOM G 3/4 S UZATVÁRANÍM A VYPÚŠŤANÍM,
TV 15(8 OTV.) - REGULAČNÝ VENTIL INTEGROVANÝ V RADIÁTORE, DIMENZIA (NASTAVENIE)
VUA15 (6 OTV.) - REGULAČNÝ VENTIL HERZ VUA, DIMENZIA (NASTAVENIE)
THM30 - TERMOSTATICKÁ HLAVICA S PRIPOJOVACÍM ZÁVITOM M 30X1,5 - NA VK RADIÁTORY
THM28 - TERMOSTATICKÁ HLAVICA S PRIPOJOVACÍM ZÁVITOM M 28X1,5 - NA REBRÍKOVÉ RADIÁTORY
RV / (-) - VYVAŽOVACÍ VENTIL STROMAX GM /NASTAVENIE)

LEGENDA ČIAR:

ROZVOD UK RADIÁTORY 65/50°C
PRÍVODNÉ POTRUBIE HLAVNÉHO ROZVODU K ROZDELOVAČOM
VRÁTNE POTRUBIE HLAVNÉHO ROZVODU K ROZDELOVAČOM
PRÍVODNÉ A VRÁTNE POTRUBIE K RADIÁTOROM, PE-RT 16x2,0
REDUKCIA

DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO, S NAPOJENÍM ZO SPODU
ROZDELOVAČ/ZBERAČ PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE+ SKRINKA
STÚPAČIE POTRUBIE VYKUROVANIE, MATERIAL OCEĽ, IZOLOVANÉ
- OZNAČENIE
- DIMENZIA
- PODLAŽIE

- 2.08 -
KORAD 22VKP 6/12
MIESTNOSŤ
TYP TELESA, ROZMERY (DĹŽKA 1200 mm/ VÝŠKA 600 mm),


- 2.10 -	ČÍSLO MIESTNOSTI
chodba	ÚČEL MIESTNOSTI
1,2 m ² 1,9 m ³	PLOCHA/OBJEM MIESTNOSTI
20 °C 42 W	TEPLOTA/TEPELNÁ STRATA MIESTNOSTI

POZNÁMKA:

ROZVODY PLASTOVÉHO POTRUBIA SÚ VEDENÉ V PODLAHE.
STÚPAČKY V ŠACHTE A ROZVODY KOTOLNI SÚ OCELOVÉ BEZŠVOVÉ.
VŠETKY RADIÁTORY MUSIA BYŤ VYBAVENÉ ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM.

Autor návrhu	Ing. Jaroslav Hrabčák	ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Vypracoval	Ing. Adriána Turcovská, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Stavebník	Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov		
Miesto stavby	par. č.: 170/7 Gerlachov, okres Bardejov	Číslo zákazky	2020-306
Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 8 B.J. BEŽNEHO STANDARDU	Formát	3 x A4
Objekt	VYKUROVANIE	Dátum	02/2021
Obsah	PÔDORYS 4.NP	Stupeň	DSP
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV	Mierka	1:75
		Číslo výkresu	04

NAPOJENIE RADIÁTOROV:

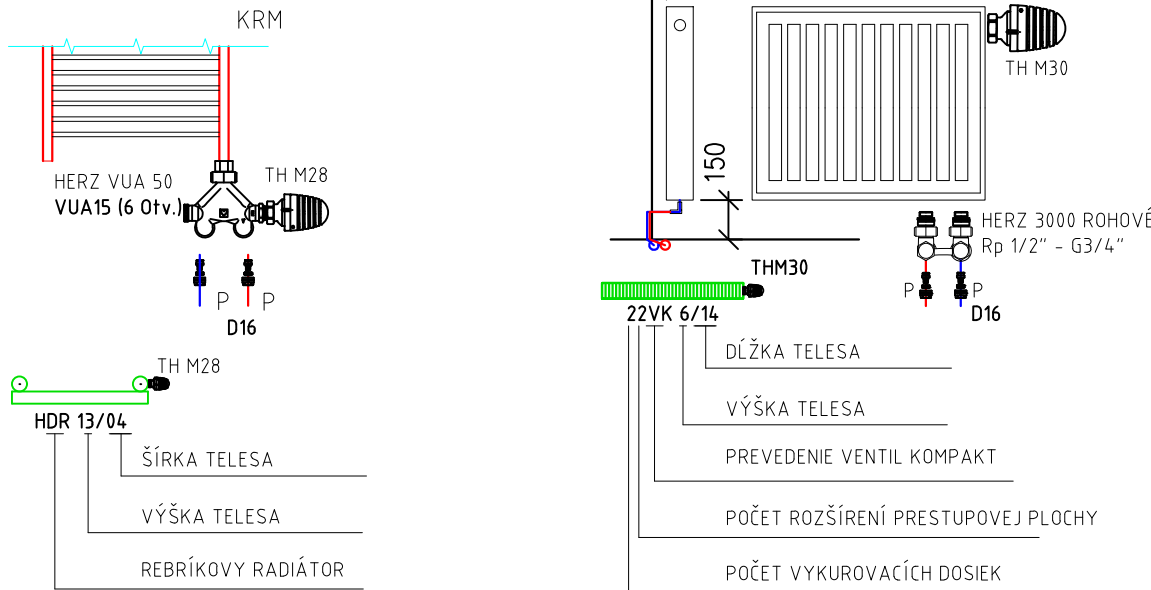

DETAIL NAPOJENIA ROZDELOVAČA

RZ 9 - 4. NP (4)
ROZDELOVAČ A ZBERAČ - 4 OKRUHY
DN 25 - DĹŽKA ROZDELOVAČA 271 MM
SKRINKA HKV š.400/v710/h110 INŠT. DO STENY
2xGK25, AK NIE SÚ SÚČASŤOU R+Z

RZ 8 - 4. NP (3)
ROZDELOVAČ A ZBERAČ - 3 OKRUHY
DN 25 - DĹŽKA ROZDELOVAČA 221 MM
SKRINKA HKV š.300/v710/h110 INŠT. DO STENY
2xGK25, AK NIE SÚ SÚČASŤOU R+Z

