

ÚZEMIE OBCE  
POVRCH ÚZEMIA  
VZDIAL. OBJEKTOV A VRCHOL. BODOV

Trebatice
Rastlý terén
1.0

## STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD


RÚRY PE-HD SDR 11 PE(100)  
D32, PN 0,1 MPa - CELKOVÁ DÍŽKA 2,50m

NAPOJIŤ NA STL PLYNOVOD DN 80, PN 0,1 MPa  
NAVARENÍM ODOBOČKY MÄNIBS D430  
A CELÝ SPOJ ZAIZOLOVAŤ

GU DN 25  
USTN DN 32/25

CHRAŇČKA  
DN 40, DL. 1,3 M

PRECHODKA OCELUPE  
TYP USTR DN 25/32

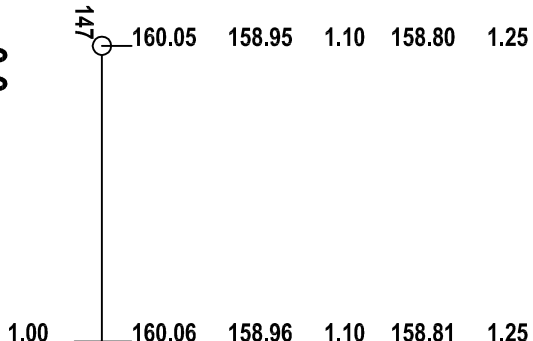


STANIČENIE [km/m]  
DN/D(PN)[mm]-MATERIÁL-DÍŽKA[m]  
SKLON[‰]-DÍŽKA[m]  
ULOŽENIE POTRUBIA

0.0
D 32 - PE RÚRY PE-HD SDR 11 PE(100)- 1.00
10.00-1.00
Piesok

## LEGENDA:

STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD D32, PN 0,3 MPa z RUR PE-HD SDR 11 PE(100)

### VZOROVÝ PRIEČNY REZ

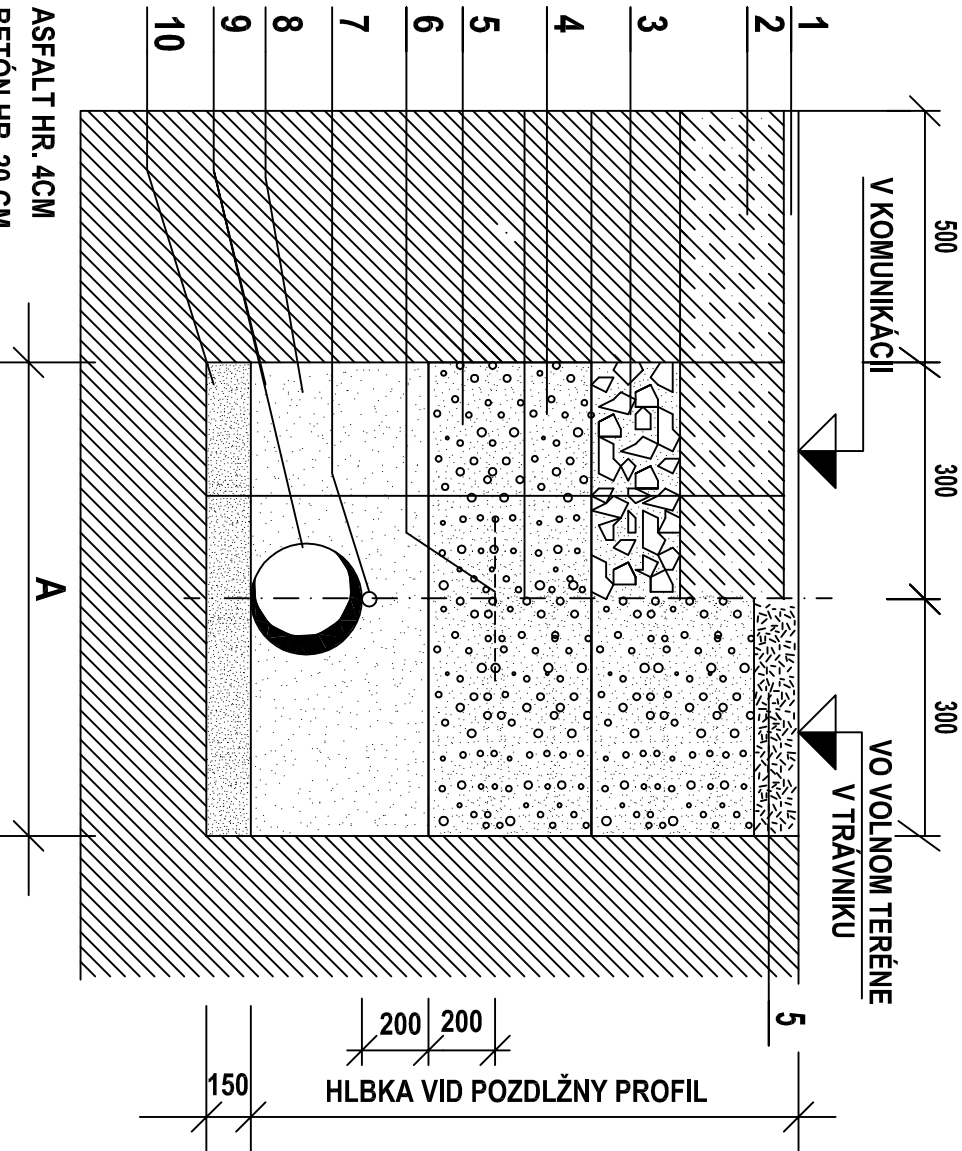

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV  
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
±0,000=160,00 m n.m.

00	09.2019				
Zmena č.	Datum	Opis zmien			
HIP:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval/Kreslil:	Kontroloval:		
Ing. Pavlák Henrich	Ing. Ivan Novák	Ing. Miloš Novák	Ing. Ivan Novák		
Kraj: Trnavský	Okres: Piešťany		Obec: Trebatice		
Stavba : Zberný dvor Trebatice					
Investor : Obec Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice					
SO 203 Prekládka plynovodu					
2.1 Inžinierske objekty				C Dokumentácia stavebných objektov	
Názov:				Mierka:	Por. č.v.
Pozdĺžny profil				1:25/100	2
Preložka STL pripojovacieho plynovodu					