

Vysvetlenia súťažných podkladov č.1

Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, 066 01 Humenné, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám zasiela vysvetlenie súťažných podkladov v zmysle § 113 ods. 7 zákona k predmetu zákazky s názvom: **„Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom“**, pod číslom **11370 – WYP**, Vestník č. **41/2022**, zo dňa **08.02.2022**.

K žiadosti o vysvetlenie Vám zasielame nasledovné stanovisko / doplnenie:

Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 10.02.2022:

Otázka:

Dobrý deň, v projektovej dokumentácii sa nachádza výkres s názvom 24 VODV_1.pdf, ktorý nie je možné otvoriť. Prosím o nápravu.

Odpoveď:

V prílohe tohto vysvetlenia Vám zasielame opravený súbor 24 VODV_1 (opravené). Ospravedlňujeme sa, ale pravdepodobne nastala technická chyba pri kompresii súboru.

Zodpovedal:

Ing. arch. Róbert Lajčiak – autorizovaný architekt

Za verejného obstarávateľa:

Ing. Anton Bernacký – splnomocnená osoba pre VO

Na vedomie:

Všetci známi záujemcovia

V Hanušovciach nad Topľou, dňa: 14.02.2022.

Príloha:


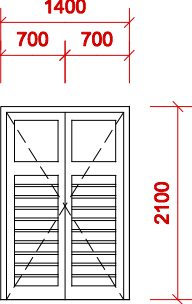
24 VODV_1 (opravené)

OZNACENIE NA VYKRESE POPIS, ROZMER	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE (POHLAD ZVONKU)	POCET KUSOV					POZNAMKA
		1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	SPOLU	
1 OKNO PLASTOVÉ KOMBINOVANÉ S IZOL. TROJSKLOM - VYKLAPACIE / OTVÁRAVÉ - PEVNÉ 1500 x 1800 mm		-	8	8	18	34	ODPORÚČANÉ HODNOTY: - $U_w = \min. 0,9 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - $U_g = \min. 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - FARBA BIELA - FARBA EXTERIÉR: BIELA - TYP PROFILU: PLASTOVÝ min.6-KOMOR.
1b OKNO PLASTOVÉ KOMBINOVANÉ S IZOL. TROJSKLOM - VYKLAPACIE / OTVÁRAVÉ - PEVNÉ 1350 x 1800 mm		-	-	2	-	2	ODPORÚČANÉ HODNOTY: - $U_w = \min. 0,9 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - $U_g = \min. 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - FARBA BIELA - FARBA EXTERIÉR: BIELA - TYP PROFILU: PLASTOVÝ min.6-KOMOR.
2 PRESKLANNÁ STENA KOMBINOVANÁ S IZOL. TROJSKLOM OKNO - VYKLAPACIE / OTVÁRAVÉ - PEVNÉ 3800 x 1800 mm		-	5	5	14	24	ODPORÚČANÉ HODNOTY: - $U_w = \min. 0,9 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - $U_g = \min. 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - FARBA BIELA - FARBA EXTERIÉR: ANTRACIT - TYP PROFILU: PLASTOVÝ min.6-KOMOR.
3 OKNO PLASTOVÉ KOMBINOVANÉ S IZOL. TROJSKLOM - VYKLAPACIE / OTVÁRAVÉ 1200 x 1200 mm		-	-	-	3	3	ODPORÚČANÉ HODNOTY: - $U_w = \min. 0,9 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - $U_g = \min. 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - FARBA BIELA - FARBA EXTERIÉR: ANTRACIT - TYP PROFILU: PLASTOVÝ min.6-KOMOR.

PRED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMERAT SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV NA STAVBE A PREVERIŤ OTVÁRAVOSŤ OKIEN A DVERÍ

OZNACENIE NA VYKRESE POPIS, ROZMER	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE (POHLAD ZVONKU)	POCET KUSOV					POZNAMKA
		1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	SPOLU	
4 PRESKLANNÁ STENA KOMBINOVANÁ S IZOL. TROJSKLOM OKNO - VYKLAPACIE / OTVÁRAVÉ - PEVNÉ 1500 x 2400 mm		-	-	-	1	1	ODPORÚČANÉ HODNOTY: - $U_w = \text{min. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - $U_g = \text{min. } 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - FARBA BIELA - FARBA EXTERIÉR: ANTRACIT - TYP PROFILU: PLASTOVÝ min.6-KOMOR.
5 PRESKLANNÁ STENA KOMBINOVANÁ S IZOL. TROJSKLOM OKNO - VYKLAPACIE / OTVÁRAVÉ / PEVNÉ 1170 x 4500 mm		2	-	-	-	2	ODPORÚČANÉ HODNOTY: - $U_w = \text{min. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - $U_g = \text{min. } 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - FARBA BIELA - FARBA EXTERIÉR: ANTRACIT - TYP PROFILU: PLASTOVÝ min.6-KOMOR.
6 OKNO PLASTOVÉ KOMBINOVANÉ S IZOL. TROJSKLOM - VYKLAPACIE / OTVÁRAVÉ 600 x 1200 mm		-	1	-	-	1	ODPORÚČANÉ HODNOTY: - $U_w = \text{min. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - $U_g = \text{min. } 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - FARBA BIELA - FARBA EXTERIÉR: ANTRACIT - TYP PROFILU: PLASTOVÝ min.6-KOMOR.
7 PRESKLANNÁ STENA KOMBINOVANÁ S IZOL. TROJSKLOM OKNO - VYKLAPACIE / OTVÁRAVÉ 4800 x 1200 mm		1	-	-	-	1	ODPORÚČANÉ HODNOTY: - $U_w = \text{min. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - $U_g = \text{min. } 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - FARBA BIELA - FARBA EXTERIÉR: ANTRACIT - TYP PROFILU: PLASTOVÝ min.6-KOMOR.

PRED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMERAT SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV NA STAVBE A PREVERIŤ OTVÁRAVOŠŤ OKIEN A DVERÍ

OZNACENIE NA VYKRESE POPIS, ROZMER	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE (POHLAD ZVONKU)	POCET KUSOV					POZNAMKA
		1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	SPOLU	
8 OKNO PLASTOVÉ KOMBINOVANÉ S IZOL. TROJSKLOM - VYKLAPACIE / OTVÁRAVÉ 900 x 1200 mm		2	-	-	-	2	ODPORÚČANÉ HODNOTY: - $U_w = \text{min. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - $U_g = \text{min. } 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - FARBA BIELA - FARBA EXTERIÉR: ANTRACIT - TYP PROFILU: PLASTOVÝ min.6-KOMOR.
9 VCHODOVÉ DVERE Z 1/3 PRESKLENNÉ S IZOL. TROJSKLOM DVOJKRÍDLOVÉ 1400 x 2100 mm		1	-	-	-	1	ODPORÚČANÉ HODNOTY: - $U_w = \text{min. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - $U_g = \text{min. } 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ - FARBA BIELA - FARBA EXTERIÉR: ANTRACIT - TYP PROFILU: PLASTOVÝ min.6-KOMOR.

UVEDENÉ ROZMERY OKENNÝCH A DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ SÚ STAVEBNÉ ROZMERY.
 PRED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠETKY ROZMERY OTVOROV ZAMERAŤ.
 VÝROBNÉ ROZMERY SA MÔŽU LÍŠIŤ V TOLERANCII +/- 5 CM.