


TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE  
ČERPACIA STANICA S JEDNÝM ČERPADLOM

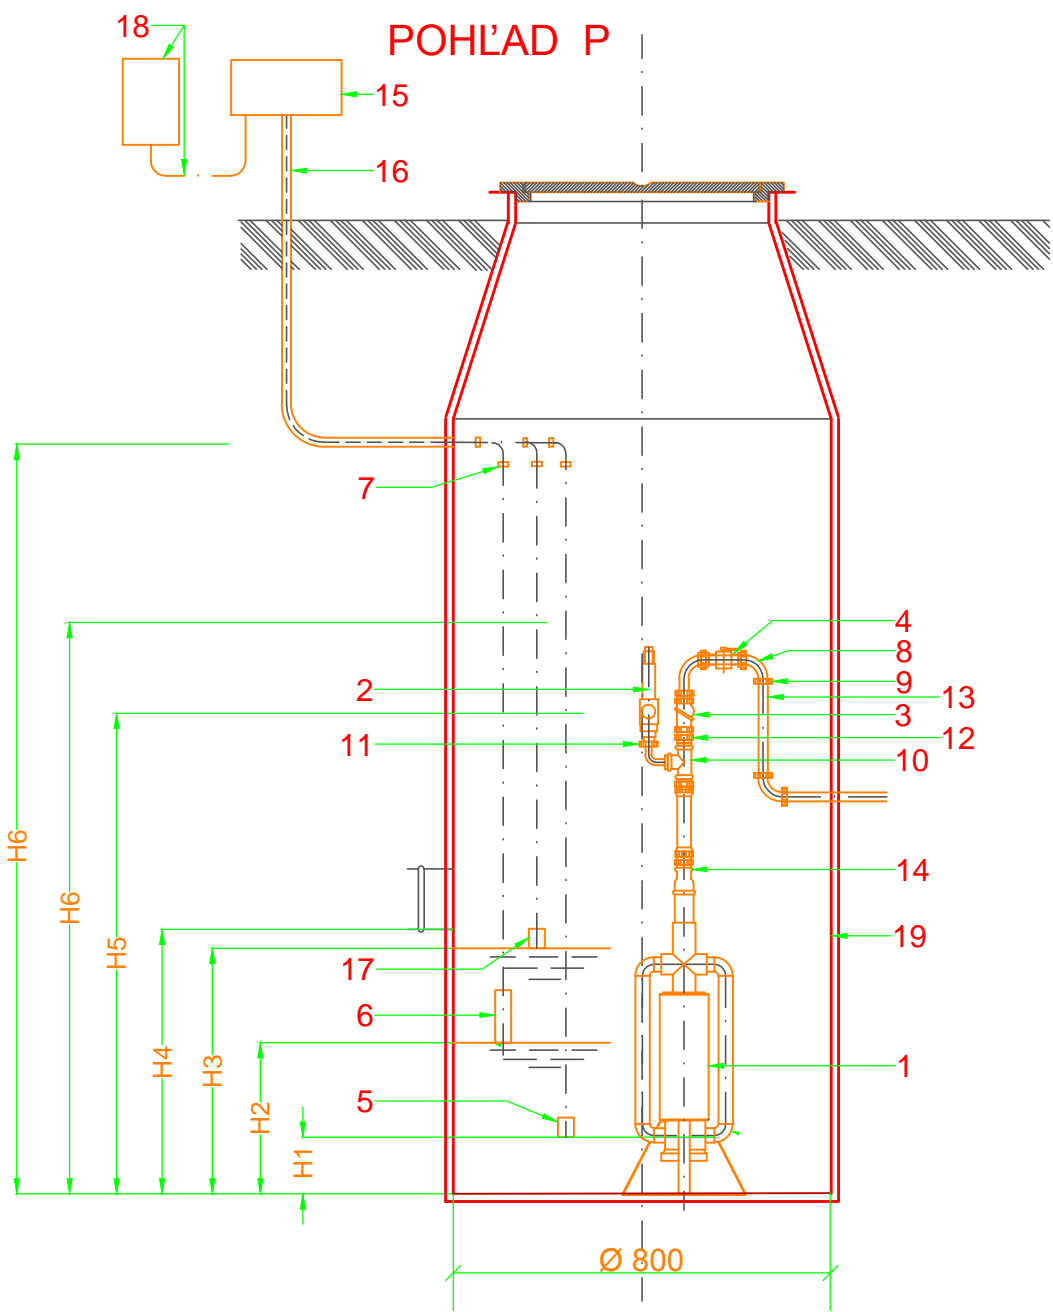

POZNÁMKA

MIN. PRIEMER ŠACHTY PRE JEDEN ČERPACÍ AGREGÁT JE 800 mm.  
OSTATNÉ ROZMERY, (VÝŠKU, PRESTUPY) JE NUTNÉ PRISPOSOBIŤ  
MIESTNYM PODMIENKAM.


ZOZNAM TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA

- 1 ĚERPADLO 1"1/4 NP-16-5-01
- 2 VENTIL POISTNÝ PRUŽINOVÝ PN 16, TYP P 10237-616, G1, OTVÁRACÍ PRETLAK 0,9 MPa
- 3 SPATNÁ KLAPKA ZV 397, 1"1/4
- 4 GULOVÝ VENTIL 1"1/4
- 5 PONORNÝ SPINAĚ MAC-3
- 6 PONORNA SONDA TSM-05
- 7 KÁBELOVÉ PRÍCHYTKY
- 8 PP-S KOLENO S VONKAJŠÍM ZÁVITOM 40x 5/4"
- 9 PP-S SPOJKA S VONKAJŠÍM ZÁVITOM 40x 5/4"
- 10 ODBOĚKA TE JEDNOZNAĚNÁ 90 S VNÚTORNÝM ZÁVITOM 5/4"
- 11 VSUVKA REDUKOVANÁ S VONKAJŠÍM ZÁVITOM 5/4"x1"
- 12 SPOJKA 5/4"
- 13 RÚRA PE D 40, PN 10, DLŽKA PODLA MONTÁŽE
- 14 PP-S SPOJKA S VONKAJŠÍM ZÁVITOM 40x 5/4"
- 15 OVLÁDACIA JEDNOTKA THS 1.1
- 16 SILOVÉ A OVLÁDACIE KÁBLE V CHRÁNIĚKE PE Dxt=50x2,8 mm
- 17 VEREJNÝ ROZVÁDZAĚ A NAPOJENIE OVLÁDACEJ SKRINKY -NIE JE PREDMETOM DODÁVKY
- 18 KÁBELOVÁ PRECHODKA PG 11
- 19 PLASTOVÁ ĚERPACIA ŠACHTA

POPIS HLADÍN

- |    |   |   |   |        |
|----|---|---|---|--------|
| H1 | - | VÝŠKA PONORNEJ SONDY TSM  | - | 0.15 m |
| H2 | - | VÝŠKA VYPÍNACEJ HLADINY POMOCO UHS  | - | 0.40 m |
| H3 | - | VÝŠKA ZAPÍNACEJ HLADINY POMOCO UHS  | - | 0.65 m |
| H4 | - | VÝŠKA PRESTUPU GRAVITAĚNEJ KANAL. PRÍPOJKY (SPODNÝ OKRAJ)                 | - | 0.70 m |
| H5 | - | VÝŠKA PRESTUPU PRE VÝTLAĚNĚ POTRUBIE (JE NUTNĚ DODRŽA NEZAMRZAJÚCU HLBKU) | - | 1.30 m |
| H6 | - | VÝŠKA PRESTUPU PRE KÁBEL ELEKTRO (JE NUTNĚ DODRŽA HLBKU PODLA STN)        | - |        |

SÚRADNICOVÝ SYSTĚM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTĚM: B.p.v.

Zmena					Kontrola		
	Index	Dátum	Meno-Podpis	Text zmeny		Dátum	Meno-Podpis
Navrhol	ING. BOČKORÁŠ	<i>Ing. Bočkoráš</i>	Kontroloval		 Projektová a inžinierska činnosť Ing. Andrej Bočkoráš Dunajská 10, 040 01 Košice		
Vypracoval	ING. BOČKORÁŠ	<i>Ing. Bočkoráš</i>					
Kreslil	HP 500						
Investor	Obec Skároš						
Miesto stavby	Kataster Skároš						
Stavba	KANALIZÁCIA OBCE SKÁROŠ						
SO-PS	SO 04 - KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY TLAKOVÉ						
Obsah	DOMOVÁ ČERACIA STANICA						

Stupeň		DSP	
Dátum	01/2017	Počet A4	2
Arch. č.	BA-01.17.01		
Mierka	1:20	Č. výkresu	zmena
Kótované v	mm	E.04	