

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

POČET LISTOV : 3

ZODP. PROJEKTANT: CHIEF DESIGNER OF THE PROJECT:	VYPRACOVAL: DESIGNER:	VEDÚCI ORGANIZÁCIE: DIRECTOR:	 VARŠAVSKÁ 3, 831 03 BRATISLAVA	
ING. REHORČÍK	ING. REHORČÍK	ING. STANOVSKÝ		
SÚBOR: FILE: E_1_2.dwg		TECHNICKÁ KONTROLA: TECHNIC CONTROL: ING. HOLLÝ		
INVESTOR: CONTRACTING AUTHORITY: OBEC KÚTNIKY, 929 01 KÚTNIKY č. 686			FORMÁT: SHEET FORMAT:	116A4
NÁZOV STAVBY: PROJECT: KANALIZÁCIA OBCE KÚTNIKY			DÁTUM: DATE:	02/2012
			STUPEŇ: PROJECT STAGE:	DSP, DVP
			Č. ZÁKAZKY: NUMBER PROJECT:	11 064 23
			ARCH. Č. ARCHIVE NUMBER:	11 064 23-E3.2
PRÍLOHA: NAME: SO 01 KANALIZÁCIA OBCE KÚTNIKY NN PRÍPOJKY ULOŽENIE KÁBLOV V ZEMI			MIERKA: SCALE:	ČÍSLO PRÍLOHY: PART: E3.2-5

Táto dokumentácia je duševným vlastníctvom spoločnosti HYDROTEAM. Nesmie byť bez predošlého písomného súhlasu kopírovaná, rozmnožovaná a sprístupnená iným fyzickým alebo právnickým subjektom.

M 1:10

PRÍLOHA 1


MINIMÁLNE VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU:

OZNAMOVACIE KÁBLE: KÁBLE jkV, KÁBLE DO 10–35 kV, VODC

PLYNOVOD, TEPELNÝ KANÁL – ČSN 73 6005

OD KÁBLA DO 1 kV "V ZEMNEJ RYHE A VOLNOM TERÉNE"

POVRCH VOLNÉHO TERÉNU – UT ±0,00

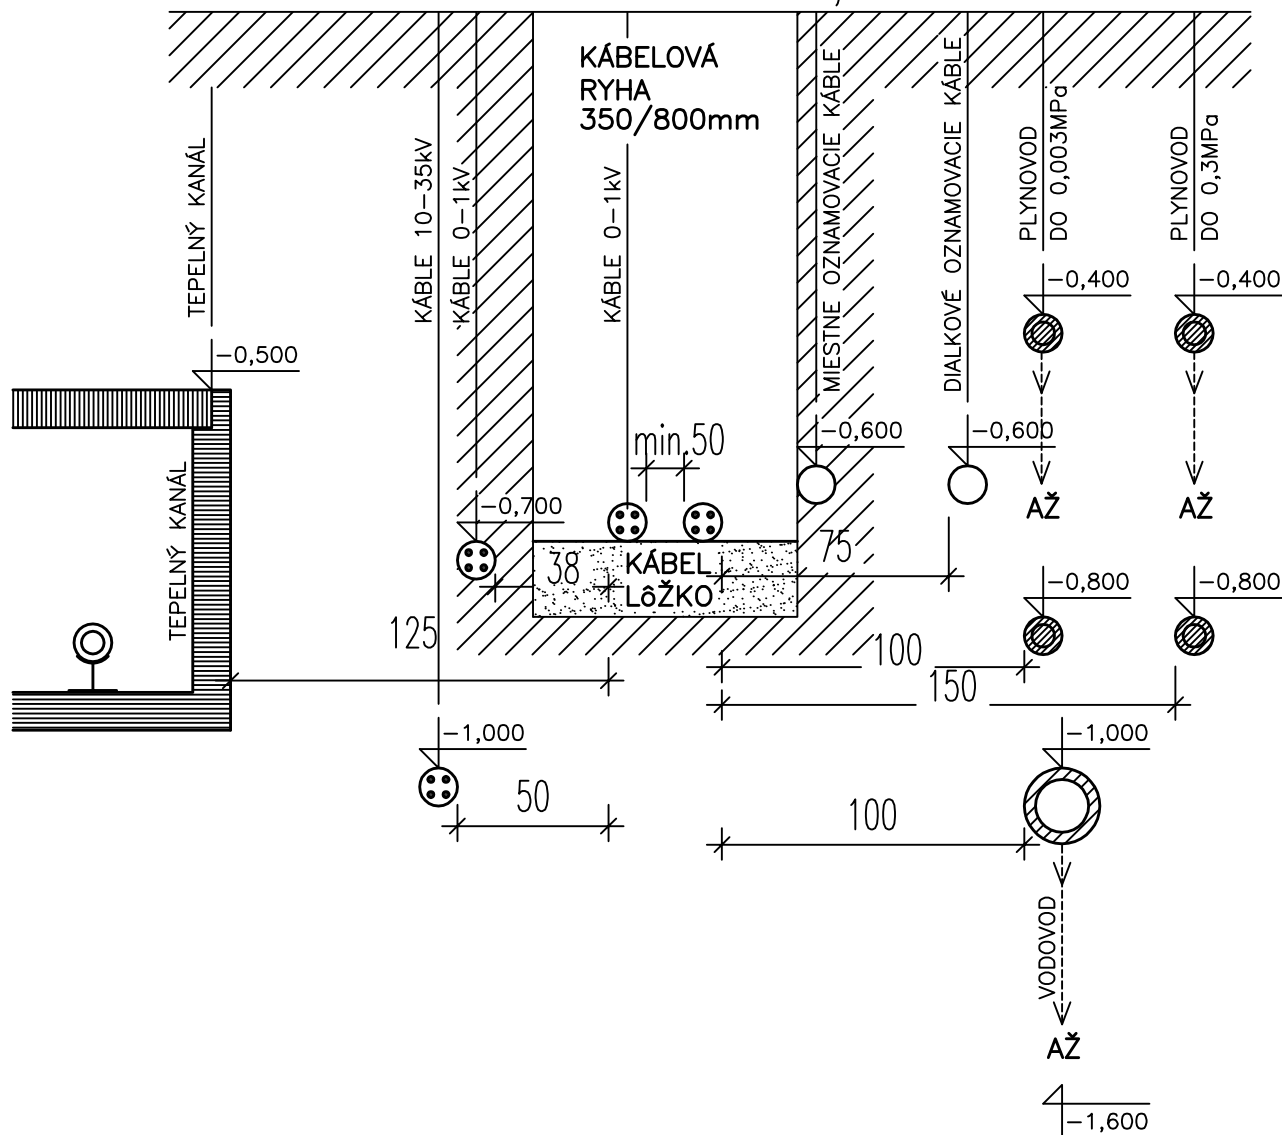

VÝPIS Z STN 73 6005:

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI SÚBEHU VEDENÍ

DRUH INŽINIERSKÝCH SIETÍ (VEDENÍ)	SILOVÉ KÁBLE DO				OZNAM. KÁBLE			PLYNOVODY		VODOVOD	TEPELNÝ KANÁL	KÁBELOVOD	KANALIZÁCIA	
	1 kV	10 kV	35 kV	110 kV	NECHRÁ- NENÉ	V CHRÁ- NIČKÁCH		DO 0,005 MPa	DO 0,3 MPa					
MINIMÁLNE VZDIALENOSTI OD 1 kV KÁBLA v mm	50	150	200	200	300	100		400	600	400	300	100	500	

NAJMENŠIE DOVOLENÉ ZVISLÉ VZDIALENOSTI PRI KRIŽOVANÍ VEDENÍ

MINIMÁLNE ZVISLÉ VZDIALENOSTI OD 1 kV KÁBLA v mm								KABEL MUSÍ BYŤ V BET. CHRÁNIČKE						
	50	150	200	200	300	300		100	100	200	300	300	300	

NAJMENŠIE DOVOLENÉ KRYTIE PODZEMNÝCH VEDENÍ v mm

VZDIALENOSTI SA MERAJÚ OD ĽAVÉHO KRAJNEHO VODIČA, POTRUBIA A KONŠTRUKCIE VEDENIA

CHODNÍK	350	500	1000	1300	MIEST. 400	DIALKOVÉ 500		400 -800	400 -800	1000 -1500	500	400 -500	1000	
CESTA	1000	1000	1000	1300	900	900		1000	1000	1500	1000	1000	1800	
VOLNÝ TERÉN	(350) 700	700	1000	1300	500	600		400 -800	400 -800	1000 -1500	500	600	1000	