


RACK (existujúci)

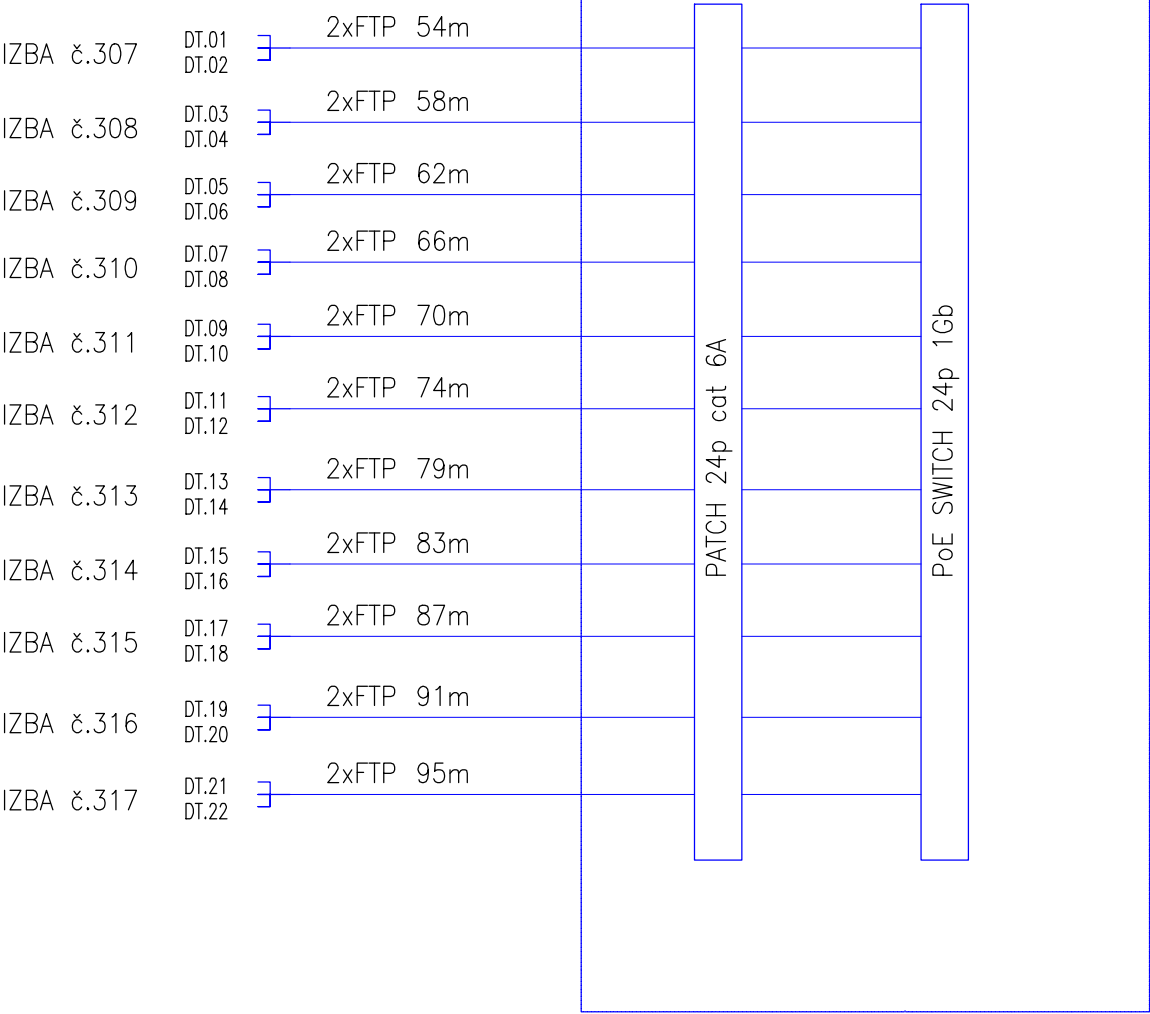

POZNÁMKA :

ROZVOD ŠTRUKTÚROVANEJ KÁBELÁŽE MEDZI DÁTOVÝM ROZVÁDZAČOM
A ZÁSUVKAMI 2xRJ45/s, Cat.6A, BUDE REALIZOVANÝ KÁBLAMI
U/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A/LSOH, VEDENÝMI V LIŠTÁCH,
RESP. RÚRKACH V SDK PRIEČKACH
KÁBLE PRE ROZVOD ŠTRUKTÚROVANEJ KÁBELÁŽE PONECHAŤ V REZERVE:
– V DÁTOVOM ROZVÁDZAČI – V DLŽKE 2m
– V PRÍSTROJOVÝCH KRABICIACH – ZÁSUVKY – V DLŽKE 20cm

ROZVODNÝ SYSTÉM 2 DC 2–24V, SELV
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
MALÉ NAPATIE SELV A PELV PODLA STN 33 2000–4–41, 2007, KAP. 414
požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 414.2

Sada číslo :

Ing.arch. Ján Kunec, Prostějovská 44, 080 01 Prešov
e-mail: jankunec@gmail.com

Vypracoval :	Zodpovedný projektant :	Hlavný projektant :	Autor projektu :
Ing. Gabriel Gál	Ing. Gabriel Gál	Ing. arch. Ján Kunec	Ing. arch. Ján Kunec
Investor : Katolícka univerzita v Ružomberku, Žilinská cesta 1644/21, 034 01 Ružomberok			
Názov stavby : REKONŠTRUKCIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA V KŇAZSKOM SEMINÁRI V KOŠICIACH			
Časť : E.8 - Slaboprúd			
Obsah výkresu : EXISTUJÚCI RACK - DOPLNENIE VYZBROJE			

Dátum : APRÍL 2022	
Stupeň : Dokumentácia na uskutočnenie stavby	
Mierka : ---	03