



DETAIL ZAPOJENIA
PANELOVÝCH VYKUROVACÍCH TELES M 1:10

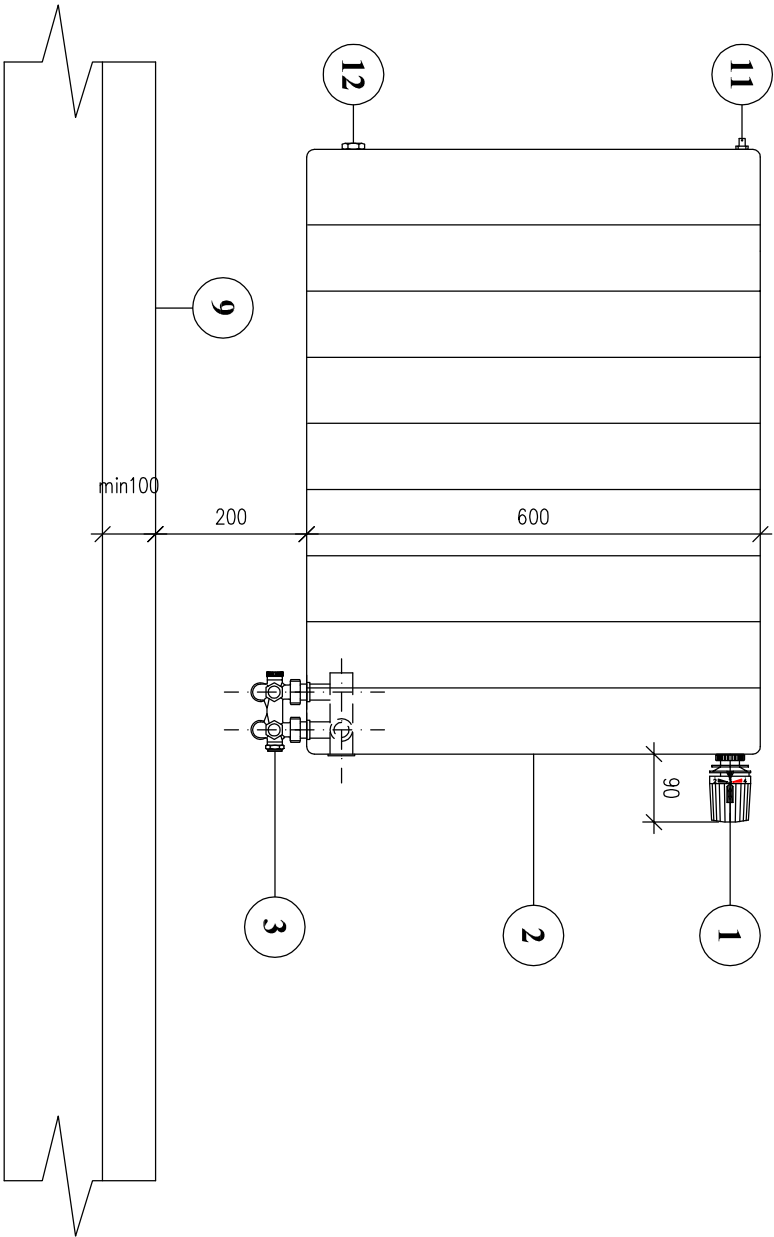

LEGENDA	
1	TERMOSTATICKÁ HLAVICA OVLADANIA
2	DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD VENTIL KOMPAKT
3	PRIPOJENIE POMOCOU SADY VEKOLUXIAR – ROHOVÁ REGULAČNÁ PRE DVOJTRUBKOVÝ SYSTÉM – IVAR.KIT DS 346/1
4	VARIABILNÁ ROZETA NA PREKRÝTIE VÝÚSTENIA PRÍPOJOK
5	DRŽIAK VYKUROVACIEHO TELESÁ
6	DIŠŤANČNÁ VLOŽKA
7	IZOLÁCIA VYKUROVACIEHO POTRUBIA – OCHRANNÁ TRUBKA
8	TEPLOVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE Z PLASTOLINKOVÝCH RÜR – 16x2,0mm
9	PODLAHA
10	PRÍPOJOVACIA GARNITÚRA (KOLENO) K VYKUROVACIM TELESÁM
11	ODVZDUŠNENIE VYKUROVACIEHO TELESÁ
12	ZÁTKA

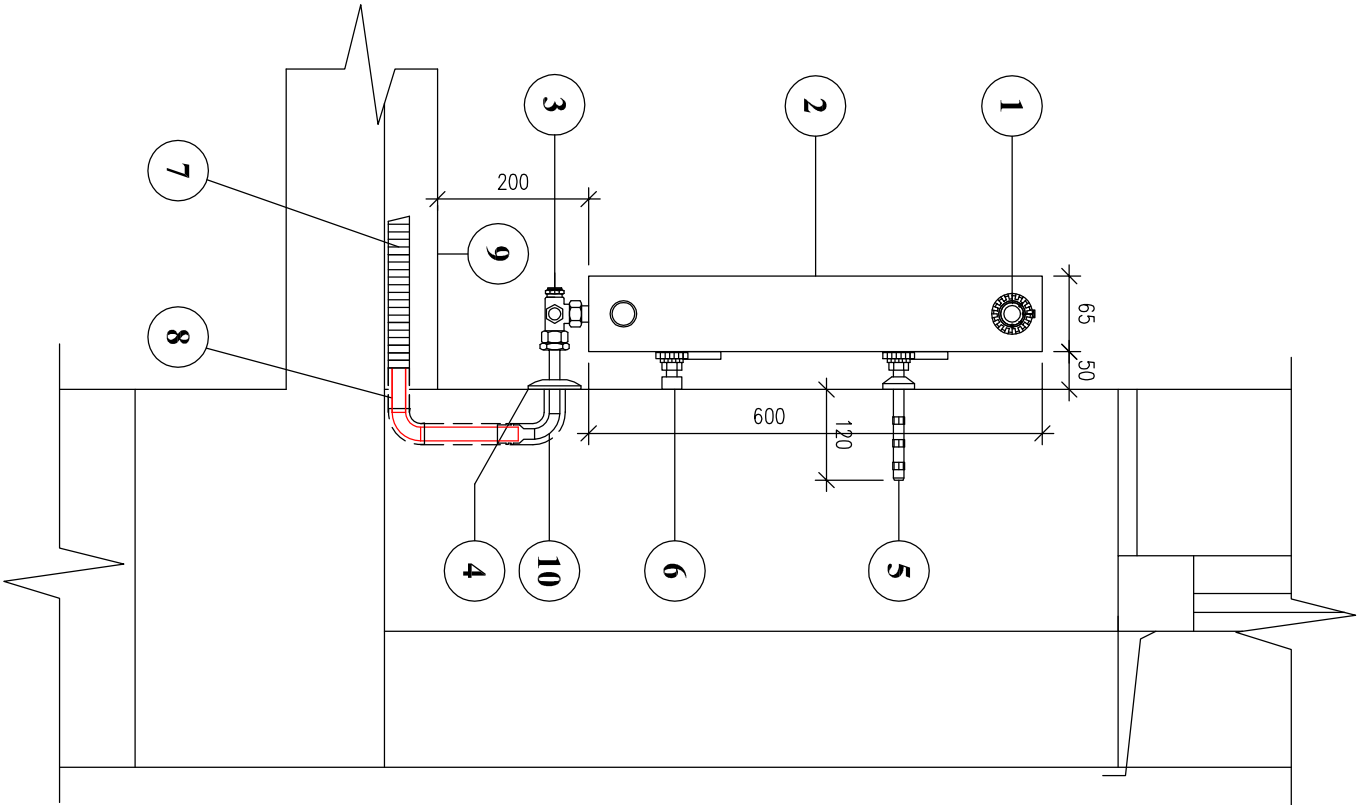

POZNÁMKY
TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

VYKUROVANIE

Autor projektu : Ladislav Varjú		Ing. BÁLINT LANGZ	
Hlavný projektant : Ladislav Varjú		PROJEKTANT	
Projektant UK : Ing. Bálint Lancz		TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV	
Investor : Obec Kostolná pri Dunaji		TEL. : 09 1 5 042 546	
Názov stavby : S001 - PRÍSTAVBA A NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY		E-MAIL : LANGZBALINT@GMAIL.COM	
Miesto stavby : 903 01 KOSTOLNÁ PRI DUNAJI, k.ú. Kostolná pri Dunaji, č.p. 93		Dátum : 06/2020	
Obsah :		Stupeň : P.S.P.	
DETAIL PANELOVÉHO RADIÁTORA		Zák. č. : 2020/37	
		Formát : 2x44	
		Číslo výkresu :	
		Mierka	
		UK04	
		1:10	