
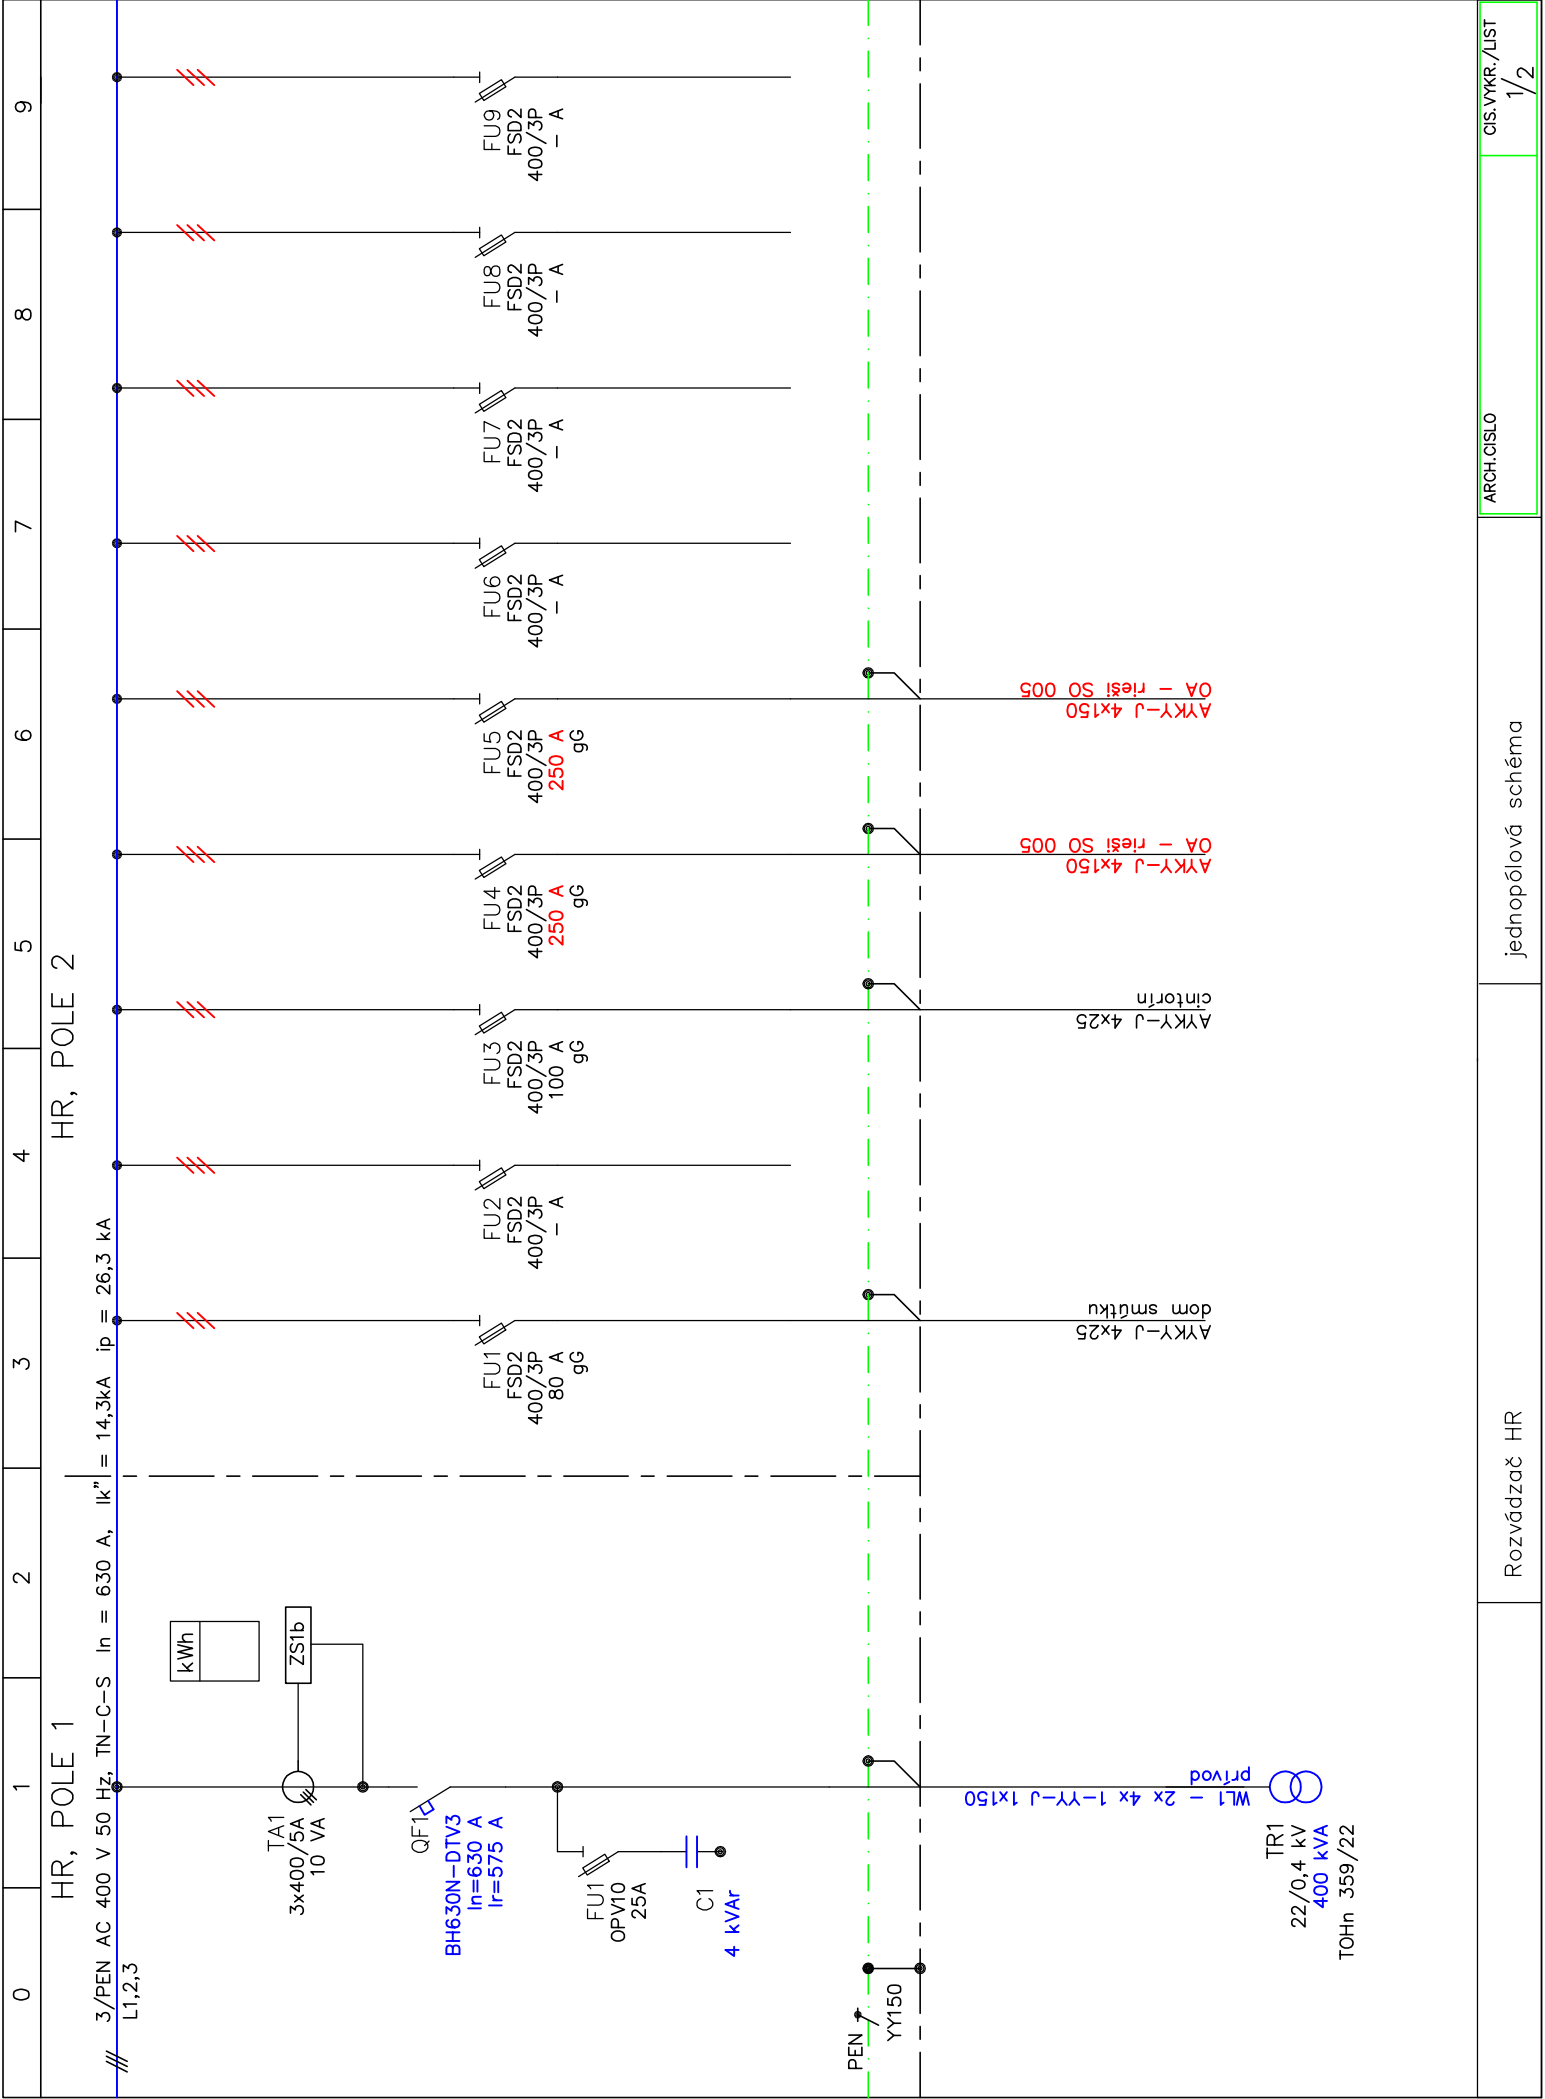


ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C
OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41
: čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
: čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

Poznámka:

Predmetom SO 005 sú vyznačené zariadenia červenou farbou

Stavba:	Školské stravovacie zariadenie			
Investor:	Košícký samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice			
Generálny projektant:	 REPRES, s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice, Slovakia tel.: +421 55 6226719; e-mail: repres@repres.sk; www.repres.eu			
Dátum:	01.08.2019	Hlavný inžinier projektu:	Autorizácia	
Stupeň:	Dokumentácia pre stavebné povolenie	Ing. J. PETRŽALA	Číslo súpravy dokumentácie	
Mierka:	-	Zodpovedný projektant profesie:		
Formát:	3 x A4	Ing. V. Klešč		
±0.000 = 313,45 m n.m. súradný systém JTSK výškový systém BpV		Ing. V. Klešč		
		Kontroloval:		
		Ing. L. Klešč		
C				
B				
A				
Zmena			Dátum uskutočnenia zmeny	
Objekt:	SO 005 - Prípojka NN			
Časť:				
Obsah:	Jednopolová schéma			
Archívne č.:	763 2 D 005 001 0	Súbor:	Zmena č.: 0	
		763.2.D.005.001.0.dwg	Výkres č.: 001	
<small>Dokumentácia je duševným majetkom autorov. Akékoľvek jej rozmnožovanie či už časti, alebo celku, prípadne využitie riešenia tretími osobami je povolené len so súhlasom autorov. Subject to law this document is a author's secret and it may not be reproduced, or made public, as a whole or in parts by any person to other parties, or to competitors without specific written authorization of the authors.</small>				



[illegible]