

**UPOZORNENIE !!!**

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ  
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

**Ing. Marián Pekarovič**  
**P-PROJEKT PLUS**

**080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527**  
mpekarovic@stonline.sk

**ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM**

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.


SADA Č.:

1 2 3 4 5 6

VYPRACOVAL:	Ing. Pekarovič Marián			SPRACOVATEL:	<b>Ing. Marián Pekarovič</b> <b>P-PROJEKT PLUS</b>	
HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič M.	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič M.	Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb		
STAVEBNÍK:	Obec Kamenica	OKRES:	Sabinov	ČÍSLO ZÁKAZKY:	48/2013	
MIESTO STAVBY:	Kamenica	KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223	DÁTUM:	12.2013	
STAVBA:	<b>Kamenica - Kanalizácia</b> <b>Zmena trasy stoky A-IX</b>			FORMÁT:	A4	
STAVEBNÝ OBJEKT:				PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	Zmena stavby	
PRÍLOHA:	PRIEČNY REZ - uloženie potrubia v ryhe			MIERKA:	1:25	ČÍSLO PRÍLOHY: <b>6</b>

ULOŽENIE KANALIZAČNÝCH RÚR

- RÚRY Z PVC DN/ID 150-400 gravitačný /beztlakový/ prietok vôd

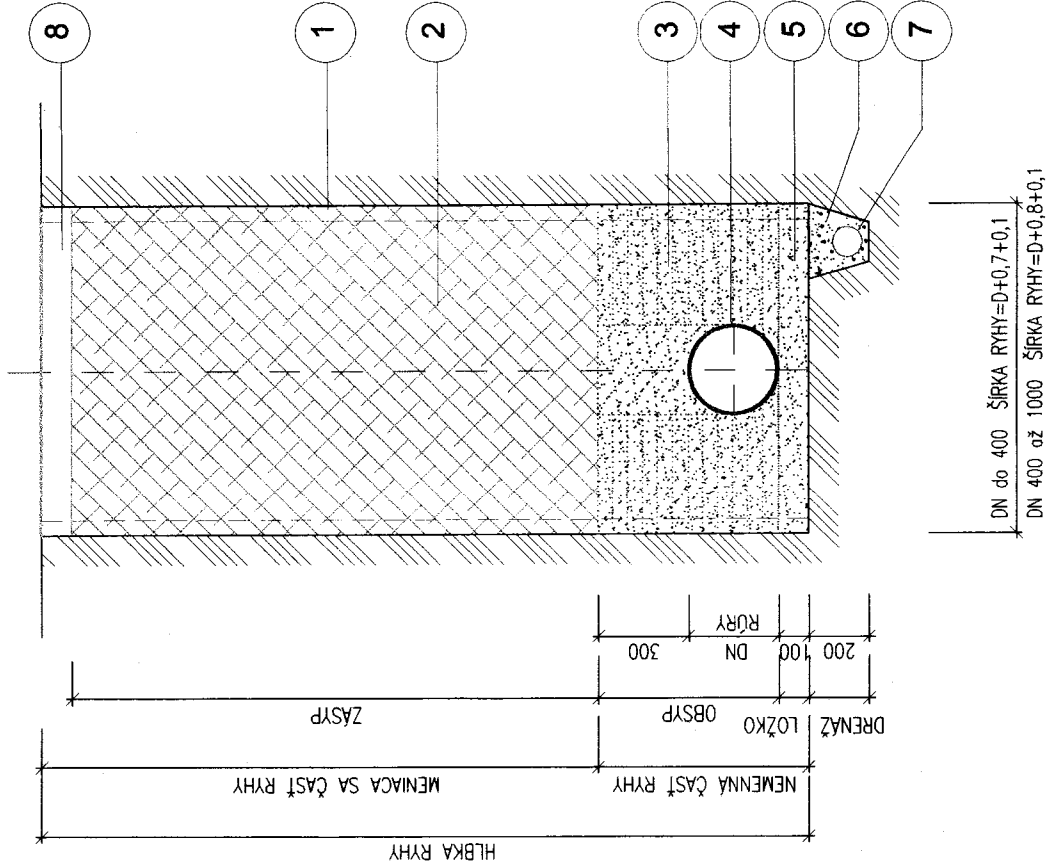


LEGENDA:

č.	POPIS
1	PAŽENIE
2	ZÁSYP RYHY /ŠTRKOPIESOK,PREH.ZEMINA/
3	OBSYP RURY - PIESOK resp.ŠTRKOPIESOK 0-32 mm
4	RÚRA /beztlaková/ Z PVC
5	LÓŽKO RURY - PIESOK resp.ŠTRKOPIESOK 0-4 mm
6	DRVENÝ KAMEŇ 16-32 mm
7	DRENÁŽNA RÚRA DN 65
8	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO POVODNÉHO STAVU

POZNÁMKA:

POLOŽKY ČÍSLO 6, 7 SÚ NAVRHOVANÉ PRI ULOŽENÍ POTRUBIA V LOKALITE S VYSOKOU HLADINOU SPODNEJ VODY. DRENÁŽ PŇNÍ FUNKCIU IBA POČAS VÝSTAVBY KANALIZÁCIE, SLUŽÍ NA ODVEDENIE VODY Z DNA RYHY DO ČERPACEJ JAMY.

- RÚRY Z HDPE DN/ID 50-150 tlakový prietok vôd

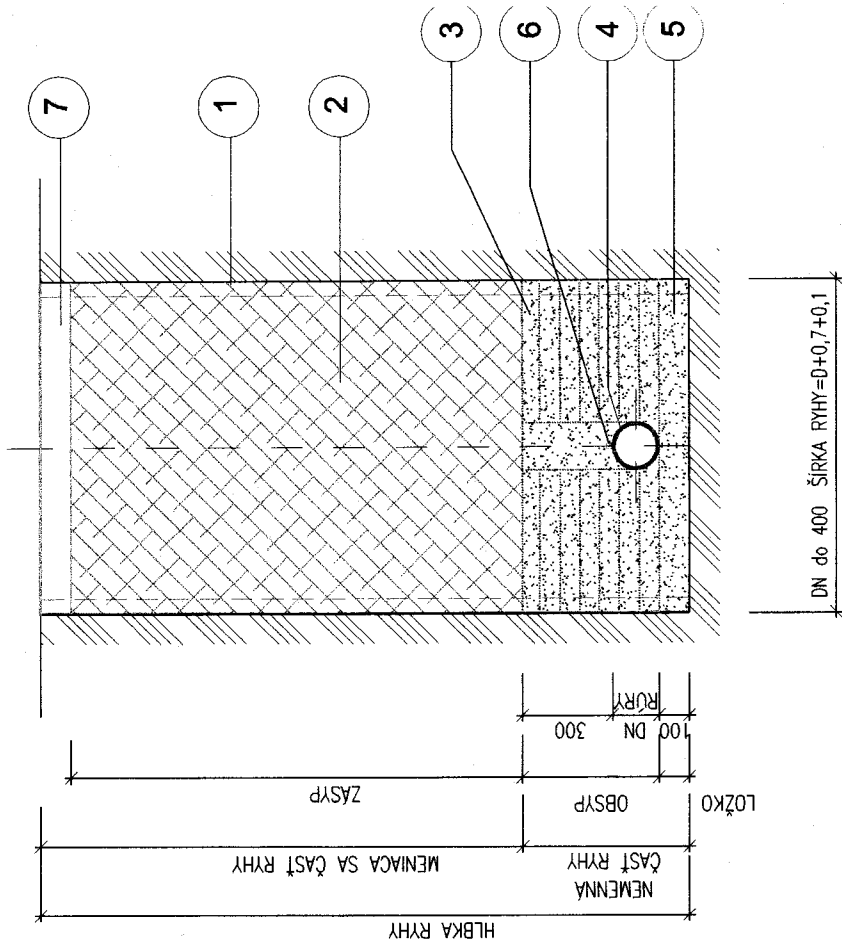

LEGENDA:

č.	POPIS
1	PAŽENIE
2	ZÁSYP RYHY /ŠTRKOPIESOK 0-45, PREHODENÁ ZEMINA/
3	OBSYP RURY - PIESOK resp.ŠTRKOPIESOK 0-16 mm
4	RÚRA /tlaková/ Z HDPE
5	LÓŽKO RURY - PIESOK resp.ŠTRKOPIESOK 0-4 mm
6	IDENTIFIKAČNÝ VODIČ
7	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO POVODNÉHO STAVU

POZNÁMKA:

- ZHUTŇOVANIE OBSYPU NEREALIZOVAŤ NAD POTRUBÍM
- ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM REALIZOVAŤ PRI ULOŽENÍ DO TELESÁ CESTY