


1	zvislá stena rýhy
2	PE potrubie D25 (DN 20 mm)
3	zhrubnený obsyp potrubia tŕiedenou zemínou
4	zásypaný rýhy zemínou z výkopu
5	pieskové lôžko 150 mm
6	vysťažná fólia novej farby

-ŠÍRKA RÝHY JE NAVRHNUTÁ PODĽA STN 733050 tab. 6,5-0,8 m
-PRI POUŽITÍ PAŽENIA SA ŠÍRKA RÝHY ZVÄČSÍ O 100 mm
-PAŽENIE POUŽÍŤ PRI HLBE VÝKOPU VÄČŠEJ AKO 1,30 m !!

CHARAKTERISTICKÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA

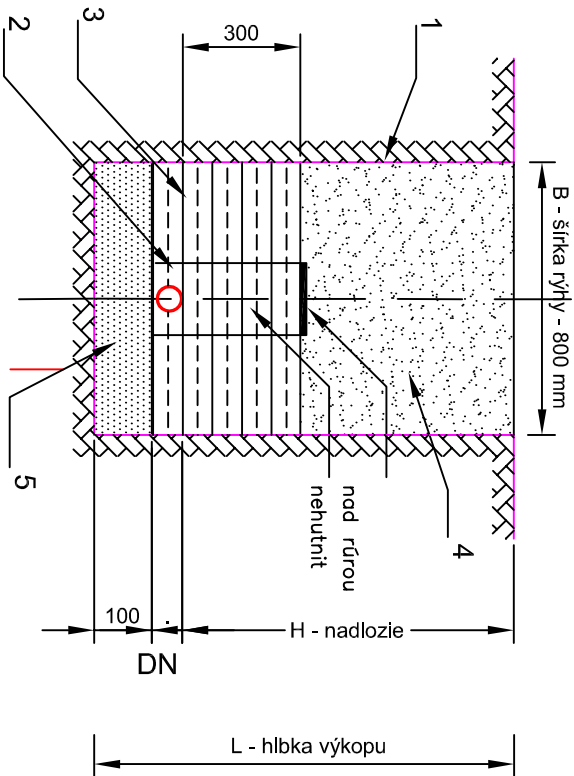

Elektrofúzne navrtávacie sedlo 90/40
verejný vodovod

L = 20 m, D 25 mm
potr. PE DN20/D32 mm
stúpa min. 0,3 %

Betónová platňa 400/400 mm

Výdajný stojan

Projekt pre stavebné povolenie				AQUART s.r.o.	
Kraj:	Prešovský	Okres:	Prešov	Kat. územie:	Bzenov
p. č.		Výpracoval:	Ing. Szabó	Zodp. proj.:	Ing. Szabó
Objednávateľ:	Obec Bzenov				
mobil: 0905521797, 0948059656 mail: p.szabo@aquart.sk					
Názov stavby:	Vodovod a kanalizácia v obci Bzenov				
pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity					
Objekt:	SO 02 Vodovodná prípojka pre MRK				
Obsah:	Kladačský plán vodovodnej prípojky				
č. výkresu	D.6.1.				