








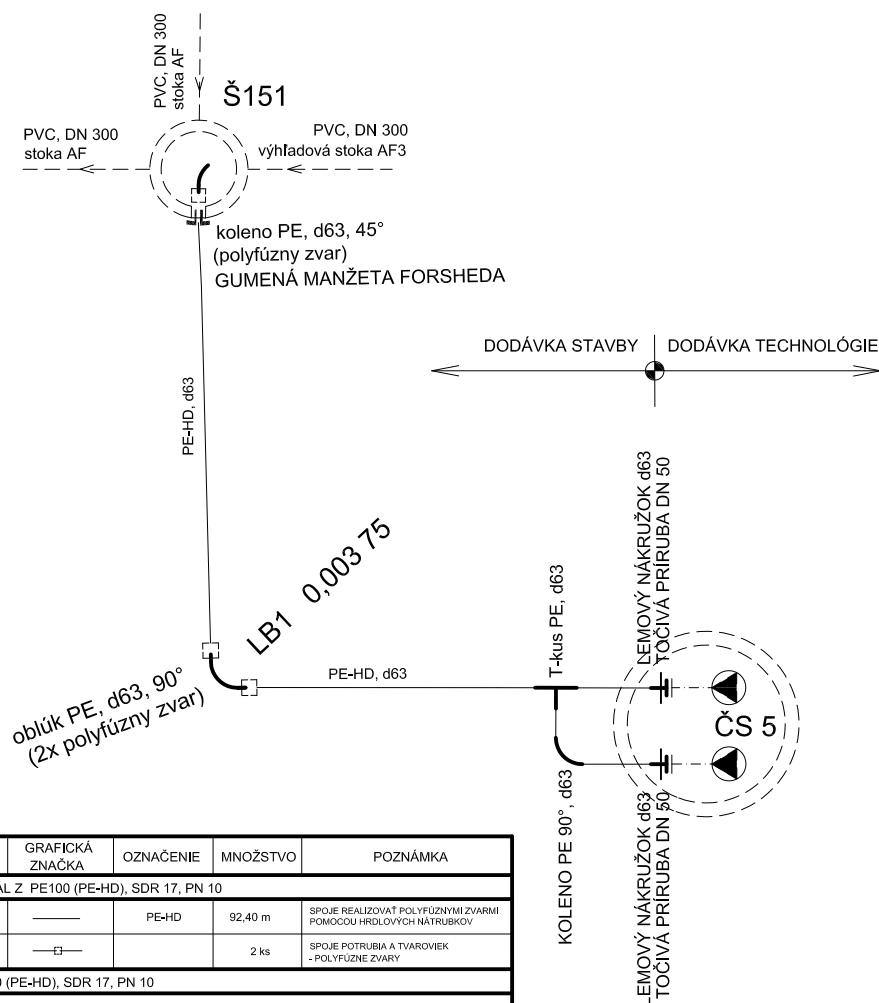

výtlačné potrubie "V5" (výtlak z ČS 5)

potrubie PE-HD, PE 100, Ø63 x 3,8

PN 10, pevnostná trieda S 8 (SDR 17) - celk. dĺžka = 92,40m



VÝKAZ MATERIÁLU

POPIS	DN	GRAFICKÁ ZNAČKA	OZNAČENIE	MNOŽSTVO	POZNÁMKA
1. POTRUBNÝ MATERIÁL Z PE100 (PE-HD), SDR 17, PN 10					
POTRUBIE PE 100 (PE-HD), S8 (SDR17), PN 10, Ø63x3,8 mm	DN 50		PE-HD	92,40 m	SPOJE REALIZOVAŤ POLYFÚZNÝMI ZVARMÍ POMOCOU HŘDLOVÝCH NÁTRUBKOV
HŘDLOVÝ NÁTRUBOK d63	DN 50			2 ks	SPOJE POTRUBIA A TVAROVIEK - POLYFÚZNE ZVARY
2. TVAROVKY Z PE100 (PE-HD), SDR 17, PN 10					
LEMOVÝ NÁKRUŽOK d63	DN 50			2 ks	SPOJE REALIZOVAŤ ZVÁRANÍM "NATUPO"
T - KUS PE d63	DN 50			1 ks	SPOJ S POTRUBÍM REALIZOVAŤ POLYFÚZNÝMI ZVARMÍ POMOCOU HŘDLOVÝCH NÁTRUBKOV
KOLENO 45° S DLHÝM RAMENOM d63	DN 50			1 ks	
OBLÚK 90° S PREDLŽENÝM RAMENOM d63	DN 50			1 ks	
OBLÚK 90° S KRÁTKYM RAMENOM d63	DN 50			1 ks	
3. TVAROVKY Z TVÁRNEJ LIATINY					
LIATINOVÁ TOČIVÁ PRÍRUBA, PN 10, typ 02	DN 50			2 ks	ŠTANDARDNÁ PROTİKORÓZNA OCHRANA - titánový náter
4. PRÍSLUŠENSTVO					
VÝHLADÁVACÍ VODIČ "AYKY" 2x2,5 mm ²				92,40 m	KÁBEL NA IDENTIFIKÁČIU NEKOVOVÉHO POTRUBIA
GUMENÁ MANŽETA FORSHEDA PRE POTRUBIE d63				1 ks	PRESTUP CEZ STĚNU SÁCHTY

STAVBA:		Sľazany - kanalizácia 2.etapa, Intenzifikácia a rozšírenie ČOV	
		Dátum	5/2017
		Formát	1 x A4
Investor:	Obec Sľažany	Mierka	schéma
		Archívne č.	.
Stavebný objekt/Prevádzkový súbor: SO 01 KANALIZÁCIA - SO 01.1 Splašková kanalizácia		Výkres číslo:	Sada číslo:
Príloha :	Schéma kladenia výtlačného potrubia V5	E.1.1.10	
Príjemca tohto výkresu je zaviazaný dodržať dôvernosc. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť rozmnožovaná, distribuovaná v žiadnej forme alebo akýmkoľvek spôsobom sa nesmie uchovávať v databáze alebo sieťovom systéme, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Tento projekt je naším duševným majetkom a je pod copyrightom. Všetky práva sú vyhradené.			