



KOTVENIE

- 3 KOTVENIE ØE16 - DĹ:350 ks 4, NARAZIŤ DO VYVŔŤANÝCH OTVOROV Ø 18-270 mm
UROBIŤ PRED SPUSTENÍM RÚRY

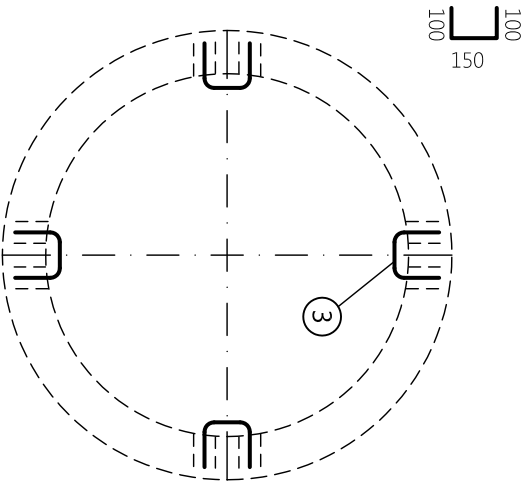

- 1 TRNÝ ØV8 - DĹ:210, 28ks
PRILEPIŤ LEPIDLOM KOTEPOXY
PO SPUSTENÍ RÚRY

- 2 KARI SIEŤ Ø8/150 - Ø8/150 ks 1

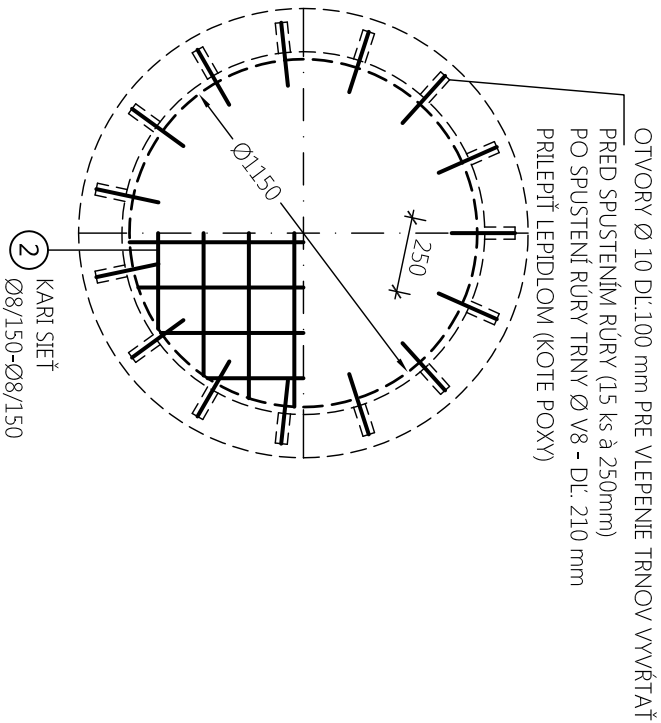

VÝPIS VÝSTUŽE					
POL.	POPIS	Dĺžka ks	POČET ks	Dĺžky CELKOM	
				OCEĽ B420B (10 425 V) Ø8	OCEĽ 10 216 E KARI B500A (10 505) KY80
1	TRŇ Ø V8	210mm	28	6,0 m	
2	KARI 8/150-8/150	Ø 1150mm	1		1,5 m²
3	KOTVENIE Ø E16	350mm	4	1,5 m	
HMOTNOSŤ (kg)				2,37	2,36
					8,04

BETÓN C 30 / 37 XA1 VODOSTAVEBNÝ (DNO ČS)
OCEĽ 10 216 (E)
OCEĽ 10 425 (V)
OCEĽ 10 505 (KARI)
krytie výstuže 50mm

výškový systém: Balt p.v.
Súradnicový systém: S-JTSK

STAVBA:	Sŕažany - kanalizácia 2.etapa, Intenzifikácia a rozšírenie ČOV	
	Datum	5/2017
	Formát	2 x A4
Investor:	Obec Sŕažany	Merka 1 : 25
	Archívne č.	.
Stavebný objekt/Prevádzkový súbor: SO 01 KANALIZÁCIA - SO.01.2. ČERPACIE STANICE VÝKRES VÝSTUŽE ČERPACIA STANICA ČS 5		Výkres číslo: Sada číslo:
Príloha :		E1.2.3
Príjemca tohto výkresu je zaviazaný dodržať dôvernosť. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť rozmnožovaná, distribuovaná v žiadnej forme alebo akýmkoľvek spôsobom sa nesmie uchovávať v databáze alebo sieťovom systéme, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Tento projekt je našim duševným majetkom a je pod copyrightom. Všetky práva sú vyhradené.		