
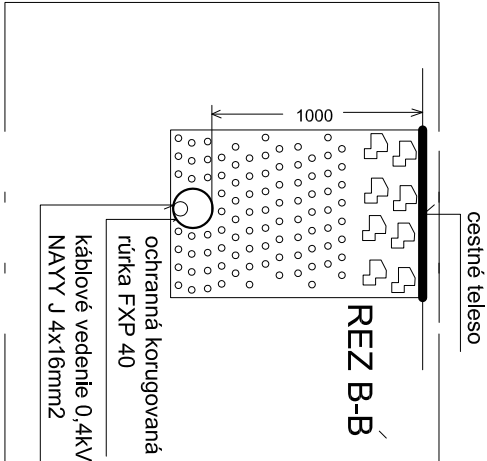


Legenda, inžinierske siete

- STL plynové potrubie
- verejný vodovod
- verejná kanalizácia
- vzdušné el. vedenie NN
- X—X

hranica pozemku - oplotenie
- elektrická prípojka

R sam max 15ohm, Rcel max 2ohmy,  
prípojiť cez ekvipotenciálnu svorkovnicu  
na strojený zemnič, 3x ZT 2000x28mm  
FeZn fi 10mm dĺžka 8m

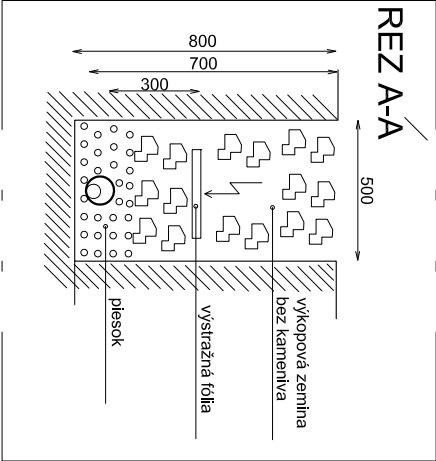

- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:
- STN 33 2000 4-41:2007 NN - ochranné opatrenia pred priamym dotykom :
- základná izolácia živých častí
  - zábranami, alebo krytmi
  - umiestnením mimo dosah

- ochranné opatrenia pred nepriamym dotykom:
- samočinným odpojením pri poruche čl. 411.3.2, 411.3.2.1, 411.4
  - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1

POZNÁMKY:

Investor je povinný pred začatím realizačných prác zabezpečiť vytyčenie inžinierskych sietí, ako aj vyjadrenia zainteresovaných orgánov, ktorých stanoviská je nutné v prípade rozporu zapracovať do konštrukčnej projektovej dokumentácie. Projektant neručí za prípadné škody, ktoré vzniknú nedodržaním uvedenej požiadavky.

STAVBA:		Situácia	
Slažany - kanalizácia 2.etapa, Intenzifikácia a rozšírenie čOV		E.1.4.X	
Dátum		5/2017	
Formát		2 x A4	
Investor:		Mierka	
Obec Slažany		1 : 200	
Archívne č.		.	
Stavebný objektPrevádzkový súbor: SO 01 KANALIZÁCIA - SO 01.4 NN prípojka k ČS5		Vykes číslo:	
Príloha :		Sada číslo:	
Príjemca tohto výkresu je zaviazaný dodržať dôvernosť. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť rozmnožovaná, distribuovaná v žiadnej forme alebo akýmkoľvek spôsobom sa nesmie uchovávať v databáze alebo sieťovom systéme, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Tento projekt je našim duševným majetkom a je pod copyrightom. Všetky práva sú vyhradené.			

