


107
SOBAŠNA SIEN'

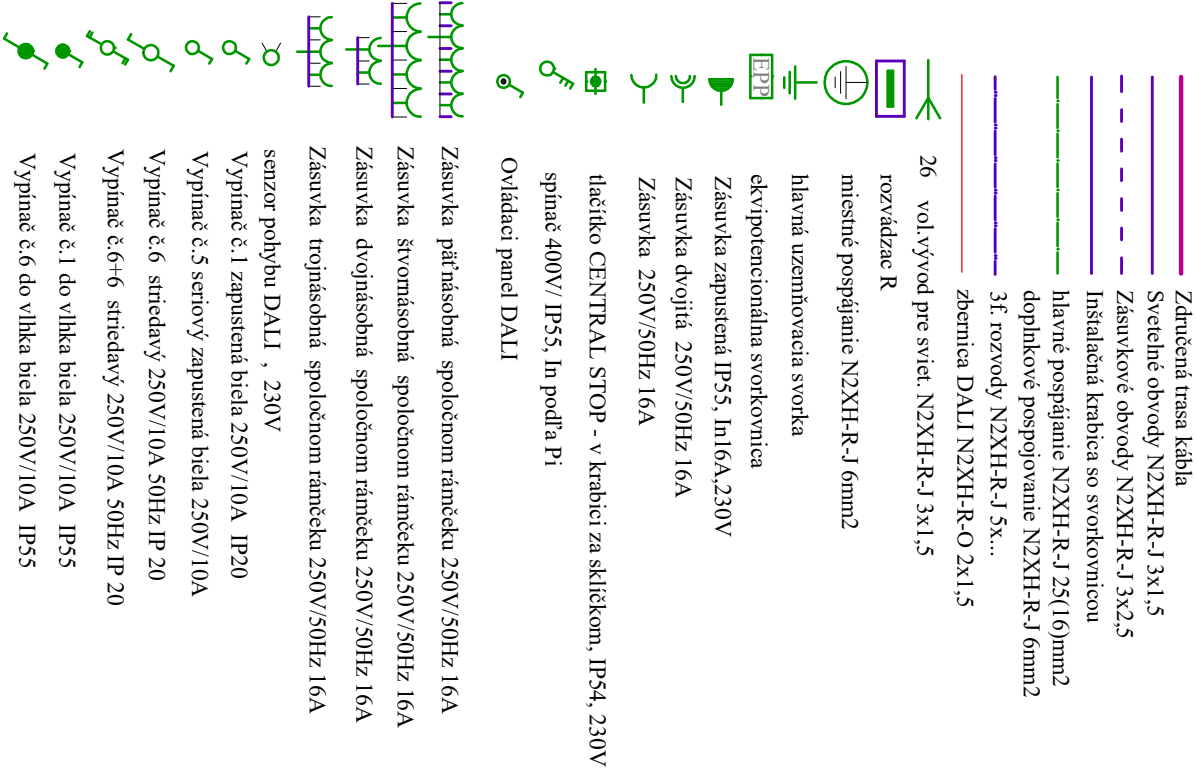

miestnosť	VONKAŠIE VRLVYV
VNÚTORNÉ PRIESTORY	AAS AAB ACI AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1
VONKAŠIE PRIESTORY	AAB AAB ACI AD2 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1
POD PRÍSTREŠKOM	AAS AAB ACI AD2 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1
VNÚTORNÉ PRIESTORY	AAS AAB ACI AD2 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1
KOTOLNÁ	AAB AAB ACI AD2 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1
VONKAŠIE PRIESTORY	AAB AAB ACI AD2 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1

POUŽITÉ OCHRANY:
Ochrana proti prepätiu:
Elektronštalácie: zvodními prepätí v zmysle STN 33 2000-1,
trieda ochrany "B" "C" a "D".
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41/ 2019
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
A1 - základná izolácia živých častí
A2 - zabrány alebo kryty
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepríamym dotykom):
samočinné odpojenie pri poruche (čl. 411.3.2)
Doplnková ochrana:
prúdové chrániče s vypínačím rozdielovým prúdom 30 mA. (čl. 415.1)
ochranné pospájanie hlavne aj doplnkové (čl. 415.2).

VYPRACOVANÉ	ODP PROI PROFESIE	KONTROL OVAL	ODP PROI STAVBY
S. Fazekáš	S. Fazekáš	S. Fazekáš	
OKRES:	Nové Zámky	OBEC:	Šurany
INVESTOR:	Mesto Šurany		
MESTSKÝ ÚRAD ŠURANY Ul. Námestie hrdinov č. 1 Elektronštalácia			
ZAK. ČÍSLO: 232023			
ARCHIVNÉ ČÍSLO: 232023			
C. VYKRESU: E02			

Elektronštaláciu vyhotovíť s káblami CYKY .
Káble uložiť v zmysle STN 33 2000-5-52 pod omietkou,
v stope, v podlažoch na kovových príchýtkách OBO GRIP, alebo v drôtených žľaboch,
aby sa vylúčilo mechanické poškodenie a zamedzilo možnosti vzniku úrazu elektrickým
prúdom dotykom na prípadnú neživú časť konštrukcie budovy alebo kovového vedenia.
Všetky presuny káblov cez požiarne deliace konštrukcie je nutné požiarne tesniť
certifikovanými protipožiarnymi materiálmi. Požiarne presuny nad 0,04m2 označiť .